
資料－１－２

第178回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料


# 女川原子力発電所
# 環境放射能調査結果(案)
# 資　料　編

令和８年度第２四半期


## 1　調査地点

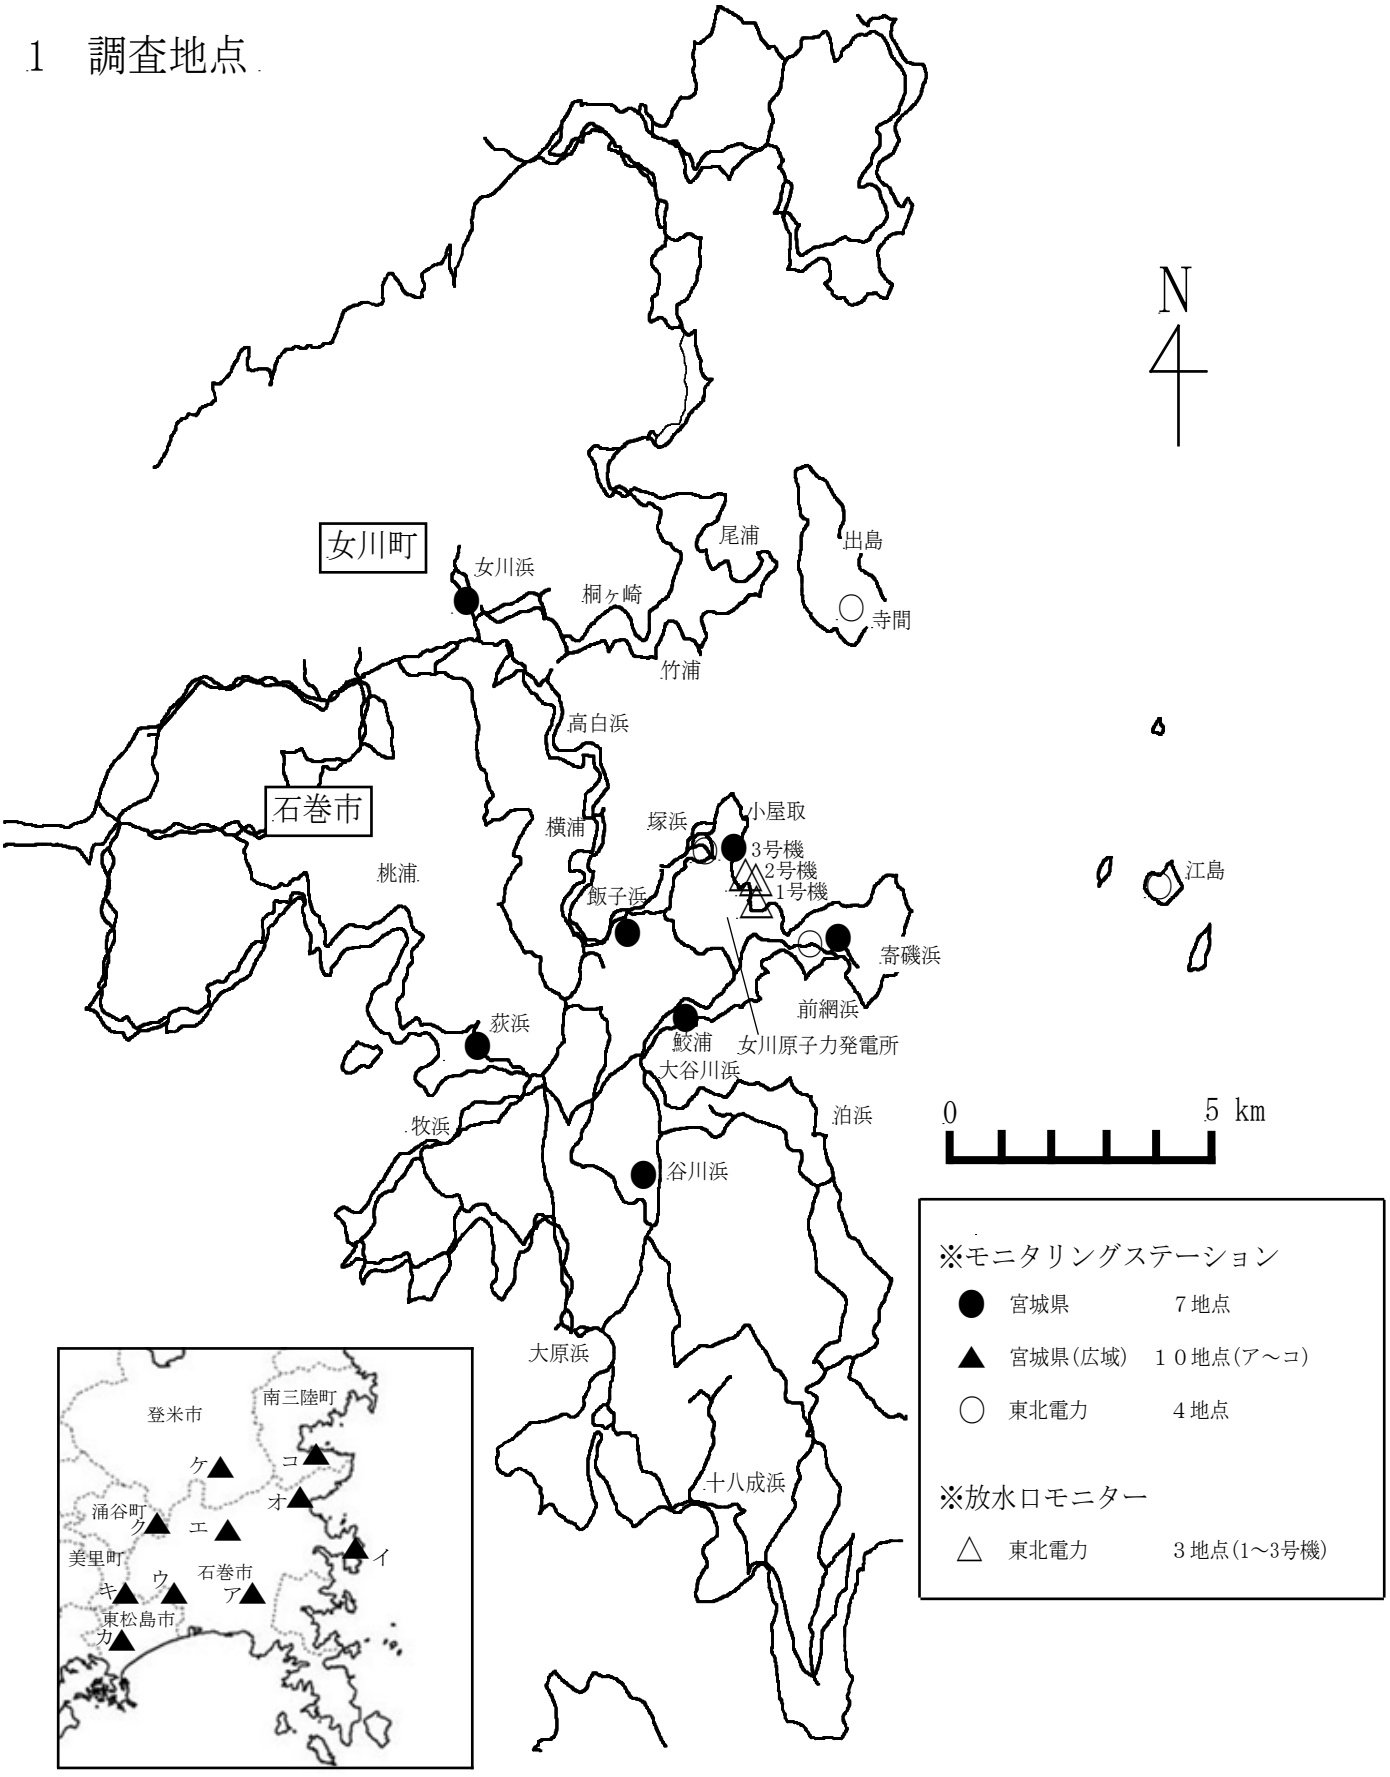



図－１－１　モニタリングステーション及び放水口モニター設置地点

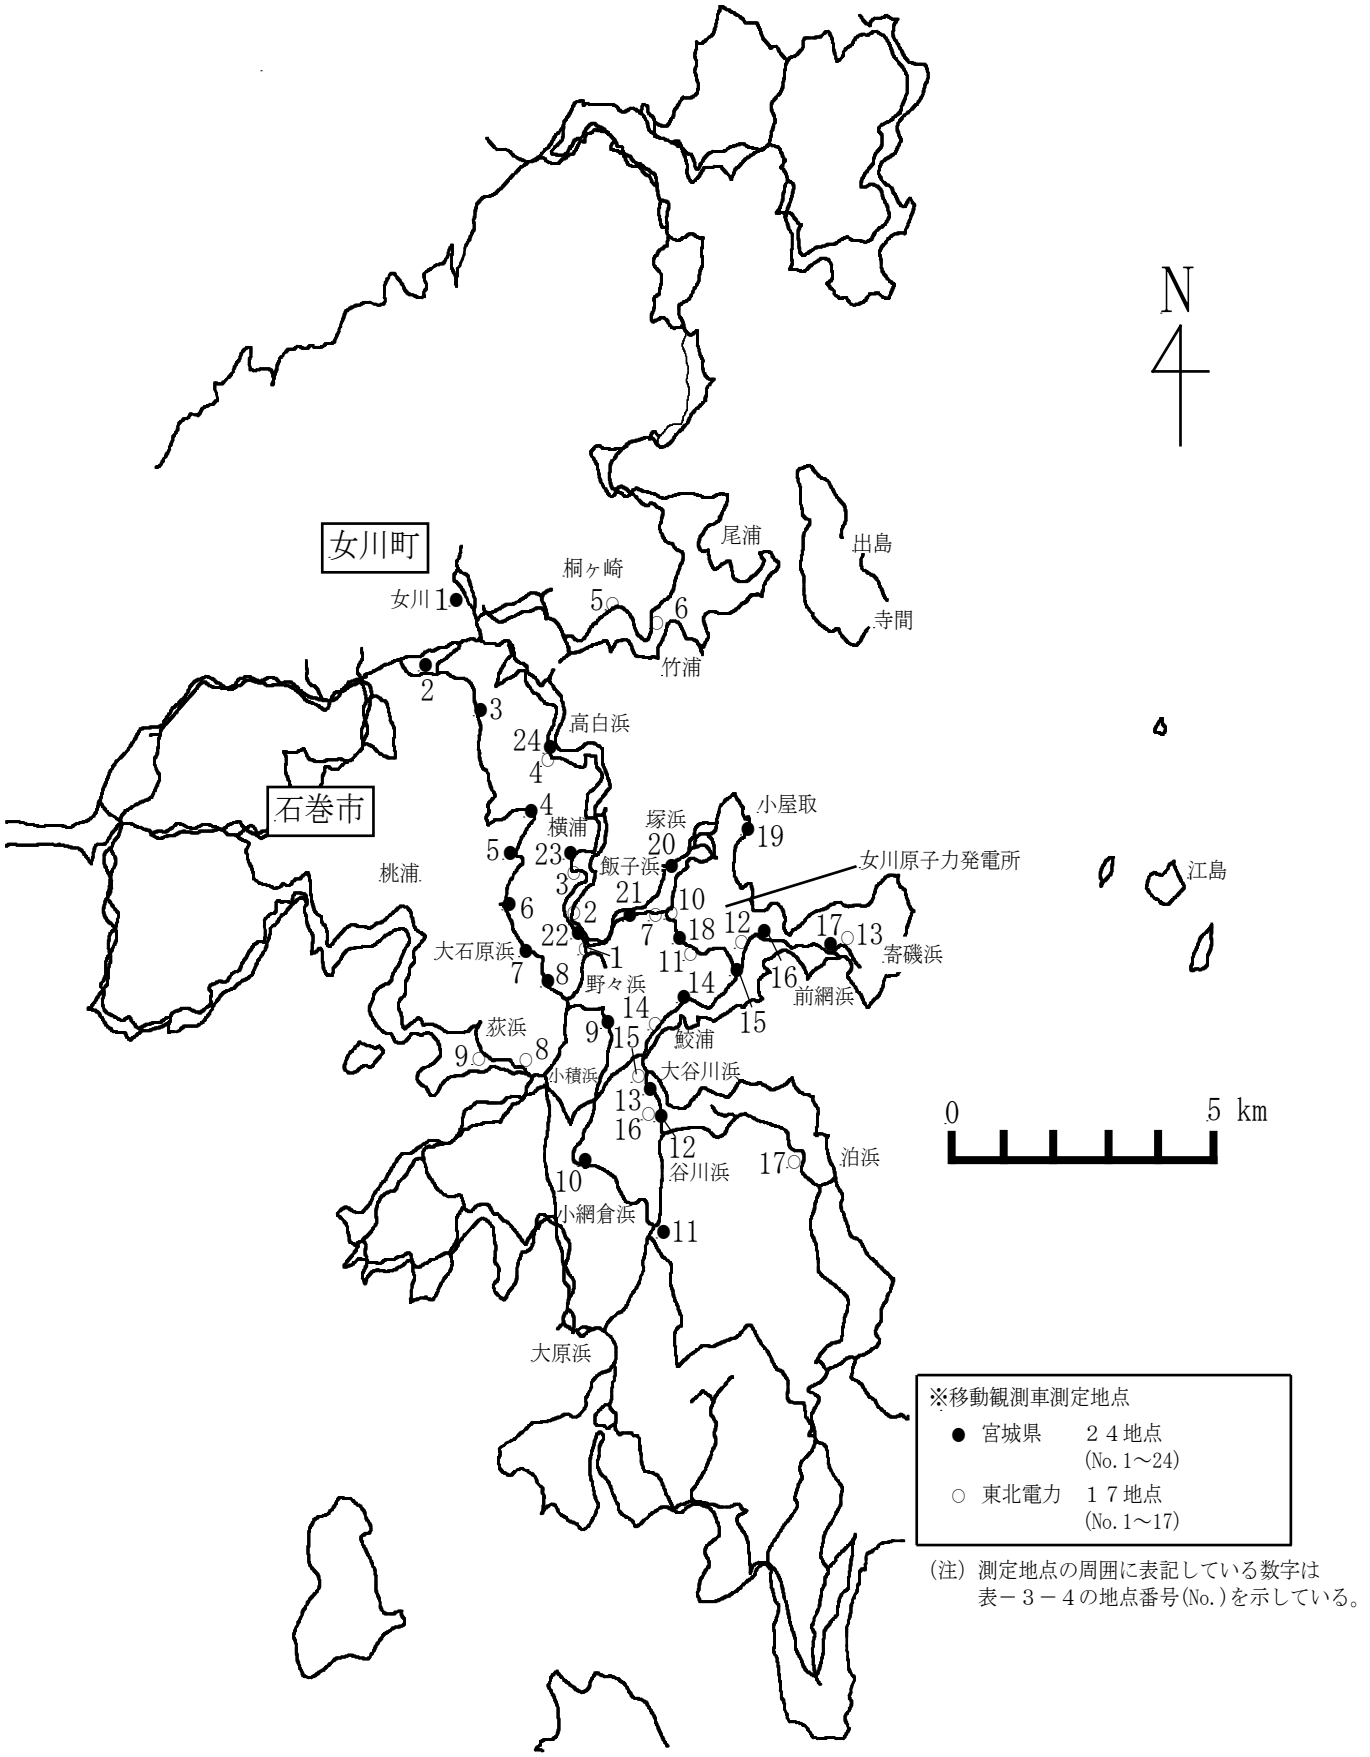


図－１－２　移動観測車測定地点

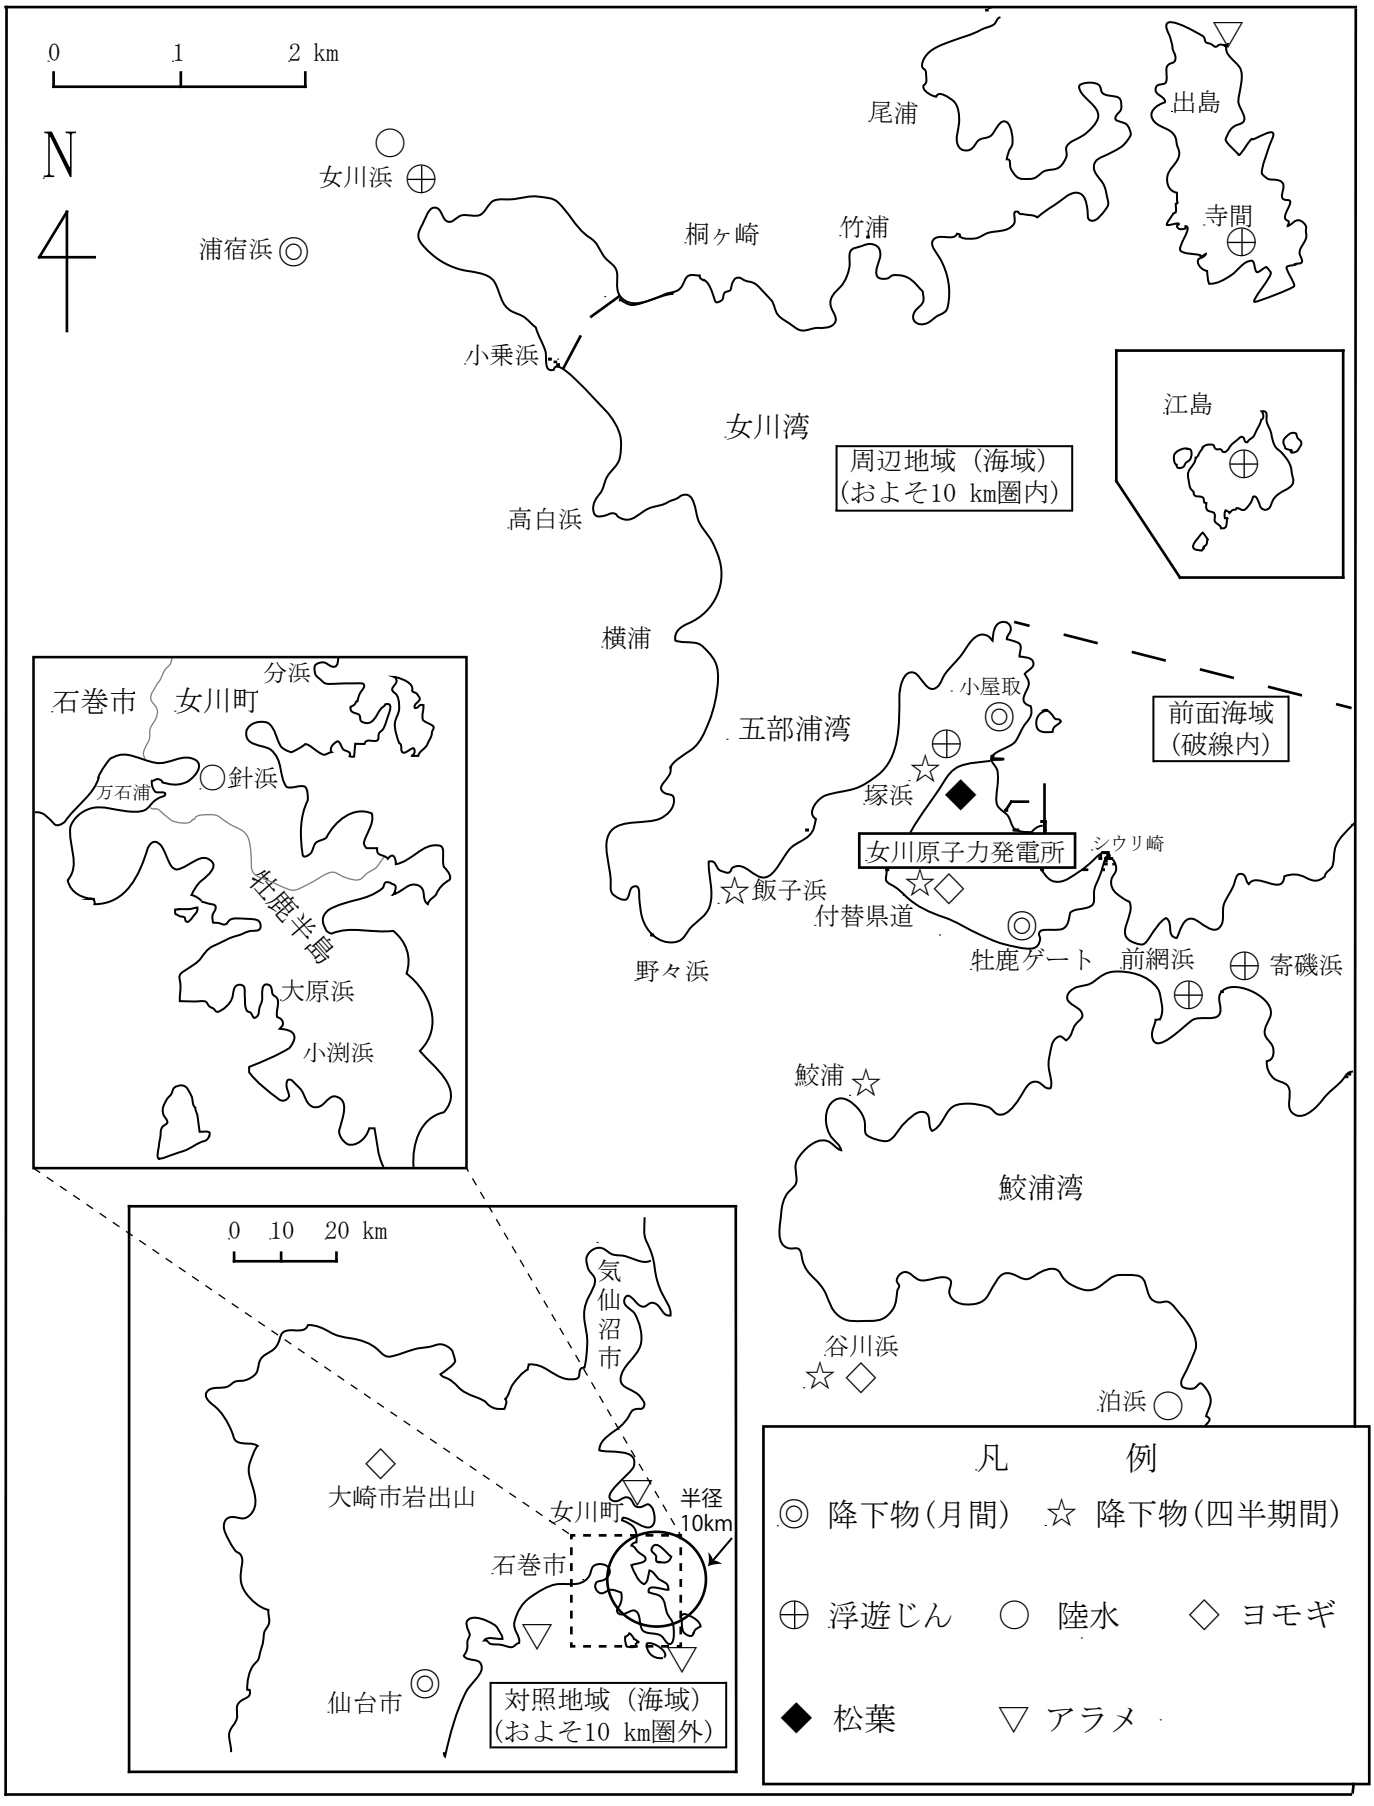


図－１－３　環境試料採取地点（1）

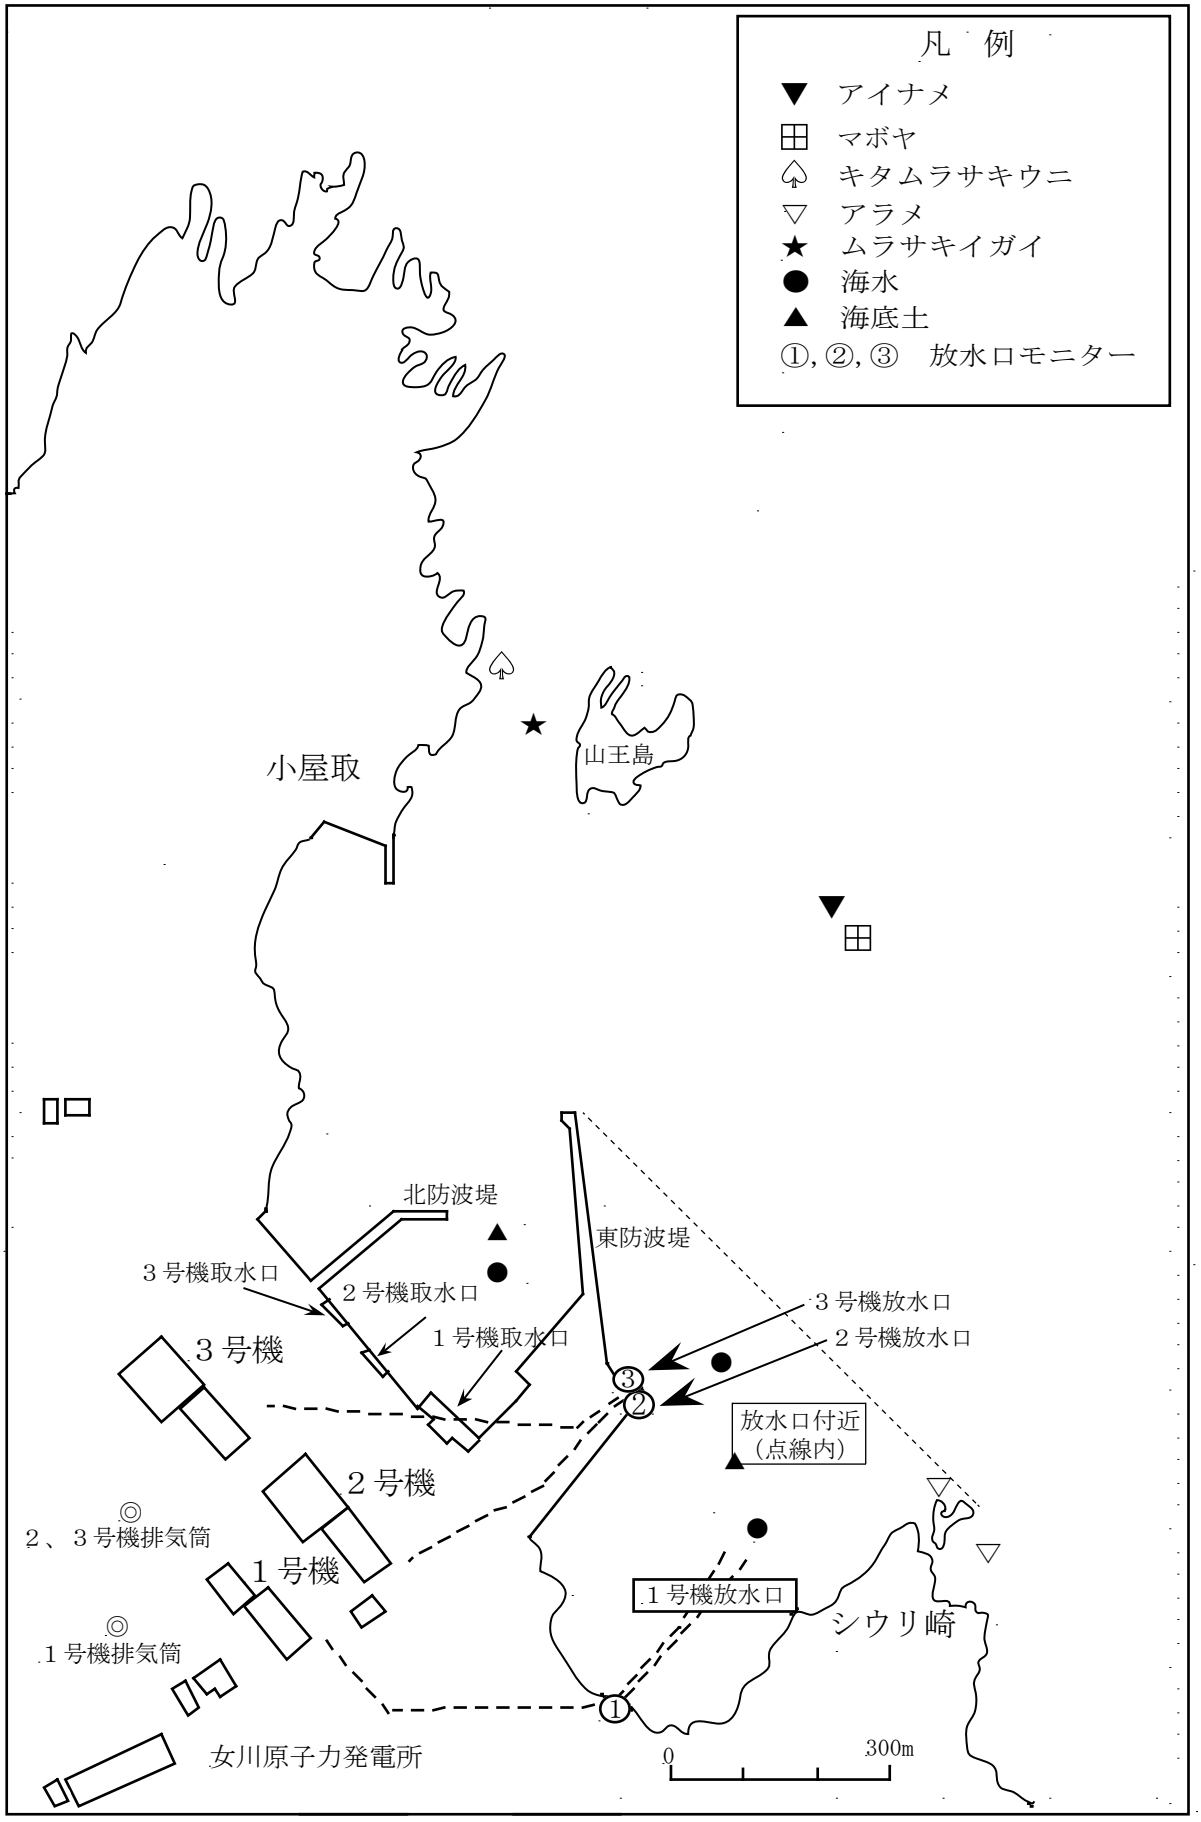


図－１－４　環境試料採取地点（2）

2　測定方法及び測定機器等

（１）測定方法及び測定機器

ア　環境試料の採取

「環境試料採取法（昭和５８年文部科学省）」による。

イ　大気浮遊じんの採取

| 調査機関 | ダストサンプラー型式 | 流　量 |
|---|---|---|
| 宮　城　県 | 応用光研工業　S-2766　(女川局)<br>日立アロカメディカル　DSM-R41-22843　(寄磯局) | 約30 L/分 |
| 東北電力㈱ | 日立アロカメディカル　DSM-RC41-20392 | 約150 L/分 |

ウ　モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

| 調査機関 | 測　定　方　法 | | 測　定　器 |
|---|---|---|---|
| 宮　城　県 | ① NaI(Tl)<br>検出器 | NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない | 検出器：<br>日立製作所　ADP-1132UR1型<br>3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器（恒温装置付）<br>スペクトロメータ：<br>日立製作所　ASM-1465型 |
| | ② 電離箱<br>検出器 | 電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法 | 検出器：<br>日立製作所　RIC338型 Arガス封入球形加圧電離箱検出器（有効容積 約14L、ステンレス製）（寄磯局以外）<br>アロカ　RIC348型 Ar及び$N_2$ガス封入球形加圧電離箱検出器（有効容積 約14L、アルミ合金製）（寄磯局） |
| | ③ データ<br>収　集 | テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集 | |
| 東北電力㈱ | ① NaI(Tl)<br>検出器 | NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない | 検出器：<br>アロカ　ADP-1132UR1型 3″φ×3″ NaI(Tl)シンチレーション検出器（恒温装置付）<br>スペクトロメータ：<br>アロカ　ASM-RC41型 |
| | ② 電離箱<br>検出器 | 電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法 | 検出器：<br>アロカ　RIC338型 Arガス封入球形加圧電離箱検出器（有効容量 約14L、ステンレス製） |
| | ③ データ<br>収　集 | テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集 | |

(参考)　広域モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

| 調査機関 | 測　定　方　法 | | 測　定　器 |
|---|---|---|---|
| 宮 城 県 | ① 電離箱<br>検出器 | 電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法 | 検出器：<br>富士電機　NCE207K1型 Ar及び$N_2$ガス封入球形加圧電離箱検出器、有効容積　約14L |
| | ② データ<br>収　集 | テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集 | |

エ　海水(放水)中の全ガンマ線計数率の測定

| 調査機関 | 測　定　方　法 | | 測　定　器 |
|---|---|---|---|
| 東北電力㈱ | ① NaI(Tl)<br>検出器 | １号機<br>放水路内に設置した検出器で、海水（放水）の全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法<br><br>２、３号機<br>放水路から陸上に設置した遮へい容器に海水（放水）を汲み上げ、検出器で全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法 | 1号機：日立製作所<br>2″φ×2″NaI(Tl)シンチレーション検出器<br>2号機：アロカ<br>3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器<br>3号機：アロカ<br>3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器 |
| | ② データ<br>収　集 | テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集 | |

オ　大気中の放射性物質の濃度の測定

| 調査機関 | 測　定　方　法 | | 測　定　器 |
|---|---|---|---|
| 宮 城 県 | ① ダスト<br>モニタ | 大気浮遊じんを連続採取し、全アルファ放射能濃度と全ベータ放射能濃度を連続測定する方法 | 検出器：アロカ　MDR-3000型<br>全アルファ放射能濃度：<br>ZnS(Ag)シンチレーション検出器<br>全ベータ放射能濃度：<br>プラスチックシンチレーション検出器 |
| | ② データ<br>収　集 | テレメータシステムによる１時間ごとのデータ収集 | |

カ　移動観測車による空間ガンマ線量率の測定

| 調査機関 | 測　定　方　法 | 測　定　器 |
|---|---|---|
| 宮 城 県 | NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を測定する方法 、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない。 | 検出器：<br>アロカ　ADP-1132 UR1型 3″φ×3″ NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型<br>スペクトロメータ：<br>アロカ　ASM-1465型 |
| 東北電力㈱ | | 検出器：<br>日立製作所　ADP-1132型 3″φ×3″ NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型<br>スペクトロメータ：<br>日立製作所　ASM-1306型 |

キ　ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

①　測定方法

「ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー（令和2年4訂 原子力規制庁）」による。

| 測定試料 | | 試　料　形　態 | 測定供試料量 *1 | 計測時間 | 報告単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農　産　物 | | 灰化物 | 灰 20g以上 | 30000～80000秒 | Bq/kg生 |
| 陸　　水 | | 蒸発濃縮物 | 10L以上 | | mBq/L |
| 陸　　土 | | 乾　土 | 乾土 100g程度 | | Bq/kg乾土 |
| 浮 遊 じ ん | | 宮城県：ろ紙 HE-40T、CP-20<br>東北電力：ろ紙 HE-40T 灰化 | 1000$m^3$以上 | | mBq/$m^3$ |
| 降下物 | 月　間 | 蒸発濃縮物 | 0.5$m^2$以上 | | Bq/$m^2$ |
| | 四半期間 | 蒸発濃縮物 | 0.166$m^2$以上 | | |
| 指 標 植 物 | | 灰化物 | 灰 20g以上 | | Bq/kg生 |
| 魚 介 藻 類 | | 灰化物 | 灰 20g以上 | | Bq/kg生 |
| 海　　水 | | 共沈法：AMP-$MnO_2$共沈物 | 20L以上 | | mBq/L |
| | | 迅速法：未処理海水 *2 | 2L | | mBq/L |
| 海　底　土 | | 乾　土 | 乾土 100g程度 | | Bq/kg乾土 |
| 指標海産物 | | 灰化法：灰化物 | 灰 20g以上 | | Bq/kg生 |
| | | 迅速法：生または乾燥物 *3 | 生 1kg相当以上 | | |

*1　降下物の測定供試料量の欄は、試料採取容器の開口部面積を表す。

*2　I(ヨウ素)-131も測定対象とするため。

*3　I-131を測定対象とするため。対象はアラメ及びエゾノネジモクのみ。

②　測定器

| 調査機関 | 測　定　器 |
|---|---|
| 宮 城 県 | オルテック　高純度Ge半導体検出器（相対効率＊ 28%、31%） |
| | セイコーＥＧ＆Ｇ MCA-7a型多重波高分析装置 |
| 東北電力㈱ | ｼﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ｷｬﾝﾍﾞﾗ GC3518型高純度Ge半導体検出器（相対効率＊ 39%、40% 2台） |
| | ｼﾘｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ｷｬﾝﾍﾞﾗ LYNX-MCA型多重波高分析装置 |

＊　相対効率とは、距離25cmにおけるCo-60の1.33MeVガンマ線に対する3″φ×3″NaI(Tl)の効率に対する相対値を表す。

ク　ストロンチウム―９０の分析

| 調査機関 | 分　析　方　法 | 測　　定　　器 |
|---|---|---|
| 宮 城 県 | 「放射性ストロンチウム分析法(令和7年5訂 原子力規制庁)」による。 | 低バックグラウンド放射能自動測定装置<br>アロカ　LBC-5102 |
| 東北電力㈱ | | 低バックグラウンド放射能自動測定装置<br>日立アロカメディカル　LBC-4601 |

ケ　トリチウムの分析

| 調査機関 | 分　析　方　法 | 測　　定　　器 |
|---|---|---|
| 宮 城 県 | 「トリチウム分析法(令和5年3訂 原子力規制庁)」による。 | 低バックグラウンド液体シンチレーション<br>カウンター<br>日立アロカメディカル　LSC-LB 7 |
| 東北電力㈱ | | 低バックグラウンド液体シンチレーション<br>カウンター<br>日立製作所　LSC-LB 7 |

コ　気象観測

| 調査機関 | 観　測　方　法 | 観　測　装　置 |
|---|---|---|
| 宮 城 県 | 主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂　原子力安全委員会)」による。 | 風向風速計　ANEOS（株）　WS-BN6型<br>雨雪量計　ANEOS（株）　RS-A52型<br>感雨雪計　ANEOS（株）　NS-131型<br>温 度 計　ANEOS（株）　TS-3D1型<br>日 射 計　ANEOS（株）　MS-60C型<br>放射収支計　ANEOS（株）　MF-11型<br>土壌水分計　ANEOS（株）　DIK-321B-BS2型 |
| 東北電力㈱ | | 風向風速計　ANEOS（株）　WS-BN6型<br>雨雪量計　ANEOS（株）　RS-A52型<br>感雨雪計　ANEOS（株）　NS-131型 |

(参考)　広域モニタリングステーションの気象観測

| 調査機関 | 観　測　方　法 | 観　測　装　置 |
|---|---|---|
| 宮 城 県 | 主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂　原子力安全委員会)」による。 | 風向風速計　ANEOS（株）　WS-BN6型<br>雨雪量計　ANEOS（株）　RS-A52型<br>感雨雪計　ANEOS（株）　NS-131型 |

（２）検出下限値、数値及びトレンドグラフの表し方

ア　検出下限値

①　ゲルマニウム半導体検出器による分析

検出下限値は、試料の測定値（正味計数）の統計誤差（計数誤差）の3倍とする。

②　Sr（ストロンチウム）-90及びH-3（トリチウム）の分析

検出下限値は、試料の測定値の統計誤差の3倍とする。

イ　数値の表し方

本報告書では、測定結果は以下の規定に従って表示する。数値の丸め方は、表示数値を（n）桁とする場合、（n+1）桁まで計算し（n+1）桁目を四捨五入する。

①　環境放射線

（ア）空間ガンマ線量率のデータは、ナノグレイ毎時単位で小数点以下1桁目まで表示する。

（イ）降水量は、最少計量単位である0.5㎜以上の降水（雨雪）量を表示する。

（ウ）感雨は、感雨（雪）のないときは「 」（空白）とし、感雨（雪）があったときは「○」（まる）を表示する。

（エ）測定対象外の項目は「／」(斜線)、欠測した時は「－」(ハイフン)とする。

②　環境放射能

（ア）データはすべて統計誤差（1σ）を併記する。

（イ）測定値の表示桁数は2桁とし、統計誤差は測定値の最下位桁まで表示する（例1、2）。

（例1）69.07±14.32　→　69±14

（例2）69.07±1.432　→　69±1

（ウ）測定値の最上位桁に比べて統計誤差の最上位桁が3桁目以下の場合、測定値は統計誤差の最上位桁と同じ位まで表示し、統計誤差は、最上位桁のみを表示する（例3、4）。

ただし、統計誤差を丸めた結果、位が上がり桁数が増えた場合は、統計誤差を2桁表示する（例5）。

（例3）69.07±0.1432　→　69.1±0.1

（例4）69.07±0.01432　→　69.07±0.01

（例5）69.07±0.964　→　69.1±1.0

（エ）測定対象外の項目は「／」（斜線）、欠測した項目は「 」(空白)とする。

（オ）測定結果が検出下限値よりも小さいものは「ND」（Not Detected）とする。

ただし、ゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果においては、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

（カ）測定時間はライブタイムで表示し、単位は「秒」とする。

（キ）陸土の分析結果の換算係数は、Bq/kg乾土からBq/㎡への乗数を表す。

③　海水放射線

単位はcpmとし、整数値で表す。

ウ　放射性物質の降下量及び環境試料の放射性核種濃度のトレンドグラフの表し方

福島第一原発事故前後の長期的な推移を視覚的に把握するため、事故前及び事故後に検出下限値以上の値が確認された試料に対してトレンドグラフを作成し、検出下限値未満又は欠測の場合はグラフに表示しない。

## 3　測定結果

### （1）モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率測定結果

表－３－１－１　　7 月における空間ガンマ線量率測定結果 （1）

単位：nGy/h

| 局 | 女　川 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | 降水量 | 感　雨 |
| 日 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 29.4 | 27.4 | 26.5 | 69.6 | 66.6 | 64.3 | | |
| 2 | 36.9 | 30.1 | 27.0 | 76.3 | 68.8 | 65.4 | 12.5 | ○ |
| 3 | 36.7 | 27.2 | 26.1 | 74.5 | 66.2 | 63.6 | 2.0 | ○ |
| 4 | 28.6 | 27.0 | 26.1 | 68.3 | 65.9 | 63.3 | | |
| 5 | 30.5 | 27.1 | 26.3 | 69.6 | 65.7 | 63.8 | | ○ |
| 6 | 29.5 | 27.1 | 26.2 | 69.1 | 66.0 | 63.1 | | ○ |
| 7 | 28.1 | 26.8 | 26.0 | 68.8 | 65.7 | 63.2 | | ○ |
| 8 | 28.3 | 27.0 | 26.1 | 70.4 | 66.2 | 63.8 | | |
| 9 | 27.7 | 27.0 | 26.2 | 68.8 | 66.3 | 63.9 | | |
| 10 | 28.7 | 27.2 | 26.4 | 68.9 | 66.6 | 63.8 | | ○ |
| 11 | 36.3 | 29.6 | 26.5 | 74.3 | 68.5 | 64.4 | 2.0 | ○ |
| 12 | 57.3 | 37.7 | 27.9 | 93.4 | 75.6 | 65.9 | 81.5 | ○ |
| 13 | 29.2 | 27.4 | 26.7 | 69.9 | 67.3 | 64.8 | | ○ |
| 14 | 29.4 | 27.5 | 26.4 | 69.6 | 67.2 | 64.3 | | ○ |
| 15 | 38.2 | 27.9 | 26.6 | 75.9 | 68.4 | 66.1 | 5.0 | ○ |
| 16 | 41.9 | 28.2 | 26.4 | 80.5 | 68.2 | 65.2 | 2.5 | ○ |
| 17 | 37.5 | 28.6 | 25.8 | 76.1 | 67.9 | 64.0 | 22.0 | ○ |
| 18 | 27.5 | 26.3 | 25.6 | 68.7 | 65.7 | 63.8 | | ○ |
| 19 | 29.3 | 26.7 | 25.7 | 69.8 | 66.3 | 63.6 | | ○ |
| 20 | 31.6 | 28.4 | 27.2 | 71.8 | 68.5 | 64.9 | | |
| 21 | 30.3 | 28.4 | 27.0 | 71.5 | 68.5 | 65.6 | | |
| 22 | 31.8 | 28.5 | 27.3 | 72.1 | 68.9 | 66.8 | 0.5 | ○ |
| 23 | 29.2 | 27.7 | 26.9 | 70.6 | 67.5 | 65.3 | | ○ |
| 24 | 38.8 | 30.0 | 27.5 | 75.9 | 68.9 | 65.7 | 5.0 | ○ |
| 25 | 48.5 | 36.4 | 27.3 | 85.5 | 74.5 | 65.2 | 54.5 | ○ |
| 26 | 51.1 | 40.8 | 30.4 | 88.4 | 78.2 | 68.1 | 96.5 | ○ |
| 27 | 31.5 | 27.3 | 25.9 | 71.1 | 66.5 | 64.0 | 2.5 | ○ |
| 28 | 36.4 | 28.7 | 25.9 | 75.2 | 67.9 | 64.1 | 8.0 | ○ |
| 29 | 37.8 | 28.8 | 26.4 | 76.4 | 68.6 | 65.2 | 3.5 | ○ |
| 30 | 35.1 | 28.7 | 27.3 | 74.3 | 68.9 | 66.2 | 1.0 | ○ |
| 31 | 50.7 | 31.5 | 27.4 | 88.7 | 71.3 | 66.5 | 9.5 | ○ |
| 月　間 | 57.3 | 29.0 | 25.6 | 93.4 | 68.3 | 63.1 | 308.5 | |
| 標 準 偏 差 | 4.2 | | | 3.8 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

表－３－１－１　　７ 月における空間ガンマ線量率測定結果 （２）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 飯子浜 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 42.2 | 41.3 | 40.6 | 85.0 | 82.1 | 79.3 | | |
| 2 | 53.9 | 44.1 | 40.9 | 94.3 | 84.7 | 80.3 | | |
| 3 | 54.1 | 41.4 | 39.6 | 93.3 | 82.1 | 78.8 | | |
| 4 | 41.9 | 40.8 | 40.1 | 85.6 | 81.3 | 77.8 | | |
| 5 | 42.8 | 41.0 | 40.1 | 85.3 | 81.2 | 77.8 | | |
| 6 | 41.8 | 40.8 | 40.0 | 83.7 | 81.4 | 78.5 | | |
| 7 | 42.6 | 40.8 | 39.9 | 83.9 | 81.2 | 78.0 | | |
| 8 | 41.8 | 40.9 | 40.0 | 84.4 | 81.3 | 77.9 | | |
| 9 | 41.7 | 41.0 | 40.4 | 84.4 | 81.4 | 78.6 | | |
| 10 | 42.5 | 41.3 | 40.1 | 84.9 | 82.0 | 79.1 | | |
| 11 | 49.4 | 43.5 | 40.5 | 91.4 | 83.8 | 78.7 | | |
| 12 | 76.0 | 50.6 | 41.3 | 114.0 | 90.8 | 81.6 | | |
| 13 | 43.5 | 41.1 | 40.2 | 85.3 | 82.2 | 79.4 | | |
| 14 | 42.0 | 41.0 | 40.3 | 86.7 | 82.0 | 79.7 | | |
| 15 | 45.1 | 41.4 | 40.4 | 86.0 | 82.7 | 79.4 | | |
| 16 | 46.7 | 41.5 | 40.3 | 89.8 | 82.6 | 78.9 | | |
| 17 | 56.7 | 43.0 | 39.5 | 97.5 | 83.9 | 78.1 | | |
| 18 | 41.2 | 40.2 | 39.5 | 84.6 | 81.1 | 78.6 | | |
| 19 | 41.3 | 40.4 | 39.7 | 83.8 | 81.4 | 78.6 | | |
| 20 | 43.0 | 41.8 | 40.5 | 86.0 | 82.8 | 79.9 | | |
| 21 | 43.6 | 42.0 | 40.8 | 87.1 | 82.7 | 79.9 | | |
| 22 | 43.3 | 42.0 | 41.1 | 85.4 | 82.9 | 79.9 | | |
| 23 | 42.9 | 41.7 | 40.8 | 86.0 | 82.7 | 78.8 | | |
| 24 | 50.9 | 43.3 | 41.2 | 90.2 | 83.9 | 80.3 | | |
| 25 | 65.6 | 50.9 | 40.8 | 104.8 | 91.1 | 80.6 | | |
| 26 | 65.0 | 54.3 | 43.6 | 105.3 | 94.2 | 82.9 | | |
| 27 | 44.5 | 40.8 | 39.6 | 86.0 | 81.2 | 77.4 | | |
| 28 | 50.5 | 41.9 | 39.8 | 91.6 | 82.5 | 78.8 | | |
| 29 | 47.0 | 42.2 | 39.8 | 89.1 | 83.6 | 79.3 | | |
| 30 | 47.2 | 41.9 | 40.6 | 89.2 | 83.2 | 80.5 | | |
| 31 | 63.7 | 44.5 | 40.9 | 103.2 | 85.7 | 80.3 | | |
| 月　間 | 76.0 | 42.7 | 39.5 | 114.0 | 83.4 | 77.4 | | |
| 標準偏差 | | 4.2 | | | 4.1 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－１　　７ 月における空間ガンマ線量率測定結果 （３）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 小 屋 取 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | 降水量 | 感 雨 |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 45.8 | 44.9 | 44.2 | 85.2 | 82.5 | 79.2 | | |
| 2 | 55.3 | 47.6 | 44.4 | 93.7 | 84.7 | 78.9 | 23.5 | ○ |
| 3 | 57.2 | 44.7 | 43.0 | 93.2 | 82.4 | 79.3 | 3.5 | ○ |
| 4 | 45.7 | 44.7 | 43.7 | 85.5 | 82.1 | 78.7 | | |
| 5 | 46.6 | 44.9 | 44.1 | 85.4 | 82.0 | 79.0 | | ○ |
| 6 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 84.7 | 81.4 | 78.8 | | ○ |
| 7 | 44.9 | 44.2 | 43.3 | 86.3 | 81.4 | 78.2 | | |
| 8 | 45.5 | 44.4 | 43.5 | 84.9 | 81.5 | 77.8 | | |
| 9 | 45.6 | 44.7 | 44.0 | 84.5 | 81.9 | 79.5 | | |
| 10 | 45.9 | 45.0 | 44.1 | 86.0 | 82.3 | 78.2 | | |
| 11 | 53.1 | 47.4 | 45.0 | 90.1 | 84.6 | 80.2 | 1.5 | ○ |
| 12 | 69.4 | 52.8 | 44.6 | 105.5 | 89.6 | 79.7 | 72.5 | ○ |
| 13 | 46.2 | 44.5 | 43.5 | 86.6 | 82.4 | 79.5 | | ○ |
| 14 | 45.3 | 44.6 | 44.0 | 85.8 | 82.5 | 79.8 | | ○ |
| 15 | 48.4 | 44.8 | 43.7 | 85.8 | 83.0 | 79.5 | 0.5 | ○ |
| 16 | 50.6 | 45.3 | 43.8 | 89.5 | 83.2 | 79.8 | 2.0 | ○ |
| 17 | 55.2 | 45.9 | 43.4 | 91.6 | 83.1 | 79.0 | 30.5 | ○ |
| 18 | 44.9 | 44.1 | 43.4 | 85.7 | 81.8 | 77.2 | | ○ |
| 19 | 45.6 | 44.6 | 43.7 | 84.4 | 81.9 | 79.4 | | ○ |
| 20 | 46.9 | 45.7 | 44.7 | 85.9 | 83.4 | 79.9 | | |
| 21 | 46.4 | 45.2 | 44.1 | 86.0 | 82.9 | 79.0 | | |
| 22 | 48.2 | 45.4 | 44.4 | 86.2 | 83.2 | 80.0 | | ○ |
| 23 | 46.4 | 45.3 | 44.5 | 85.5 | 82.5 | 80.0 | | |
| 24 | 56.5 | 47.3 | 44.8 | 93.6 | 84.0 | 78.9 | 4.5 | ○ |
| 25 | 64.9 | 53.6 | 44.6 | 101.5 | 89.8 | 80.6 | 61.0 | ○ |
| 26 | 64.8 | 55.6 | 46.2 | 101.9 | 91.9 | 82.0 | 88.5 | ○ |
| 27 | 46.9 | 43.2 | 41.9 | 85.7 | 80.9 | 77.9 | 1.0 | ○ |
| 28 | 52.4 | 44.5 | 42.1 | 89.1 | 82.0 | 77.9 | 5.0 | ○ |
| 29 | 51.2 | 45.1 | 43.0 | 90.1 | 82.9 | 79.5 | 3.0 | ○ |
| 30 | 51.1 | 45.0 | 43.5 | 89.3 | 83.4 | 79.1 | 0.5 | ○ |
| 31 | 66.7 | 47.5 | 43.9 | 101.9 | 85.1 | 80.0 | 9.5 | ○ |
| 月　間 | 69.4 | 46.0 | 41.9 | 105.5 | 83.4 | 77.2 | 307.0 | |
| 標 準 偏 差 | | 3.6 | | | 3.4 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－１　　７月における空間ガンマ線量率測定結果　（４）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 寄磯 NaI(Tl) 最大 | NaI(Tl) 平均 | NaI(Tl) 最小 | 電離箱 最大 | 電離箱 平均 | 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.7 | 33.9 | 33.2 | 79.4 | 75.5 | 73.0 | | ○ |
| 2 | 44.2 | 36.1 | 33.4 | 85.5 | 77.6 | 73.1 | 18.0 | ○ |
| 3 | 44.2 | 33.9 | 32.7 | 86.5 | 75.6 | 72.2 | 1.5 | ○ |
| 4 | 33.9 | 33.3 | 32.6 | 78.5 | 74.5 | 72.0 | | ○ |
| 5 | 34.7 | 33.4 | 32.5 | 77.3 | 74.5 | 72.2 | | ○ |
| 6 | 34.0 | 33.3 | 32.7 | 77.6 | 74.5 | 71.8 | | ○ |
| 7 | 34.2 | 33.3 | 32.8 | 77.6 | 74.6 | 71.8 | | ○ |
| 8 | 34.2 | 33.5 | 32.9 | 77.8 | 74.7 | 72.7 | | ○ |
| 9 | 34.3 | 33.6 | 33.1 | 77.8 | 74.8 | 71.6 | | ○ |
| 10 | 34.9 | 34.0 | 33.0 | 77.3 | 75.2 | 72.3 | | |
| 11 | 40.5 | 35.9 | 33.3 | 83.4 | 77.3 | 73.7 | 2.0 | ○ |
| 12 | 57.8 | 41.2 | 33.8 | 99.0 | 82.2 | 74.6 | 69.0 | ○ |
| 13 | 35.4 | 33.9 | 33.2 | 79.2 | 75.9 | 72.5 | | ○ |
| 14 | 34.7 | 34.0 | 33.2 | 79.5 | 76.0 | 73.0 | | ○ |
| 15 | 35.8 | 34.2 | 33.3 | 79.5 | 76.3 | 72.3 | | ○ |
| 16 | 38.5 | 34.4 | 33.3 | 81.3 | 76.4 | 73.3 | | ○ |
| 17 | 46.4 | 34.7 | 32.3 | 87.7 | 76.3 | 72.0 | 26.5 | ○ |
| 18 | 33.5 | 32.9 | 32.4 | 77.8 | 74.5 | 72.5 | | ○ |
| 19 | 34.0 | 33.3 | 32.4 | 77.6 | 74.9 | 71.9 | | ○ |
| 20 | 35.6 | 34.6 | 33.4 | 78.5 | 76.3 | 73.3 | | ○ |
| 21 | 35.9 | 34.7 | 33.7 | 80.4 | 76.6 | 74.0 | | ○ |
| 22 | 36.5 | 34.9 | 34.2 | 80.3 | 76.9 | 73.9 | | ○ |
| 23 | 35.3 | 34.4 | 33.7 | 78.5 | 76.0 | 73.3 | | ○ |
| 24 | 41.6 | 35.8 | 33.9 | 84.8 | 77.2 | 73.8 | 3.5 | ○ |
| 25 | 56.9 | 43.0 | 34.3 | 97.4 | 84.1 | 73.8 | 66.5 | ○ |
| 26 | 53.1 | 44.2 | 36.8 | 93.2 | 85.3 | 76.4 | 88.5 | ○ |
| 27 | 36.5 | 33.6 | 32.4 | 79.5 | 75.1 | 72.2 | 1.5 | ○ |
| 28 | 37.4 | 34.1 | 32.6 | 81.5 | 75.8 | 72.9 | 1.0 | ○ |
| 29 | 40.5 | 35.0 | 32.6 | 82.6 | 77.0 | 72.5 | 3.0 | ○ |
| 30 | 38.9 | 34.8 | 33.5 | 81.9 | 77.0 | 74.0 | 0.5 | ○ |
| 31 | 53.2 | 36.9 | 33.4 | 93.3 | 78.8 | 74.2 | 8.0 | ○ |
| 月　間 | 57.8 | 35.1 | 32.3 | 99.0 | 76.7 | 71.6 | 289.5 | |
| 標準偏差 | | 3.5 | | | 3.5 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－１　　７月における空間ガンマ線量率測定結果　（５）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 鮫浦 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 51.5 | 50.5 | 49.4 | 103.0 | 98.8 | 95.4 | | |
| 2 | 62.8 | 53.6 | 50.2 | 110.1 | 100.9 | 95.2 | 18.5 | ○ |
| 3 | 62.4 | 50.3 | 48.8 | 110.0 | 98.0 | 93.7 | 2.5 | ○ |
| 4 | 50.7 | 49.7 | 48.9 | 100.4 | 97.1 | 94.0 | | ○ |
| 5 | 51.7 | 50.0 | 48.9 | 100.6 | 97.2 | 93.3 | | ○ |
| 6 | 50.6 | 49.8 | 48.9 | 100.8 | 97.5 | 94.8 | | ○ |
| 7 | 50.7 | 49.7 | 48.9 | 101.7 | 97.5 | 94.1 | | |
| 8 | 51.0 | 49.8 | 48.9 | 101.1 | 98.1 | 94.4 | | |
| 9 | 51.1 | 50.2 | 49.2 | 103.7 | 98.7 | 95.0 | | |
| 10 | 51.9 | 50.6 | 49.6 | 103.2 | 100.0 | 95.3 | | |
| 11 | 59.2 | 52.9 | 50.2 | 107.5 | 101.3 | 97.1 | 2.0 | ○ |
| 12 | 86.6 | 60.1 | 50.3 | 132.2 | 107.5 | 98.2 | 72.0 | ○ |
| 13 | 52.5 | 49.9 | 49.0 | 102.8 | 98.9 | 95.0 | | ○ |
| 14 | 51.1 | 50.0 | 49.1 | 103.8 | 99.3 | 95.3 | | ○ |
| 15 | 54.6 | 50.2 | 49.1 | 105.1 | 100.6 | 96.1 | 0.5 | ○ |
| 16 | 55.6 | 50.5 | 48.9 | 104.7 | 100.2 | 95.4 | 0.5 | ○ |
| 17 | 61.8 | 51.2 | 48.4 | 110.6 | 99.6 | 94.7 | 28.5 | ○ |
| 18 | 49.7 | 48.9 | 48.1 | 101.9 | 97.8 | 93.8 | | ○ |
| 19 | 50.5 | 49.2 | 48.2 | 104.0 | 98.7 | 94.7 | | ○ |
| 20 | 51.7 | 50.6 | 49.4 | 109.2 | 101.5 | 96.3 | | |
| 21 | 52.1 | 50.9 | 49.5 | 106.7 | 102.1 | 97.4 | | |
| 22 | 52.5 | 51.1 | 49.9 | 107.6 | 102.5 | 97.2 | | ○ |
| 23 | 52.4 | 51.2 | 50.1 | 106.0 | 100.5 | 96.1 | | ○ |
| 24 | 57.6 | 52.3 | 50.9 | 105.9 | 100.3 | 96.7 | 1.5 | ○ |
| 25 | 75.4 | 60.1 | 50.1 | 122.9 | 107.1 | 95.7 | 69.5 | ○ |
| 26 | 75.8 | 63.9 | 52.8 | 124.1 | 110.5 | 98.9 | 101.5 | ○ |
| 27 | 52.9 | 49.5 | 48.0 | 103.2 | 97.5 | 94.3 | 1.5 | ○ |
| 28 | 56.9 | 50.6 | 48.3 | 108.3 | 98.7 | 94.2 | 3.5 | ○ |
| 29 | 58.9 | 50.9 | 48.3 | 108.5 | 99.8 | 94.3 | 4.5 | ○ |
| 30 | 56.0 | 50.5 | 49.0 | 107.6 | 100.2 | 95.6 | | ○ |
| 31 | 72.9 | 53.2 | 49.3 | 119.7 | 102.5 | 95.8 | 8.5 | ○ |
| 月　間 | 86.6 | 51.7 | 48.0 | 132.2 | 100.3 | 93.3 | 315.0 | |
| 標準偏差 | | 4.4 | | | 4.2 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－１　　７ 月における空間ガンマ線量率測定結果 （６）

単位：nGy/h

| 局 | 谷　川 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | 降水量 | 感　雨 |
| 日 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 48.4 | 47.3 | 46.5 | 82.8 | 80.6 | 78.6 | | |
| 2 | 57.8 | 50.2 | 46.9 | 90.7 | 83.0 | 79.5 | | |
| 3 | 57.3 | 47.0 | 45.4 | 90.5 | 80.2 | 77.6 | | |
| 4 | 49.0 | 46.7 | 45.7 | 84.0 | 79.9 | 78.0 | | |
| 5 | 48.0 | 46.7 | 46.0 | 82.6 | 79.6 | 77.2 | | |
| 6 | 48.2 | 47.0 | 45.9 | 82.2 | 79.8 | 77.3 | | |
| 7 | 48.4 | 46.9 | 45.8 | 81.8 | 79.8 | 77.4 | | |
| 8 | 48.6 | 47.0 | 45.6 | 82.1 | 80.0 | 77.4 | | |
| 9 | 48.1 | 47.1 | 46.1 | 82.5 | 80.2 | 77.5 | | |
| 10 | 48.8 | 47.5 | 46.4 | 83.0 | 80.6 | 78.1 | | |
| 11 | 55.1 | 49.7 | 46.9 | 88.4 | 82.5 | 78.7 | | |
| 12 | 76.0 | 56.1 | 47.4 | 106.2 | 88.3 | 80.6 | | |
| 13 | 49.8 | 47.1 | 45.8 | 83.4 | 80.6 | 78.1 | | |
| 14 | 48.4 | 47.4 | 46.5 | 82.9 | 80.8 | 78.9 | | |
| 15 | 49.0 | 47.6 | 46.1 | 84.1 | 81.4 | 79.2 | | |
| 16 | 48.7 | 47.3 | 46.5 | 83.1 | 80.9 | 79.1 | | |
| 17 | 60.0 | 48.0 | 45.1 | 91.6 | 81.2 | 77.5 | | |
| 18 | 46.9 | 46.0 | 45.1 | 81.8 | 79.4 | 77.9 | | |
| 19 | 47.9 | 46.3 | 45.4 | 81.9 | 79.8 | 77.7 | | |
| 20 | 49.7 | 47.9 | 46.9 | 84.4 | 81.6 | 79.9 | | |
| 21 | 49.6 | 48.0 | 46.6 | 84.0 | 81.7 | 79.5 | | |
| 22 | 50.6 | 48.7 | 46.5 | 84.7 | 82.3 | 80.5 | | |
| 23 | 49.0 | 47.8 | 46.6 | 83.4 | 81.1 | 78.9 | | |
| 24 | 53.7 | 49.2 | 47.1 | 86.9 | 82.0 | 79.2 | | |
| 25 | 71.2 | 56.5 | 47.4 | 102.2 | 88.4 | 80.2 | | |
| 26 | 68.4 | 59.0 | 48.1 | 98.2 | 90.6 | 80.4 | | |
| 27 | 48.3 | 46.0 | 44.4 | 81.9 | 79.1 | 76.6 | | |
| 28 | 54.3 | 47.8 | 45.4 | 87.3 | 80.7 | 77.0 | | |
| 29 | 56.0 | 47.8 | 45.4 | 87.9 | 81.4 | 78.1 | | |
| 30 | 58.1 | 47.9 | 46.3 | 90.6 | 81.7 | 79.7 | | |
| 31 | 70.8 | 50.6 | 46.7 | 103.6 | 84.0 | 79.3 | | |
| 月　間 | 76.0 | 48.6 | 44.4 | 106.2 | 81.7 | 76.6 | | |
| 標 準 偏 差 | | 4.0 | | | 3.6 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－１　　７ 月における空間ガンマ線量率測定結果 （７）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 荻　浜 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | 降水量 | 感　雨 |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 55.4 | 53.9 | 52.7 | 90.4 | 88.0 | 85.9 | | |
| 2 | 63.6 | 56.6 | 53.5 | 98.0 | 90.4 | 86.7 | 16.5 | ○ |
| 3 | 63.1 | 53.8 | 52.1 | 96.6 | 87.8 | 84.6 | 5.0 | ○ |
| 4 | 54.3 | 53.4 | 52.5 | 89.4 | 86.9 | 84.7 | | |
| 5 | 54.6 | 53.5 | 52.7 | 89.1 | 87.0 | 84.5 | | ○ |
| 6 | 54.4 | 53.6 | 52.6 | 89.6 | 87.2 | 84.6 | | ○ |
| 7 | 54.4 | 53.5 | 52.7 | 89.7 | 87.3 | 85.4 | | |
| 8 | 54.7 | 53.6 | 52.4 | 89.6 | 87.3 | 85.6 | | |
| 9 | 54.7 | 53.7 | 52.8 | 90.2 | 87.7 | 85.3 | | |
| 10 | 55.4 | 54.2 | 53.2 | 90.1 | 87.9 | 85.8 | | |
| 11 | 62.2 | 56.3 | 53.8 | 95.8 | 90.0 | 86.5 | 2.5 | ○ |
| 12 | 83.2 | 63.4 | 54.3 | 115.5 | 96.8 | 88.0 | 64.0 | ○ |
| 13 | 56.8 | 53.6 | 52.3 | 91.1 | 87.9 | 85.0 | | ○ |
| 14 | 55.6 | 53.9 | 52.7 | 90.7 | 88.3 | 85.6 | | ○ |
| 15 | 56.6 | 54.0 | 52.7 | 91.9 | 88.6 | 86.2 | | ○ |
| 16 | 58.5 | 54.1 | 52.7 | 93.7 | 88.5 | 85.9 | 1.0 | ○ |
| 17 | 66.1 | 54.8 | 52.1 | 98.9 | 88.8 | 84.6 | 32.5 | ○ |
| 18 | 53.5 | 52.7 | 51.8 | 90.3 | 86.9 | 84.4 | | ○ |
| 19 | 54.2 | 53.0 | 52.3 | 89.5 | 87.2 | 84.9 | | |
| 20 | 57.8 | 54.6 | 53.0 | 92.8 | 89.1 | 86.1 | | |
| 21 | 58.4 | 54.8 | 53.1 | 93.8 | 89.4 | 87.0 | | |
| 22 | 57.5 | 55.0 | 53.5 | 92.6 | 90.0 | 87.4 | | ○ |
| 23 | 56.0 | 54.4 | 53.2 | 92.6 | 88.9 | 86.5 | | ○ |
| 24 | 61.5 | 55.9 | 53.9 | 95.3 | 89.7 | 86.4 | 0.5 | ○ |
| 25 | 74.2 | 62.2 | 53.5 | 106.4 | 95.3 | 86.5 | 69.0 | ○ |
| 26 | 74.5 | 63.3 | 54.8 | 105.5 | 96.4 | 88.3 | 80.0 | ○ |
| 27 | 55.6 | 52.9 | 51.4 | 90.7 | 86.8 | 84.4 | 1.5 | ○ |
| 28 | 64.1 | 54.7 | 52.1 | 97.2 | 88.5 | 85.5 | 5.0 | ○ |
| 29 | 62.2 | 54.8 | 52.1 | 96.9 | 89.4 | 86.3 | 6.0 | ○ |
| 30 | 60.1 | 54.0 | 52.6 | 95.1 | 88.9 | 86.9 | 0.5 | ○ |
| 31 | 77.8 | 56.9 | 53.1 | 111.4 | 91.5 | 86.3 | 12.0 | ○ |
| 月　間 | 83.2 | 55.1 | 51.4 | 115.5 | 89.2 | 84.4 | 296.0 | |
| 標 準 偏 差 | | 3.8 | | | 3.6 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－１　　7月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 塚浜 NaI(Tl) 最大 | NaI(Tl) 平均 | NaI(Tl) 最小 | 電離箱 最大 | 電離箱 平均 | 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.5 | 45.9 | 45.4 | 78.0 | 76.0 | 74.5 | | |
| 2 | 58.6 | 49.1 | 45.9 | 87.0 | 78.8 | 75.4 | | |
| 3 | 59.9 | 46.0 | 44.6 | 88.6 | 76.0 | 73.7 | | |
| 4 | 45.9 | 45.3 | 44.7 | 77.0 | 75.2 | 73.9 | | |
| 5 | 47.9 | 45.5 | 44.8 | 77.7 | 75.1 | 73.6 | | |
| 6 | 45.9 | 45.4 | 44.6 | 76.5 | 75.3 | 73.7 | | |
| 7 | 46.1 | 45.4 | 44.7 | 76.4 | 75.3 | 74.0 | | |
| 8 | 46.7 | 45.6 | 44.8 | 78.3 | 75.5 | 73.9 | | |
| 9 | 46.3 | 45.7 | 45.0 | 77.4 | 75.6 | 74.4 | | |
| 10 | 47.0 | 46.1 | 45.2 | 77.6 | 76.0 | 74.2 | | |
| 11 | 54.8 | 48.6 | 45.8 | 84.9 | 78.2 | 74.8 | | |
| 12 | 76.4 | 55.5 | 46.4 | 104.6 | 84.7 | 76.0 | | |
| 13 | 48.0 | 45.7 | 44.8 | 78.4 | 76.2 | 74.4 | | |
| 14 | 46.7 | 45.7 | 45.1 | 77.8 | 76.2 | 74.8 | | |
| 15 | 51.1 | 45.9 | 44.7 | 81.8 | 76.6 | 75.1 | | |
| 16 | 54.1 | 46.5 | 45.1 | 83.5 | 76.9 | 74.7 | | |
| 17 | 60.0 | 47.3 | 44.3 | 89.5 | 77.3 | 73.7 | | |
| 18 | 45.3 | 44.8 | 44.2 | 76.8 | 75.1 | 73.5 | | |
| 19 | 45.8 | 44.9 | 44.4 | 77.1 | 75.4 | 73.8 | | |
| 20 | 47.1 | 46.2 | 45.3 | 78.5 | 76.5 | 74.7 | | |
| 21 | 47.5 | 46.4 | 45.2 | 78.4 | 76.7 | 75.1 | | |
| 22 | 49.5 | 46.7 | 45.6 | 79.1 | 76.9 | 75.0 | | |
| 23 | 47.7 | 46.5 | 45.8 | 77.8 | 76.5 | 74.8 | | |
| 24 | 58.1 | 48.4 | 45.8 | 88.6 | 78.1 | 74.9 | | |
| 25 | 71.2 | 56.3 | 45.6 | 99.4 | 85.4 | 75.2 | | |
| 26 | 69.8 | 59.9 | 49.9 | 98.8 | 89.0 | 79.2 | | |
| 27 | 50.0 | 45.5 | 44.0 | 79.8 | 75.7 | 73.7 | | |
| 28 | 55.8 | 46.6 | 44.5 | 85.9 | 76.8 | 73.5 | | |
| 29 | 55.0 | 46.8 | 44.6 | 84.9 | 77.6 | 74.2 | | |
| 30 | 54.1 | 46.5 | 45.1 | 85.4 | 77.4 | 75.3 | | |
| 31 | 71.8 | 49.3 | 45.2 | 99.9 | 79.7 | 75.7 | | |
| 月　間 | 76.4 | 47.4 | 44.0 | 104.6 | 77.5 | 73.5 | | |
| 標準偏差 | | 4.4 | | | 4.1 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－１　　7月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 寺間 NaI(Tl) 最大 | 寺間 NaI(Tl) 平均 | 寺間 NaI(Tl) 最小 | 寺間 電離箱 最大 | 寺間 電離箱 平均 | 寺間 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.4 | 36.7 | 35.9 | 73.4 | 70.8 | 68.7 | | |
| 2 | 52.3 | 39.4 | 35.9 | 84.2 | 73.2 | 68.6 | 22.5 | ○ |
| 3 | 52.2 | 36.6 | 34.6 | 84.5 | 70.7 | 68.1 | 0.5 | ○ |
| 4 | 36.7 | 36.1 | 35.4 | 71.5 | 70.0 | 68.3 | | |
| 5 | 37.7 | 36.2 | 35.6 | 71.6 | 69.8 | 68.5 | | ○ |
| 6 | 36.6 | 36.1 | 35.7 | 71.7 | 69.9 | 68.0 | | ○ |
| 7 | 36.7 | 36.0 | 35.2 | 71.2 | 69.8 | 68.0 | | |
| 8 | 37.1 | 36.2 | 35.6 | 71.5 | 70.0 | 67.8 | | |
| 9 | 36.8 | 36.3 | 35.6 | 72.2 | 70.2 | 68.9 | | |
| 10 | 37.7 | 36.6 | 35.8 | 72.9 | 70.7 | 69.0 | | |
| 11 | 46.3 | 39.0 | 36.3 | 81.2 | 72.9 | 69.0 | 1.5 | ○ |
| 12 | 61.2 | 46.0 | 37.3 | 93.5 | 79.4 | 71.6 | 63.5 | ○ |
| 13 | 38.4 | 36.5 | 35.5 | 74.3 | 71.2 | 69.6 | 0.5 | ○ |
| 14 | 37.4 | 36.6 | 36.1 | 73.8 | 71.3 | 69.7 | | ○ |
| 15 | 38.8 | 36.6 | 35.8 | 73.7 | 71.5 | 70.2 | | ○ |
| 16 | 48.3 | 37.3 | 35.6 | 82.6 | 72.0 | 69.8 | 7.0 | ○ |
| 17 | 48.2 | 38.0 | 35.0 | 81.3 | 72.2 | 68.4 | 26.0 | ○ |
| 18 | 35.8 | 35.4 | 35.0 | 71.8 | 69.9 | 68.5 | 0.5 | ○ |
| 19 | 37.3 | 35.7 | 35.0 | 71.9 | 70.2 | 68.3 | | ○ |
| 20 | 37.5 | 36.9 | 36.4 | 73.6 | 71.7 | 70.3 | | |
| 21 | 38.3 | 37.1 | 36.1 | 73.8 | 71.7 | 70.0 | | |
| 22 | 38.5 | 37.2 | 36.4 | 74.4 | 72.1 | 70.7 | | ○ |
| 23 | 37.7 | 36.9 | 36.4 | 73.6 | 71.4 | 69.4 | | ○ |
| 24 | 44.9 | 38.5 | 36.5 | 79.4 | 72.6 | 69.9 | 2.0 | ○ |
| 25 | 57.9 | 46.3 | 36.8 | 92.2 | 79.6 | 71.0 | 56.5 | ○ |
| 26 | 56.5 | 49.0 | 42.3 | 89.6 | 82.2 | 76.2 | 77.5 | ○ |
| 27 | 42.2 | 36.5 | 35.0 | 76.1 | 70.7 | 68.2 | 2.5 | ○ |
| 28 | 45.5 | 37.3 | 35.2 | 79.6 | 71.5 | 68.6 | 5.5 | ○ |
| 29 | 44.8 | 37.7 | 35.4 | 80.1 | 72.6 | 69.5 | 7.5 | ○ |
| 30 | 49.7 | 38.3 | 35.8 | 83.9 | 73.3 | 70.0 | 5.5 | ○ |
| 31 | 58.8 | 39.9 | 36.3 | 92.2 | 74.7 | 69.7 | 7.5 | ○ |
| 月　間 | 61.2 | 38.0 | 34.6 | 93.5 | 72.3 | 67.8 | 286.5 | |
| 標準偏差 | | 4.1 | | | 3.8 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－１　　7月における空間ガンマ線量率測定結果（１０）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 江島 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 31.9 | 31.2 | 30.7 | 64.0 | 62.1 | 60.4 | | |
| 2 | 41.6 | 33.3 | 30.8 | 71.5 | 64.1 | 61.1 | 16.5 | ○ |
| 3 | 41.7 | 31.4 | 30.2 | 72.2 | 62.3 | 60.8 | 1.0 | ○ |
| 4 | 31.2 | 30.9 | 30.6 | 63.0 | 61.5 | 60.1 | | |
| 5 | 31.6 | 31.0 | 30.6 | 62.7 | 61.5 | 60.2 | | ○ |
| 6 | 31.4 | 30.9 | 30.4 | 62.8 | 61.4 | 60.3 | | ○ |
| 7 | 31.2 | 30.8 | 30.2 | 62.6 | 61.4 | 60.1 | | |
| 8 | 31.3 | 30.8 | 30.3 | 62.9 | 61.4 | 60.0 | | |
| 9 | 31.3 | 30.9 | 30.4 | 62.8 | 61.5 | 60.3 | | |
| 10 | 31.9 | 31.1 | 30.4 | 63.7 | 61.8 | 60.3 | | |
| 11 | 39.0 | 33.5 | 31.0 | 69.6 | 64.2 | 61.2 | 2.0 | ○ |
| 12 | 57.2 | 40.6 | 32.2 | 85.4 | 70.6 | 62.4 | 61.5 | ○ |
| 13 | 34.6 | 31.5 | 30.6 | 66.1 | 62.7 | 61.1 | | ○ |
| 14 | 32.1 | 31.5 | 30.9 | 64.0 | 62.6 | 61.2 | | ○ |
| 15 | 32.4 | 31.5 | 30.9 | 64.6 | 62.8 | 61.5 | | ○ |
| 16 | 33.5 | 31.6 | 30.8 | 65.3 | 62.8 | 61.4 | 0.5 | ○ |
| 17 | 39.6 | 31.9 | 30.1 | 69.8 | 62.8 | 60.0 | 17.0 | ○ |
| 18 | 31.0 | 30.4 | 29.9 | 63.0 | 61.5 | 60.5 | | ○ |
| 19 | 31.4 | 30.6 | 30.1 | 62.7 | 61.7 | 60.3 | | |
| 20 | 32.7 | 31.9 | 31.0 | 64.6 | 62.8 | 61.3 | | |
| 21 | 32.7 | 31.8 | 30.9 | 64.4 | 62.8 | 61.2 | | |
| 22 | 32.9 | 32.1 | 31.2 | 64.5 | 63.1 | 61.4 | | ○ |
| 23 | 32.7 | 31.7 | 31.1 | 64.3 | 62.7 | 60.8 | | ○ |
| 24 | 38.6 | 32.9 | 31.2 | 69.3 | 63.3 | 61.2 | 1.0 | ○ |
| 25 | 51.8 | 40.2 | 32.6 | 80.5 | 69.9 | 62.5 | 48.5 | ○ |
| 26 | 51.4 | 40.7 | 33.2 | 80.3 | 70.5 | 63.7 | 75.0 | ○ |
| 27 | 34.4 | 31.2 | 30.0 | 65.1 | 61.9 | 60.0 | 1.5 | ○ |
| 28 | 41.8 | 32.6 | 30.2 | 71.5 | 63.4 | 60.5 | 13.5 | ○ |
| 29 | 38.9 | 32.1 | 30.4 | 70.5 | 63.4 | 60.8 | 4.0 | ○ |
| 30 | 45.4 | 33.7 | 30.8 | 75.2 | 65.0 | 61.2 | 5.0 | ○ |
| 31 | 48.7 | 33.7 | 30.8 | 77.8 | 64.8 | 61.4 | 5.0 | ○ |
| 月　間 | 57.2 | 32.6 | 29.9 | 85.4 | 63.4 | 60.0 | 252.0 | |
| 標準偏差 | 3.5 | | | 3.2 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和8年度

表－３－１－１　　7月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 前網 NaI(Tl) 最大 | 前網 NaI(Tl) 平均 | 前網 NaI(Tl) 最小 | 前網 電離箱 最大 | 前網 電離箱 平均 | 前網 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.1 | 51.4 | 50.7 | 82.0 | 80.4 | 78.9 | | |
| 2 | 60.2 | 53.7 | 51.1 | 89.1 | 82.4 | 79.4 | | |
| 3 | 60.8 | 51.4 | 50.2 | 89.2 | 80.2 | 78.0 | | |
| 4 | 51.6 | 51.0 | 50.3 | 81.1 | 79.6 | 78.0 | | |
| 5 | 52.4 | 51.2 | 50.6 | 81.5 | 79.5 | 77.5 | | |
| 6 | 51.9 | 51.1 | 50.5 | 81.0 | 79.6 | 78.3 | | |
| 7 | 51.5 | 50.9 | 50.1 | 80.9 | 79.5 | 77.8 | | |
| 8 | 51.9 | 51.1 | 50.3 | 81.5 | 79.8 | 78.3 | | |
| 9 | 52.0 | 51.2 | 50.4 | 81.4 | 79.9 | 78.7 | | |
| 10 | 52.3 | 51.5 | 50.5 | 82.4 | 80.4 | 78.3 | | |
| 11 | 58.4 | 53.7 | 51.1 | 87.9 | 82.4 | 79.2 | | |
| 12 | 79.7 | 59.3 | 51.3 | 107.2 | 87.8 | 80.3 | | |
| 13 | 52.9 | 50.9 | 50.0 | 81.8 | 80.5 | 79.1 | | |
| 14 | 51.9 | 51.1 | 50.5 | 81.9 | 80.5 | 79.0 | | |
| 15 | 53.3 | 51.3 | 50.4 | 82.9 | 81.0 | 79.5 | | |
| 16 | 55.9 | 51.7 | 50.5 | 85.9 | 81.3 | 79.1 | | |
| 17 | 64.8 | 52.4 | 49.6 | 92.4 | 81.5 | 77.7 | | |
| 18 | 50.7 | 50.1 | 49.6 | 82.0 | 79.5 | 76.8 | | |
| 19 | 51.6 | 50.5 | 49.6 | 81.2 | 79.7 | 78.3 | | |
| 20 | 52.3 | 51.6 | 50.7 | 82.3 | 80.9 | 79.3 | | |
| 21 | 52.9 | 51.9 | 50.8 | 83.9 | 81.1 | 79.7 | | |
| 22 | 54.1 | 52.1 | 51.1 | 83.3 | 81.5 | 79.9 | | |
| 23 | 52.8 | 51.9 | 51.1 | 82.8 | 80.9 | 79.4 | | |
| 24 | 58.7 | 53.3 | 51.4 | 88.1 | 81.9 | 78.9 | | |
| 25 | 73.1 | 59.8 | 51.3 | 100.7 | 88.3 | 80.0 | | |
| 26 | 70.0 | 62.3 | 53.9 | 97.6 | 90.6 | 82.8 | | |
| 27 | 54.4 | 50.7 | 49.3 | 83.9 | 79.7 | 77.5 | | |
| 28 | 57.1 | 51.7 | 49.6 | 86.5 | 80.5 | 78.1 | | |
| 29 | 57.9 | 51.9 | 49.9 | 86.9 | 81.5 | 78.5 | | |
| 30 | 56.0 | 51.6 | 50.6 | 86.7 | 81.5 | 78.6 | | |
| 31 | 70.3 | 53.6 | 50.9 | 98.8 | 83.2 | 79.2 | | |
| 月　間 | 79.7 | 52.5 | 49.3 | 107.2 | 81.5 | 76.8 | | |
| 標準偏差 | | 3.6 | | | 3.4 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－２　　８月における空間ガンマ線量率測定結果　（１）

単位：nGy/h

| 局 | 女　川 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| 日 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 55.3 | 36.7 | 26.8 | 93.1 | 75.4 | 64.7 | 33.0 | ○ |
| 2 | 41.6 | 29.9 | 26.9 | 80.7 | 68.8 | 64.8 | 17.5 | ○ |
| 3 | 28.7 | 26.4 | 25.6 | 67.9 | 65.3 | 63.1 | | ○ |
| 4 | 27.4 | 26.5 | 25.6 | 68.3 | 65.6 | 63.4 | | |
| 5 | 28.7 | 26.9 | 26.0 | 68.4 | 66.3 | 64.0 | | ○ |
| 6 | 36.0 | 28.3 | 26.0 | 74.1 | 67.8 | 64.6 | | ○ |
| 7 | 27.4 | 26.7 | 26.1 | 69.7 | 66.9 | 64.6 | | ○ |
| 8 | 32.0 | 28.1 | 26.2 | 72.4 | 68.6 | 65.6 | | |
| 9 | 30.7 | 27.9 | 26.7 | 70.3 | 67.8 | 65.4 | | ○ |
| 10 | 28.1 | 27.4 | 26.5 | 71.3 | 67.3 | 65.3 | | ○ |
| 11 | 28.5 | 27.2 | 25.9 | 69.9 | 67.2 | 64.7 | 12.0 | ○ |
| 12 | 27.3 | 26.4 | 25.9 | 68.4 | 66.4 | 64.6 | 1.5 | ○ |
| 13 | 26.9 | 26.4 | 25.9 | 68.2 | 66.1 | 64.6 | 1.5 | ○ |
| 14 | 27.0 | 26.3 | 25.7 | 69.4 | 66.0 | 64.1 | 10.5 | ○ |
| 15 | 27.5 | 26.4 | 25.4 | 68.8 | 66.5 | 63.5 | | |
| 16 | 28.3 | 26.8 | 25.5 | 69.0 | 66.7 | 64.2 | | |
| 17 | 28.9 | 27.3 | 25.9 | 70.4 | 66.9 | 64.2 | | ○ |
| 18 | 30.7 | 27.5 | 25.9 | 69.7 | 67.2 | 64.3 | | |
| 19 | 27.9 | 26.9 | 26.2 | 70.2 | 67.0 | 64.6 | | |
| 20 | 29.2 | 27.6 | 26.4 | 70.8 | 67.5 | 65.5 | | ○ |
| 21 | 31.4 | 29.0 | 27.5 | 71.5 | 68.9 | 66.6 | | ○ |
| 22 | 30.4 | 28.7 | 27.2 | 70.9 | 68.4 | 65.3 | | |
| 23 | 31.5 | 28.4 | 26.8 | 71.2 | 68.0 | 65.3 | | |
| 24 | 32.4 | 28.7 | 27.3 | 71.3 | 69.0 | 65.6 | | |
| 25 | 29.7 | 28.7 | 27.8 | 72.6 | 69.7 | 66.8 | | ○ |
| 26 | 39.9 | 29.2 | 27.6 | 80.0 | 69.6 | 66.4 | 5.5 | ○ |
| 27 | 30.4 | 29.0 | 27.6 | 71.7 | 69.3 | 65.9 | | ○ |
| 28 | 30.3 | 28.5 | 27.3 | 72.1 | 69.0 | 66.4 | | ○ |
| 29 | 44.5 | 31.7 | 27.8 | 82.8 | 71.3 | 66.7 | 16.0 | ○ |
| 30 | 38.9 | 32.8 | 27.8 | 77.3 | 71.8 | 66.6 | 28.0 | ○ |
| 31 | 32.1 | 28.1 | 26.6 | 71.6 | 67.3 | 64.5 | 3.0 | ○ |
| 月　間 | 55.3 | 28.3 | 25.4 | 93.1 | 68.0 | 63.1 | 128.5 | |
| 標準偏差 | | 2.9 | | | 2.8 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－２　　８ 月における空間ガンマ線量率測定結果 （２）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 飯子浜 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 66.6 | 49.9 | 41.1 | 106.8 | 90.4 | 80.6 | | |
| 2 | 54.9 | 43.7 | 40.1 | 98.3 | 84.4 | 79.1 | | |
| 3 | 42.4 | 40.0 | 39.2 | 83.4 | 80.4 | 77.7 | | |
| 4 | 41.2 | 40.3 | 39.5 | 83.9 | 80.7 | 78.1 | | |
| 5 | 41.7 | 40.6 | 39.6 | 83.5 | 80.9 | 77.5 | | |
| 6 | 48.3 | 42.1 | 39.8 | 90.3 | 82.6 | 77.5 | | |
| 7 | 41.2 | 40.5 | 39.5 | 84.1 | 81.2 | 78.5 | | |
| 8 | 43.0 | 41.2 | 39.9 | 84.6 | 82.2 | 79.2 | | |
| 9 | 43.3 | 41.6 | 40.4 | 86.0 | 82.5 | 79.4 | | |
| 10 | 42.0 | 41.2 | 40.6 | 84.9 | 82.4 | 79.3 | | |
| 11 | 42.2 | 40.9 | 39.5 | 85.0 | 82.5 | 79.0 | | |
| 12 | 41.0 | 40.3 | 39.6 | 84.2 | 81.2 | 78.1 | | |
| 13 | 40.8 | 40.2 | 39.5 | 84.4 | 81.2 | 78.4 | | |
| 14 | 40.7 | 40.0 | 39.3 | 84.1 | 81.0 | 77.7 | | |
| 15 | 41.7 | 40.3 | 39.2 | 83.6 | 81.0 | 77.9 | | |
| 16 | 43.2 | 40.9 | 39.7 | 84.7 | 81.4 | 78.2 | | |
| 17 | 42.7 | 41.0 | 40.1 | 85.4 | 81.6 | 78.7 | | |
| 18 | 43.4 | 41.1 | 39.9 | 85.8 | 81.4 | 78.5 | | |
| 19 | 41.6 | 40.8 | 39.9 | 85.0 | 81.3 | 78.5 | | |
| 20 | 42.1 | 41.3 | 40.3 | 86.4 | 82.0 | 79.1 | | |
| 21 | 44.5 | 42.6 | 41.2 | 86.9 | 83.2 | 80.0 | | |
| 22 | 44.3 | 42.4 | 40.9 | 86.6 | 83.0 | 80.4 | | |
| 23 | 43.8 | 42.1 | 40.6 | 86.2 | 82.5 | 79.2 | | |
| 24 | 43.0 | 42.0 | 41.3 | 86.5 | 82.7 | 80.3 | | |
| 25 | 43.3 | 42.5 | 41.8 | 86.0 | 83.3 | 80.9 | | |
| 26 | 44.9 | 42.4 | 41.5 | 86.0 | 83.2 | 80.7 | | |
| 27 | 44.9 | 43.0 | 41.6 | 87.7 | 84.1 | 81.1 | | |
| 28 | 43.5 | 42.6 | 41.9 | 86.7 | 83.9 | 80.9 | | |
| 29 | 54.3 | 45.2 | 41.4 | 95.8 | 85.9 | 80.3 | | |
| 30 | 52.3 | 47.1 | 41.2 | 95.1 | 87.3 | 80.5 | | |
| 31 | 44.6 | 41.7 | 40.0 | 87.0 | 81.8 | 78.5 | | |
| 月　間 | 66.6 | 42.0 | 39.2 | 106.8 | 82.7 | 77.5 | | |
| 標準偏差 | 2.7 | | | 2.9 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和8年度

表－３－１－２　　８ 月における空間ガンマ線量率測定結果 （３）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 小 屋 取 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | 降水量 | 感 雨 |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 68.6 | 53.2 | 44.9 | 105.0 | 90.4 | 80.9 | 38.0 | ○ |
| 2 | 56.2 | 46.3 | 42.6 | 93.5 | 83.8 | 77.1 | 16.5 | ○ |
| 3 | 44.3 | 42.5 | 41.6 | 83.1 | 79.8 | 77.3 | 0.5 | ○ |
| 4 | 43.9 | 42.9 | 42.1 | 83.2 | 80.1 | 77.0 | | |
| 5 | 44.8 | 43.4 | 42.3 | 84.3 | 80.9 | 77.5 | | |
| 6 | 47.0 | 44.2 | 42.5 | 87.2 | 81.6 | 77.9 | | ○ |
| 7 | 44.7 | 43.7 | 42.8 | 84.5 | 81.6 | 77.4 | | ○ |
| 8 | 46.1 | 44.8 | 43.7 | 85.8 | 82.8 | 79.9 | | |
| 9 | 46.3 | 44.9 | 44.0 | 86.4 | 82.7 | 80.0 | | ○ |
| 10 | 45.6 | 44.8 | 43.9 | 85.8 | 82.4 | 79.6 | | ○ |
| 11 | 46.1 | 44.7 | 43.3 | 85.9 | 82.8 | 79.8 | 8.0 | ○ |
| 12 | 44.7 | 43.8 | 43.0 | 85.3 | 81.7 | 79.2 | 0.5 | ○ |
| 13 | 44.7 | 43.9 | 43.3 | 85.5 | 81.7 | 78.5 | 1.0 | ○ |
| 14 | 44.9 | 43.8 | 43.0 | 84.8 | 81.5 | 78.8 | 4.5 | ○ |
| 15 | 45.0 | 43.8 | 42.7 | 85.2 | 81.6 | 77.7 | | ○ |
| 16 | 44.9 | 44.1 | 43.2 | 84.8 | 81.7 | 78.6 | | ○ |
| 17 | 45.5 | 44.5 | 43.3 | 85.4 | 81.9 | 79.2 | | ○ |
| 18 | 45.4 | 44.7 | 43.8 | 85.0 | 82.0 | 78.6 | | ○ |
| 19 | 45.1 | 44.5 | 43.7 | 84.7 | 81.8 | 78.9 | | |
| 20 | 46.0 | 45.2 | 44.4 | 86.1 | 82.6 | 79.8 | | ○ |
| 21 | 47.4 | 46.2 | 45.3 | 86.1 | 83.6 | 80.8 | | ○ |
| 22 | 47.1 | 45.8 | 44.6 | 87.2 | 83.3 | 79.1 | | |
| 23 | 46.9 | 45.5 | 44.7 | 86.0 | 82.7 | 79.7 | | |
| 24 | 46.9 | 45.8 | 44.6 | 86.3 | 83.3 | 78.6 | | |
| 25 | 47.3 | 46.4 | 45.4 | 87.0 | 84.1 | 81.1 | | ○ |
| 26 | 48.5 | 46.4 | 45.4 | 87.4 | 83.9 | 80.1 | | ○ |
| 27 | 48.1 | 46.7 | 45.8 | 88.4 | 84.5 | 80.2 | | ○ |
| 28 | 47.2 | 46.5 | 45.8 | 87.1 | 84.3 | 81.7 | | ○ |
| 29 | 56.8 | 48.5 | 45.3 | 92.8 | 85.5 | 81.0 | 8.5 | ○ |
| 30 | 53.0 | 49.8 | 45.4 | 91.5 | 86.5 | 81.2 | 21.0 | ○ |
| 31 | 47.8 | 45.5 | 43.8 | 86.2 | 82.3 | 79.3 | 3.0 | ○ |
| 月　間 | 68.6 | 45.4 | 41.6 | 105.0 | 82.9 | 77.0 | 101.5 | |
| 標 準 偏 差 | 2.6 | | | 2.7 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和8年度

表－３－１－２　　８月における空間ガンマ線量率測定結果　（４）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 寄磯 NaI(Tl) 最大 | NaI(Tl) 平均 | NaI(Tl) 最小 | 電離箱 最大 | 電離箱 平均 | 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.2 | 42.5 | 34.5 | 98.2 | 83.9 | 76.0 | 37.0 | ○ |
| 2 | 48.3 | 36.6 | 32.7 | 89.6 | 78.1 | 73.1 | 23.5 | ○ |
| 3 | 35.9 | 32.9 | 32.2 | 78.1 | 73.9 | 70.6 | 0.5 | ○ |
| 4 | 33.9 | 33.1 | 32.4 | 76.9 | 74.1 | 71.6 | | |
| 5 | 34.7 | 33.5 | 32.7 | 77.7 | 74.6 | 72.0 | | ○ |
| 6 | 36.5 | 33.9 | 32.6 | 78.9 | 75.1 | 72.1 | | ○ |
| 7 | 33.9 | 33.3 | 32.7 | 78.2 | 75.1 | 72.4 | | ○ |
| 8 | 35.8 | 34.0 | 32.8 | 79.8 | 75.8 | 73.1 | | ○ |
| 9 | 35.9 | 34.1 | 33.2 | 79.0 | 75.9 | 72.8 | | ○ |
| 10 | 34.7 | 34.0 | 33.3 | 77.7 | 75.7 | 73.1 | | ○ |
| 11 | 35.0 | 33.7 | 32.4 | 79.1 | 75.8 | 72.7 | 7.0 | ○ |
| 12 | 33.7 | 33.1 | 32.5 | 78.0 | 74.8 | 72.0 | 0.5 | ○ |
| 13 | 33.6 | 33.1 | 32.2 | 77.7 | 74.8 | 72.2 | 0.5 | ○ |
| 14 | 33.5 | 32.9 | 32.4 | 77.0 | 74.6 | 72.1 | 2.5 | ○ |
| 15 | 33.9 | 33.1 | 32.3 | 77.6 | 74.4 | 71.0 | | ○ |
| 16 | 34.3 | 33.3 | 32.4 | 77.2 | 74.7 | 72.3 | | |
| 17 | 35.0 | 33.6 | 32.8 | 81.2 | 74.9 | 72.0 | | ○ |
| 18 | 34.1 | 33.4 | 32.6 | 77.5 | 74.5 | 72.3 | | ○ |
| 19 | 34.2 | 33.5 | 32.8 | 77.4 | 74.7 | 71.4 | | ○ |
| 20 | 35.1 | 34.1 | 33.3 | 78.5 | 75.6 | 72.3 | | ○ |
| 21 | 36.4 | 35.2 | 34.1 | 79.4 | 76.6 | 74.4 | | ○ |
| 22 | 37.7 | 35.1 | 34.0 | 80.3 | 76.7 | 74.1 | | |
| 23 | 35.5 | 34.4 | 33.8 | 78.7 | 75.6 | 73.2 | | ○ |
| 24 | 35.5 | 34.7 | 34.0 | 79.8 | 76.2 | 73.3 | | |
| 25 | 36.0 | 35.3 | 34.4 | 80.7 | 77.3 | 74.9 | | ○ |
| 26 | 37.2 | 35.0 | 34.2 | 79.6 | 76.9 | 73.6 | | ○ |
| 27 | 37.1 | 35.5 | 34.4 | 80.5 | 77.6 | 74.9 | | ○ |
| 28 | 36.5 | 35.2 | 34.3 | 80.0 | 77.2 | 74.3 | | ○ |
| 29 | 47.6 | 37.2 | 33.8 | 88.6 | 78.7 | 72.8 | 13.0 | ○ |
| 30 | 43.3 | 38.9 | 33.7 | 85.4 | 80.3 | 74.2 | 31.0 | ○ |
| 31 | 37.1 | 34.2 | 32.8 | 80.1 | 75.5 | 72.1 | 4.5 | ○ |
| 月　間 | 59.2 | 34.6 | 32.2 | 98.2 | 76.1 | 70.6 | 120.0 | |
| 標準偏差 | | 2.5 | | | 2.7 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－２　　８月における空間ガンマ線量率測定結果　（５）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 鮫浦 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 77.2 | 59.2 | 49.4 | 124.3 | 106.8 | 96.2 | 36.0 | ○ |
| 2 | 65.6 | 53.0 | 48.8 | 115.7 | 100.8 | 95.6 | 25.5 | ○ |
| 3 | 51.8 | 48.8 | 47.7 | 101.2 | 96.5 | 92.7 | 1.0 | ○ |
| 4 | 49.9 | 48.9 | 47.8 | 100.3 | 97.0 | 92.8 | | |
| 5 | 50.5 | 49.2 | 48.1 | 101.7 | 97.4 | 94.5 | | ○ |
| 6 | 53.9 | 50.2 | 48.4 | 104.1 | 99.6 | 95.8 | | ○ |
| 7 | 50.3 | 49.3 | 48.3 | 103.4 | 98.9 | 94.8 | | ○ |
| 8 | 51.6 | 50.1 | 48.8 | 104.6 | 100.6 | 96.0 | | |
| 9 | 52.2 | 50.6 | 49.7 | 104.9 | 99.3 | 95.9 | | ○ |
| 10 | 51.0 | 50.2 | 49.4 | 103.9 | 99.0 | 95.9 | | |
| 11 | 51.5 | 50.0 | 48.4 | 102.1 | 98.8 | 95.1 | 8.0 | ○ |
| 12 | 49.7 | 48.9 | 48.2 | 101.8 | 97.6 | 93.5 | 2.5 | ○ |
| 13 | 49.7 | 48.9 | 48.2 | 100.4 | 97.4 | 93.8 | | ○ |
| 14 | 49.4 | 48.6 | 47.8 | 101.2 | 97.1 | 92.7 | 5.0 | ○ |
| 15 | 49.9 | 48.7 | 47.9 | 102.9 | 97.7 | 94.6 | | ○ |
| 16 | 50.8 | 49.2 | 47.9 | 101.7 | 97.9 | 94.2 | | |
| 17 | 51.0 | 49.4 | 48.0 | 102.0 | 98.2 | 94.8 | | |
| 18 | 50.6 | 49.4 | 48.3 | 104.0 | 98.3 | 94.8 | | ○ |
| 19 | 50.4 | 49.5 | 48.5 | 102.9 | 99.0 | 94.6 | | ○ |
| 20 | 51.1 | 50.0 | 48.8 | 103.5 | 99.4 | 96.0 | | |
| 21 | 53.0 | 51.2 | 49.7 | 105.4 | 100.4 | 97.0 | | ○ |
| 22 | 52.8 | 51.2 | 49.7 | 103.5 | 99.8 | 96.4 | | |
| 23 | 53.2 | 50.8 | 49.5 | 103.8 | 99.5 | 96.3 | | ○ |
| 24 | 52.3 | 51.0 | 50.0 | 107.4 | 101.2 | 96.6 | | |
| 25 | 52.7 | 51.7 | 50.5 | 109.9 | 102.7 | 98.4 | | ○ |
| 26 | 52.7 | 51.5 | 50.3 | 106.0 | 101.6 | 97.6 | | ○ |
| 27 | 54.3 | 52.2 | 51.0 | 105.0 | 101.4 | 97.7 | | ○ |
| 28 | 53.0 | 51.8 | 50.8 | 104.9 | 101.1 | 97.1 | | ○ |
| 29 | 63.3 | 54.2 | 50.1 | 112.7 | 102.1 | 95.9 | 10.5 | ○ |
| 30 | 59.5 | 55.9 | 49.9 | 108.6 | 103.3 | 96.1 | 33.5 | ○ |
| 31 | 53.0 | 50.4 | 48.3 | 102.8 | 98.1 | 93.2 | 5.5 | ○ |
| 月　間 | 77.2 | 50.8 | 47.7 | 124.3 | 99.6 | 92.7 | 127.5 | |
| 標準偏差 | 2.9 | | | 3.1 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和8年度

表－３－１－２　　８ 月における空間ガンマ線量率測定結果 （６）

単位：nGy/h

| 局 | 谷　川 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | 降水量 | 感　雨 |
| 日 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 75.0 | 54.1 | 46.1 | 105.2 | 86.8 | 78.7 | | |
| 2 | 60.0 | 49.0 | 46.0 | 92.8 | 81.7 | 77.8 | | |
| 3 | 47.3 | 45.5 | 44.6 | 80.9 | 78.3 | 76.3 | | |
| 4 | 46.6 | 45.7 | 44.8 | 80.8 | 78.6 | 75.9 | | |
| 5 | 50.5 | 46.4 | 45.1 | 83.0 | 79.5 | 77.3 | | |
| 6 | 54.9 | 48.1 | 45.0 | 88.7 | 81.2 | 77.4 | | |
| 7 | 46.9 | 46.0 | 45.2 | 82.2 | 79.6 | 77.1 | | |
| 8 | 48.7 | 47.1 | 45.4 | 84.0 | 80.7 | 78.5 | | |
| 9 | 49.5 | 47.5 | 46.3 | 83.6 | 81.0 | 78.7 | | |
| 10 | 47.7 | 46.9 | 46.2 | 83.1 | 80.4 | 77.7 | | |
| 11 | 48.3 | 46.5 | 45.2 | 83.9 | 80.6 | 77.3 | | |
| 12 | 46.4 | 45.7 | 45.0 | 82.3 | 79.4 | 77.0 | | |
| 13 | 46.2 | 45.5 | 44.8 | 81.6 | 79.3 | 77.5 | | |
| 14 | 47.0 | 45.4 | 44.5 | 81.7 | 79.0 | 77.1 | | |
| 15 | 47.5 | 46.0 | 44.6 | 81.9 | 79.6 | 77.5 | | |
| 16 | 48.0 | 46.5 | 45.1 | 82.4 | 79.8 | 77.6 | | |
| 17 | 49.1 | 46.8 | 45.4 | 82.6 | 80.2 | 77.7 | | |
| 18 | 48.4 | 46.6 | 45.5 | 82.9 | 79.8 | 78.2 | | |
| 19 | 47.5 | 46.5 | 45.5 | 81.7 | 79.6 | 78.0 | | |
| 20 | 48.7 | 47.1 | 45.9 | 82.7 | 80.5 | 77.6 | | |
| 21 | 50.3 | 48.3 | 47.0 | 84.4 | 81.5 | 79.4 | | |
| 22 | 49.9 | 48.2 | 46.8 | 84.3 | 81.4 | 78.9 | | |
| 23 | 51.1 | 48.1 | 46.6 | 84.7 | 81.0 | 78.6 | | |
| 24 | 49.7 | 48.1 | 46.8 | 83.7 | 81.6 | 78.8 | | |
| 25 | 49.9 | 48.8 | 47.6 | 85.0 | 82.3 | 80.1 | | |
| 26 | 50.0 | 48.5 | 46.9 | 83.9 | 81.9 | 79.7 | | |
| 27 | 52.5 | 49.2 | 47.6 | 85.8 | 82.7 | 79.1 | | |
| 28 | 51.0 | 48.8 | 47.5 | 85.0 | 82.3 | 79.6 | | |
| 29 | 57.8 | 50.7 | 47.7 | 90.4 | 83.6 | 80.1 | | |
| 30 | 60.1 | 53.4 | 47.9 | 92.7 | 85.9 | 79.9 | | |
| 31 | 50.8 | 47.5 | 45.6 | 84.2 | 80.3 | 77.4 | | |
| 月　間 | 75.0 | 47.7 | 44.5 | 105.2 | 81.0 | 75.9 | | |
| 標 準 偏 差 | 2.7 | | | 2.6 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和8年度

表－３－１－２　　８月における空間ガンマ線量率測定結果　（７）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 荻　浜 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感　雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 75.5 | 59.8 | 52.4 | 108.8 | 94.1 | 86.0 | 27.5 | ○ |
| 2 | 61.8 | 55.4 | 52.5 | 96.1 | 89.4 | 85.7 | 22.0 | ○ |
| 3 | 54.2 | 52.4 | 51.5 | 88.2 | 86.0 | 83.9 | 1.5 | ○ |
| 4 | 53.4 | 52.5 | 51.6 | 88.3 | 86.3 | 83.9 | | |
| 5 | 54.1 | 52.8 | 51.5 | 89.3 | 86.7 | 84.7 | | ○ |
| 6 | 62.2 | 54.7 | 51.7 | 96.2 | 88.9 | 84.9 | | ○ |
| 7 | 53.6 | 52.9 | 52.0 | 89.7 | 87.4 | 84.8 | | ○ |
| 8 | 55.7 | 53.8 | 52.0 | 91.1 | 88.3 | 85.5 | | |
| 9 | 55.6 | 54.3 | 53.2 | 91.1 | 88.6 | 86.6 | | ○ |
| 10 | 54.8 | 53.8 | 52.9 | 91.0 | 88.2 | 85.0 | | ○ |
| 11 | 55.0 | 53.7 | 52.5 | 91.6 | 88.2 | 85.4 | 9.5 | ○ |
| 12 | 53.8 | 52.9 | 52.2 | 89.4 | 87.4 | 85.4 | 7.5 | ○ |
| 13 | 53.6 | 52.7 | 51.9 | 89.2 | 86.7 | 84.8 | 1.5 | ○ |
| 14 | 53.4 | 52.5 | 51.7 | 88.6 | 86.7 | 84.8 | 7.5 | ○ |
| 15 | 54.3 | 52.6 | 52.0 | 89.8 | 86.8 | 84.9 | | |
| 16 | 54.2 | 53.2 | 52.2 | 89.9 | 87.1 | 85.2 | | ○ |
| 17 | 54.4 | 53.4 | 52.0 | 89.1 | 87.3 | 85.1 | | |
| 18 | 54.8 | 53.4 | 52.3 | 89.4 | 87.3 | 85.1 | | ○ |
| 19 | 54.4 | 53.4 | 52.2 | 89.6 | 87.3 | 84.5 | | |
| 20 | 55.4 | 53.9 | 52.9 | 91.8 | 88.0 | 85.8 | | |
| 21 | 56.8 | 54.9 | 53.9 | 92.1 | 89.2 | 86.9 | | ○ |
| 22 | 55.9 | 54.9 | 53.8 | 91.5 | 88.8 | 86.4 | | |
| 23 | 57.0 | 54.7 | 53.6 | 92.4 | 88.7 | 86.3 | | ○ |
| 24 | 56.8 | 55.1 | 53.8 | 92.2 | 89.3 | 87.3 | | |
| 25 | 57.6 | 55.7 | 54.3 | 92.8 | 90.2 | 87.9 | | ○ |
| 26 | 56.7 | 55.3 | 54.1 | 92.6 | 89.9 | 87.4 | | ○ |
| 27 | 59.8 | 56.1 | 54.4 | 94.4 | 90.4 | 88.0 | | ○ |
| 28 | 56.9 | 55.5 | 54.4 | 92.6 | 90.1 | 87.6 | | ○ |
| 29 | 64.2 | 57.7 | 54.1 | 97.7 | 91.6 | 88.1 | 7.0 | ○ |
| 30 | 63.5 | 58.6 | 54.4 | 97.5 | 92.3 | 87.4 | 27.0 | ○ |
| 31 | 56.6 | 54.3 | 52.9 | 90.3 | 87.8 | 85.6 | 4.0 | ○ |
| 月　間 | 75.5 | 54.4 | 51.5 | 108.8 | 88.5 | 83.9 | 115.0 | |
| 標準偏差 | | 2.4 | | | 2.4 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－２　　8月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 塚浜 NaI(Tl) 最大 | NaI(Tl) 平均 | NaI(Tl) 最小 | 電離箱 最大 | 電離箱 平均 | 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.7 | 56.3 | 46.2 | 105.9 | 86.3 | 76.1 | | |
| 2 | 60.0 | 48.4 | 44.5 | 89.8 | 78.3 | 73.3 | | |
| 3 | 46.2 | 44.5 | 43.8 | 77.3 | 74.4 | 72.8 | | |
| 4 | 45.7 | 44.8 | 44.1 | 75.8 | 74.5 | 73.0 | | |
| 5 | 46.3 | 45.0 | 44.1 | 76.8 | 74.9 | 73.3 | | |
| 6 | 47.5 | 45.6 | 44.3 | 78.3 | 75.8 | 74.0 | | |
| 7 | 46.0 | 45.1 | 44.3 | 76.9 | 75.4 | 74.2 | | |
| 8 | 47.3 | 45.8 | 44.6 | 77.9 | 76.1 | 74.0 | | |
| 9 | 47.1 | 46.0 | 45.2 | 77.8 | 76.2 | 74.7 | | |
| 10 | 46.6 | 45.8 | 45.2 | 77.6 | 76.2 | 74.8 | | |
| 11 | 46.8 | 45.7 | 44.5 | 78.5 | 76.4 | 74.3 | | |
| 12 | 45.7 | 45.1 | 44.4 | 77.0 | 75.5 | 73.9 | | |
| 13 | 45.6 | 45.1 | 44.5 | 76.6 | 75.4 | 74.1 | | |
| 14 | 45.8 | 44.9 | 44.1 | 77.2 | 75.3 | 74.0 | | |
| 15 | 46.1 | 44.8 | 44.2 | 76.8 | 75.1 | 73.7 | | |
| 16 | 46.4 | 45.2 | 44.5 | 77.3 | 75.3 | 73.8 | | |
| 17 | 46.3 | 45.4 | 44.7 | 77.0 | 75.4 | 73.8 | | |
| 18 | 46.2 | 45.4 | 44.7 | 76.6 | 75.4 | 73.6 | | |
| 19 | 46.1 | 45.4 | 44.6 | 77.2 | 75.3 | 73.8 | | |
| 20 | 46.7 | 46.1 | 45.3 | 77.6 | 76.1 | 74.2 | | |
| 21 | 48.4 | 47.0 | 45.9 | 78.4 | 77.1 | 75.3 | | |
| 22 | 48.4 | 46.9 | 45.8 | 78.7 | 76.9 | 74.9 | | |
| 23 | 48.2 | 46.6 | 45.5 | 78.5 | 76.5 | 74.7 | | |
| 24 | 48.0 | 46.7 | 45.8 | 78.5 | 76.8 | 75.3 | | |
| 25 | 48.2 | 47.4 | 46.6 | 78.9 | 77.5 | 76.2 | | |
| 26 | 50.6 | 47.4 | 46.6 | 80.9 | 77.6 | 75.9 | | |
| 27 | 49.4 | 47.8 | 46.8 | 80.6 | 78.2 | 75.4 | | |
| 28 | 48.0 | 47.3 | 46.7 | 79.2 | 77.9 | 76.5 | | |
| 29 | 58.1 | 49.7 | 46.3 | 88.8 | 79.6 | 75.2 | | |
| 30 | 55.9 | 51.5 | 46.2 | 85.5 | 81.0 | 75.9 | | |
| 31 | 48.8 | 46.3 | 44.8 | 79.2 | 76.1 | 74.1 | | |
| 月　間 | 76.7 | 46.6 | 43.8 | 105.9 | 76.7 | 72.8 | | |
| 標準偏差 | | 3.0 | | | 2.9 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－２　　8月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 寺間 NaI(Tl) 最大 | 寺間 NaI(Tl) 平均 | 寺間 NaI(Tl) 最小 | 寺間 電離箱 最大 | 寺間 電離箱 平均 | 寺間 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.5 | 48.3 | 37.3 | 105.1 | 81.9 | 71.7 | 43.5 | ○ |
| 2 | 48.3 | 39.7 | 35.3 | 82.8 | 73.5 | 68.4 | 23.5 | ○ |
| 3 | 39.7 | 35.6 | 34.6 | 73.6 | 69.6 | 68.0 | 1.0 | ○ |
| 4 | 36.3 | 35.6 | 34.8 | 70.6 | 69.4 | 67.7 | | |
| 5 | 36.5 | 35.7 | 35.0 | 71.4 | 69.8 | 68.3 | | |
| 6 | 38.1 | 36.2 | 35.1 | 72.9 | 70.6 | 68.6 | | ○ |
| 7 | 36.3 | 35.8 | 35.2 | 72.2 | 70.4 | 68.4 | | ○ |
| 8 | 37.8 | 36.6 | 35.4 | 73.0 | 71.3 | 69.6 | | |
| 9 | 38.1 | 36.7 | 35.9 | 73.3 | 71.3 | 69.7 | | ○ |
| 10 | 37.1 | 36.5 | 36.0 | 73.1 | 71.2 | 69.8 | | ○ |
| 11 | 37.7 | 36.3 | 35.2 | 73.4 | 71.3 | 69.4 | 10.0 | ○ |
| 12 | 36.3 | 35.6 | 35.2 | 71.7 | 70.3 | 68.7 | 0.5 | ○ |
| 13 | 36.0 | 35.6 | 35.1 | 72.0 | 70.2 | 68.8 | | ○ |
| 14 | 36.0 | 35.5 | 34.9 | 72.1 | 70.1 | 68.8 | 6.0 | ○ |
| 15 | 36.1 | 35.4 | 35.0 | 71.3 | 69.9 | 68.4 | | |
| 16 | 36.6 | 35.8 | 35.0 | 71.7 | 70.2 | 68.5 | | |
| 17 | 36.5 | 35.8 | 35.2 | 71.9 | 70.1 | 68.3 | | ○ |
| 18 | 36.4 | 35.9 | 35.3 | 71.4 | 70.1 | 68.6 | | ○ |
| 19 | 36.5 | 36.1 | 35.4 | 72.0 | 70.2 | 68.7 | | |
| 20 | 37.5 | 36.7 | 35.8 | 73.8 | 71.1 | 69.5 | | ○ |
| 21 | 38.6 | 37.6 | 36.5 | 73.8 | 72.1 | 70.2 | | ○ |
| 22 | 39.4 | 37.4 | 36.2 | 74.2 | 71.7 | 69.7 | | |
| 23 | 37.9 | 36.8 | 36.1 | 73.0 | 71.1 | 69.3 | | ○ |
| 24 | 38.3 | 37.2 | 36.5 | 75.1 | 71.9 | 70.3 | | |
| 25 | 38.8 | 37.9 | 37.1 | 74.7 | 72.7 | 71.1 | | ○ |
| 26 | 48.0 | 37.9 | 36.6 | 81.9 | 72.6 | 70.2 | 6.0 | ○ |
| 27 | 38.7 | 37.6 | 36.7 | 74.7 | 72.6 | 71.1 | | ○ |
| 28 | 38.7 | 37.6 | 36.8 | 74.2 | 72.4 | 70.6 | | ○ |
| 29 | 54.7 | 40.5 | 36.1 | 88.4 | 74.7 | 69.2 | 18.5 | ○ |
| 30 | 47.0 | 42.3 | 37.2 | 80.5 | 76.1 | 70.8 | 29.5 | ○ |
| 31 | 42.9 | 37.1 | 35.3 | 76.2 | 70.9 | 68.4 | 8.0 | ○ |
| 月　間 | 72.5 | 37.3 | 34.6 | 105.1 | 71.7 | 67.7 | 146.5 | |
| 標準偏差 | | 3.3 | | | 3.2 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－２　　8月における空間ガンマ線量率測定結果（１０）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 江島 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 60.8 | 40.8 | 31.9 | 89.3 | 71.1 | 62.9 | 34.0 | ○ |
| 2 | 42.5 | 33.4 | 30.3 | 72.8 | 64.0 | 60.4 | 7.5 | ○ |
| 3 | 31.8 | 30.4 | 29.9 | 62.4 | 60.9 | 59.5 | | ○ |
| 4 | 31.4 | 30.6 | 29.9 | 62.4 | 61.1 | 59.3 | | |
| 5 | 31.7 | 30.9 | 29.9 | 62.9 | 61.5 | 60.0 | | ○ |
| 6 | 32.9 | 31.1 | 29.8 | 64.4 | 61.9 | 60.2 | 1.0 | ○ |
| 7 | 31.1 | 30.4 | 29.9 | 62.8 | 61.5 | 60.2 | | ○ |
| 8 | 31.8 | 30.9 | 30.1 | 63.7 | 62.0 | 60.8 | | |
| 9 | 33.2 | 31.3 | 30.4 | 64.4 | 62.4 | 60.9 | | ○ |
| 10 | 32.0 | 31.2 | 30.7 | 63.7 | 62.4 | 61.0 | | ○ |
| 11 | 33.5 | 31.2 | 30.1 | 65.0 | 62.7 | 60.9 | 4.5 | ○ |
| 12 | 31.0 | 30.5 | 29.9 | 63.7 | 61.9 | 60.7 | | ○ |
| 13 | 30.9 | 30.5 | 29.9 | 63.3 | 61.7 | 60.4 | 0.5 | ○ |
| 14 | 31.2 | 30.4 | 29.7 | 62.9 | 61.6 | 60.0 | 7.5 | ○ |
| 15 | 30.9 | 30.5 | 30.0 | 62.8 | 61.5 | 60.2 | | |
| 16 | 31.3 | 30.6 | 30.0 | 63.0 | 61.5 | 60.2 | | |
| 17 | 31.1 | 30.7 | 30.1 | 62.7 | 61.5 | 60.1 | | |
| 18 | 31.1 | 30.7 | 30.0 | 62.6 | 61.3 | 60.0 | | |
| 19 | 31.1 | 30.7 | 30.1 | 62.6 | 61.3 | 60.2 | | |
| 20 | 32.1 | 31.3 | 30.6 | 63.6 | 62.0 | 60.5 | | |
| 21 | 33.4 | 32.4 | 31.3 | 64.8 | 63.2 | 61.2 | | ○ |
| 22 | 33.8 | 32.2 | 31.0 | 64.8 | 62.9 | 61.1 | | |
| 23 | 32.5 | 31.5 | 30.7 | 63.8 | 62.2 | 60.9 | | ○ |
| 24 | 32.8 | 31.8 | 31.2 | 65.1 | 62.6 | 60.9 | | ○ |
| 25 | 33.2 | 32.5 | 31.8 | 65.0 | 63.5 | 62.1 | | ○ |
| 26 | 34.2 | 32.2 | 31.5 | 65.5 | 63.3 | 62.0 | | ○ |
| 27 | 34.3 | 32.6 | 31.6 | 65.6 | 63.9 | 61.9 | | ○ |
| 28 | 36.4 | 32.7 | 32.0 | 66.9 | 64.0 | 62.4 | | ○ |
| 29 | 41.6 | 34.2 | 31.4 | 71.8 | 64.9 | 61.8 | 6.5 | ○ |
| 30 | 40.4 | 36.5 | 31.6 | 70.9 | 66.7 | 61.8 | 25.0 | ○ |
| 31 | 34.9 | 31.8 | 30.4 | 66.0 | 62.3 | 60.5 | 4.0 | ○ |
| 月　間 | 60.8 | 31.9 | 29.7 | 89.3 | 62.7 | 59.3 | 90.5 | |
| 標準偏差 | 2.7 | | | 2.5 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和8年度

表－３－１－２　　8月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 前網 NaI(Tl) 最大 | 前網 NaI(Tl) 平均 | 前網 NaI(Tl) 最小 | 前網 電離箱 最大 | 前網 電離箱 平均 | 前網 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.3 | 59.2 | 51.2 | 103.7 | 88.0 | 80.1 | | |
| 2 | 63.3 | 52.9 | 49.2 | 91.9 | 81.8 | 77.9 | | |
| 3 | 52.4 | 49.9 | 49.2 | 81.1 | 78.6 | 77.3 | | |
| 4 | 51.0 | 50.1 | 49.3 | 80.4 | 78.8 | 77.2 | | |
| 5 | 51.4 | 50.5 | 49.8 | 81.0 | 79.5 | 78.0 | | |
| 6 | 52.8 | 50.9 | 49.5 | 82.9 | 80.0 | 78.4 | | |
| 7 | 51.1 | 50.4 | 49.6 | 81.7 | 79.7 | 78.4 | | |
| 8 | 52.5 | 51.2 | 50.1 | 82.8 | 80.5 | 79.1 | | |
| 9 | 53.0 | 51.6 | 50.7 | 83.1 | 80.7 | 79.1 | | |
| 10 | 51.9 | 51.3 | 50.7 | 82.2 | 80.5 | 79.3 | | |
| 11 | 52.5 | 51.1 | 50.0 | 83.3 | 80.6 | 78.3 | | |
| 12 | 51.3 | 50.5 | 49.8 | 80.8 | 79.7 | 78.0 | | |
| 13 | 51.0 | 50.4 | 49.8 | 80.9 | 79.8 | 78.5 | | |
| 14 | 51.0 | 50.3 | 49.7 | 80.8 | 79.4 | 78.2 | | |
| 15 | 51.4 | 50.4 | 49.6 | 80.9 | 79.7 | 78.5 | | |
| 16 | 52.0 | 50.7 | 49.9 | 81.4 | 79.9 | 78.0 | | |
| 17 | 52.2 | 51.0 | 50.2 | 81.7 | 79.9 | 78.1 | | |
| 18 | 51.5 | 50.9 | 50.2 | 81.4 | 79.8 | 78.2 | | |
| 19 | 51.7 | 51.0 | 50.2 | 81.7 | 79.9 | 78.6 | | |
| 20 | 52.4 | 51.6 | 50.6 | 82.1 | 80.6 | 78.5 | | |
| 21 | 53.5 | 52.5 | 51.4 | 83.3 | 81.6 | 79.8 | | |
| 22 | 54.2 | 52.6 | 51.2 | 83.9 | 81.5 | 79.5 | | |
| 23 | 53.3 | 52.1 | 51.2 | 82.5 | 81.0 | 79.0 | | |
| 24 | 53.5 | 52.3 | 51.4 | 83.1 | 81.4 | 80.0 | | |
| 25 | 53.9 | 52.9 | 52.0 | 83.7 | 82.1 | 80.7 | | |
| 26 | 54.0 | 52.8 | 51.5 | 84.0 | 82.0 | 80.2 | | |
| 27 | 55.0 | 53.4 | 52.5 | 85.0 | 82.7 | 81.1 | | |
| 28 | 54.2 | 53.0 | 52.0 | 84.3 | 82.5 | 80.7 | | |
| 29 | 66.8 | 55.4 | 51.5 | 95.7 | 84.2 | 79.1 | | |
| 30 | 60.7 | 56.6 | 51.4 | 89.9 | 85.4 | 79.7 | | |
| 31 | 54.1 | 51.5 | 50.0 | 83.3 | 80.2 | 78.0 | | |
| 月　間 | 76.3 | 52.0 | 49.2 | 103.7 | 81.0 | 77.2 | | |
| 標準偏差 | | 2.5 | | | 2.5 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－３　　９月における空間ガンマ線量率測定結果　（１）

単位：nGy/h

| 局 | 女　川 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| 日 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 29.4 | 27.2 | 26.1 | 69.6 | 66.5 | 63.6 | 0.5 | ○ |
| 2 | 31.4 | 28.2 | 26.3 | 72.1 | 68.1 | 64.8 | 1.0 | ○ |
| 3 | 46.0 | 30.7 | 26.7 | 83.6 | 70.3 | 64.9 | 19.0 | ○ |
| 4 | 28.4 | 27.6 | 26.7 | 70.6 | 67.7 | 65.7 | | |
| 5 | 28.5 | 27.1 | 26.3 | 69.9 | 67.3 | 65.0 | | ○ |
| 6 | 27.6 | 26.9 | 26.2 | 68.5 | 66.5 | 64.4 | | |
| 7 | 34.0 | 29.9 | 26.4 | 74.6 | 69.6 | 65.2 | 114.5 | ○ |
| 8 | 36.3 | 28.9 | 26.3 | 76.5 | 68.7 | 65.1 | 7.0 | ○ |
| 9 | 36.0 | 30.0 | 26.9 | 74.6 | 69.7 | 64.6 | 7.5 | ○ |
| 10 | 28.2 | 27.3 | 26.6 | 70.0 | 66.7 | 63.8 | | |
| 11 | 39.0 | 29.1 | 27.1 | 77.2 | 68.1 | 65.1 | 2.5 | ○ |
| 12 | 28.8 | 27.7 | 26.7 | 69.1 | 66.9 | 62.8 | | |
| 13 | 36.2 | 28.2 | 26.6 | 74.0 | 67.3 | 64.3 | 1.0 | ○ |
| 14 | 30.1 | 27.9 | 26.7 | 72.0 | 68.1 | 65.6 | 0.5 | ○ |
| 15 | 33.8 | 29.0 | 26.9 | 73.5 | 68.8 | 64.8 | 5.5 | ○ |
| 16 | 45.0 | 29.9 | 26.7 | 84.1 | 69.0 | 64.6 | 13.5 | ○ |
| 17 | 28.8 | 27.1 | 26.1 | 69.9 | 66.6 | 63.0 | | ○ |
| 18 | 31.3 | 27.1 | 26.1 | 70.1 | 66.0 | 63.3 | 1.0 | ○ |
| 19 | 29.3 | 27.1 | 26.2 | 69.1 | 66.4 | 64.1 | 1.0 | ○ |
| 20 | 32.0 | 27.4 | 26.0 | 70.9 | 67.1 | 64.4 | 25.0 | ○ |
| 21 | 31.2 | 27.8 | 26.1 | 71.7 | 68.1 | 65.2 | 109.0 | ○ |
| 22 | 28.1 | 27.0 | 26.0 | 69.6 | 67.5 | 64.3 | | |
| 23 | 28.8 | 27.7 | 27.2 | 70.1 | 67.5 | 65.5 | | ○ |
| 24 | 51.6 | 31.8 | 26.4 | 89.5 | 71.3 | 65.7 | 21.5 | ○ |
| 25 | 28.9 | 27.4 | 26.6 | 69.6 | 67.5 | 65.2 | | ○ |
| 26 | 39.2 | 30.5 | 26.7 | 77.8 | 70.2 | 65.9 | 4.0 | ○ |
| 27 | 37.1 | 28.6 | 26.3 | 77.0 | 68.6 | 64.0 | 3.0 | ○ |
| 28 | 34.9 | 28.2 | 26.6 | 75.7 | 68.4 | 65.9 | | ○ |
| 29 | 28.3 | 27.6 | 27.0 | 69.8 | 67.7 | 66.0 | | |
| 30 | 28.8 | 27.7 | 27.0 | 69.7 | 67.8 | 65.1 | | |
| 月　間 | 51.6 | 28.3 | 26.0 | 89.5 | 68.0 | 62.8 | 337.0 | |
| 標準偏差 | 2.6 | | | 2.5 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.5 | | | 0.5 | | | | |

令和8年度

表－３－１－３　　９月における空間ガンマ線量率測定結果　（２）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 飯子浜 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 42.6 | 40.9 | 39.8 | 85.1 | 81.3 | 78.6 | | |
| 2 | 43.8 | 41.3 | 40.1 | 86.3 | 82.1 | 77.8 | | |
| 3 | 59.4 | 43.6 | 40.0 | 99.2 | 84.5 | 78.6 | | |
| 4 | 41.7 | 40.9 | 40.0 | 84.7 | 82.0 | 79.1 | | |
| 5 | 42.1 | 41.0 | 40.1 | 84.5 | 81.8 | 79.2 | | |
| 6 | 41.6 | 40.8 | 39.9 | 85.5 | 81.4 | 78.2 | | |
| 7 | 47.7 | 43.2 | 39.7 | 88.7 | 84.1 | 78.7 | | |
| 8 | 44.9 | 41.5 | 39.7 | 87.7 | 82.4 | 78.4 | | |
| 9 | 49.4 | 43.4 | 40.3 | 90.6 | 84.1 | 79.3 | | |
| 10 | 41.9 | 41.0 | 39.9 | 85.1 | 81.3 | 78.9 | | |
| 11 | 50.8 | 42.8 | 40.4 | 91.5 | 82.9 | 79.1 | | |
| 12 | 42.9 | 41.5 | 40.7 | 85.3 | 81.6 | 77.4 | | |
| 13 | 50.8 | 41.9 | 39.9 | 90.2 | 81.9 | 78.1 | | |
| 14 | 42.5 | 41.4 | 40.4 | 85.5 | 82.1 | 79.7 | | |
| 15 | 46.0 | 42.5 | 40.1 | 88.2 | 83.2 | 79.6 | | |
| 16 | 56.1 | 43.5 | 40.3 | 95.4 | 83.6 | 78.5 | | |
| 17 | 41.9 | 40.8 | 39.9 | 85.1 | 81.1 | 78.5 | | |
| 18 | 45.0 | 40.9 | 39.4 | 86.4 | 80.9 | 78.1 | | |
| 19 | 43.8 | 41.1 | 40.1 | 85.8 | 81.2 | 78.3 | | |
| 20 | 44.1 | 41.2 | 39.8 | 86.5 | 81.7 | 78.0 | | |
| 21 | 46.7 | 42.4 | 39.8 | 90.9 | 83.3 | 78.8 | | |
| 22 | 41.6 | 40.7 | 39.7 | 85.4 | 81.7 | 78.4 | | |
| 23 | 43.1 | 41.3 | 40.5 | 84.8 | 81.8 | 79.4 | | |
| 24 | 65.9 | 45.4 | 39.8 | 104.6 | 86.1 | 79.1 | | |
| 25 | 42.0 | 41.0 | 40.1 | 85.2 | 82.0 | 79.3 | | |
| 26 | 52.3 | 44.3 | 40.5 | 94.2 | 85.0 | 80.1 | | |
| 27 | 52.4 | 44.0 | 39.8 | 95.0 | 84.7 | 78.9 | | |
| 28 | 48.8 | 41.7 | 40.0 | 89.9 | 82.8 | 79.6 | | |
| 29 | 42.3 | 41.4 | 40.6 | 86.4 | 82.6 | 79.3 | | |
| 30 | 41.9 | 41.2 | 40.5 | 84.7 | 82.0 | 78.9 | | |
| 月　間 | 65.9 | 42.0 | 39.4 | 104.6 | 82.6 | 77.4 | | |
| 標準偏差 | 2.6 | | | 2.7 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.5 | | | 0.5 | | | | |

令和8年度

表－３－１－３　　９月における空間ガンマ線量率測定結果　（３）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 小屋取 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 46.4 | 44.8 | 44.0 | 84.8 | 81.9 | 78.8 | | ○ |
| 2 | 47.0 | 45.4 | 44.5 | 86.1 | 82.8 | 79.4 | 1.0 | ○ |
| 3 | 64.6 | 48.3 | 44.3 | 101.6 | 85.7 | 80.1 | 40.0 | ○ |
| 4 | 46.0 | 45.2 | 44.3 | 86.6 | 83.2 | 80.4 | | |
| 5 | 46.4 | 45.4 | 44.6 | 87.0 | 82.9 | 80.3 | | ○ |
| 6 | 46.1 | 45.2 | 44.3 | 86.0 | 82.3 | 79.3 | | |
| 7 | 48.9 | 46.0 | 43.0 | 87.6 | 84.0 | 79.3 | 108.5 | ○ |
| 8 | 48.1 | 44.4 | 42.6 | 86.9 | 82.5 | 79.1 | 8.0 | ○ |
| 9 | 51.1 | 46.1 | 43.3 | 90.6 | 83.7 | 79.4 | 10.5 | ○ |
| 10 | 44.6 | 43.9 | 43.1 | 84.3 | 81.0 | 77.7 | | ○ |
| 11 | 53.4 | 45.8 | 43.8 | 90.1 | 82.9 | 79.4 | 2.5 | ○ |
| 12 | 46.3 | 45.0 | 44.1 | 85.2 | 82.1 | 79.6 | | ○ |
| 13 | 52.9 | 45.6 | 44.1 | 89.7 | 82.4 | 78.9 | 1.5 | ○ |
| 14 | 46.1 | 44.9 | 44.0 | 85.1 | 82.4 | 79.7 | 0.5 | ○ |
| 15 | 49.6 | 45.7 | 43.0 | 88.1 | 83.0 | 78.5 | 6.0 | ○ |
| 16 | 59.9 | 46.1 | 42.9 | 95.9 | 83.0 | 76.8 | 18.5 | ○ |
| 17 | 44.7 | 43.9 | 42.7 | 84.9 | 80.8 | 77.8 | | ○ |
| 18 | 48.6 | 44.5 | 43.0 | 86.8 | 81.2 | 77.0 | 0.5 | ○ |
| 19 | 47.2 | 44.6 | 43.4 | 85.7 | 81.4 | 77.6 | | ○ |
| 20 | 47.8 | 44.4 | 42.7 | 86.4 | 81.9 | 78.8 | 15.0 | ○ |
| 21 | 49.1 | 45.1 | 42.1 | 88.8 | 83.2 | 77.5 | 112.5 | ○ |
| 22 | 44.2 | 43.1 | 41.6 | 84.2 | 81.6 | 78.4 | | |
| 23 | 45.0 | 43.8 | 43.0 | 85.0 | 81.3 | 78.3 | | ○ |
| 24 | 61.5 | 47.1 | 42.6 | 98.2 | 84.7 | 79.1 | 22.0 | ○ |
| 25 | 44.8 | 43.8 | 42.9 | 84.9 | 81.8 | 78.8 | | ○ |
| 26 | 54.4 | 47.2 | 43.5 | 94.1 | 84.9 | 79.2 | 8.5 | ○ |
| 27 | 57.7 | 46.8 | 42.3 | 95.6 | 84.5 | 78.6 | 9.0 | ○ |
| 28 | 50.6 | 44.2 | 42.5 | 89.6 | 82.4 | 79.0 | | ○ |
| 29 | 44.9 | 43.8 | 42.9 | 85.4 | 82.1 | 79.6 | | |
| 30 | 45.2 | 44.1 | 42.8 | 84.9 | 82.0 | 79.1 | | ○ |
| 月　間 | 64.6 | 45.2 | 41.6 | 101.6 | 82.7 | 76.8 | 364.5 | |
| 標準偏差 | 2.5 | | | 2.5 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.4 | | | 0.4 | | | | |

令和8年度

表－３－１－３　　９月における空間ガンマ線量率測定結果　（４）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 寄磯 NaI(Tl) 最大 | NaI(Tl) 平均 | NaI(Tl) 最小 | 電離箱 最大 | 電離箱 平均 | 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.6 | 33.3 | 32.5 | 77.2 | 74.4 | 72.1 | | ○ |
| 2 | 35.3 | 33.9 | 33.0 | 78.2 | 75.6 | 72.7 | | ○ |
| 3 | 49.0 | 36.5 | 33.2 | 90.5 | 78.2 | 72.4 | 37.5 | ○ |
| 4 | 34.6 | 33.8 | 32.9 | 78.5 | 75.8 | 73.2 | | |
| 5 | 34.6 | 33.8 | 32.7 | 78.0 | 75.4 | 72.9 | | ○ |
| 6 | 34.3 | 33.6 | 32.8 | 77.8 | 75.1 | 72.2 | | |
| 7 | 39.0 | 35.6 | 32.8 | 81.6 | 77.5 | 73.7 | 131.0 | ○ |
| 8 | 38.1 | 34.1 | 32.6 | 80.4 | 76.1 | 73.1 | 8.0 | ○ |
| 9 | 40.6 | 36.0 | 33.4 | 84.3 | 77.6 | 73.3 | 11.0 | ○ |
| 10 | 34.6 | 33.7 | 32.9 | 77.1 | 74.7 | 71.5 | | ○ |
| 11 | 47.1 | 35.9 | 33.5 | 88.0 | 76.9 | 72.6 | 4.0 | ○ |
| 12 | 35.4 | 34.1 | 32.9 | 78.7 | 75.1 | 71.8 | | ○ |
| 13 | 41.6 | 34.6 | 32.8 | 83.5 | 75.8 | 72.5 | 1.5 | ○ |
| 14 | 37.0 | 34.2 | 33.1 | 79.8 | 75.9 | 73.1 | 1.0 | ○ |
| 15 | 39.3 | 35.2 | 33.0 | 82.5 | 76.7 | 72.3 | 8.0 | ○ |
| 16 | 51.2 | 36.6 | 33.1 | 91.1 | 77.6 | 71.9 | 27.5 | ○ |
| 17 | 34.4 | 33.5 | 32.7 | 77.9 | 74.5 | 70.9 | | ○ |
| 18 | 36.3 | 33.3 | 32.4 | 77.7 | 74.3 | 70.7 | | ○ |
| 19 | 37.5 | 34.0 | 32.5 | 79.7 | 75.0 | 71.3 | | ○ |
| 20 | 36.3 | 33.8 | 32.4 | 79.7 | 75.3 | 72.8 | 10.5 | ○ |
| 21 | 41.4 | 35.3 | 32.4 | 83.5 | 77.2 | 72.3 | 138.5 | ○ |
| 22 | 34.3 | 33.6 | 32.4 | 78.0 | 75.4 | 72.2 | | |
| 23 | 35.0 | 34.0 | 33.3 | 78.0 | 75.4 | 72.8 | | ○ |
| 24 | 51.9 | 37.0 | 32.8 | 90.4 | 78.4 | 72.9 | 16.5 | ○ |
| 25 | 34.8 | 33.8 | 32.9 | 78.5 | 75.2 | 72.6 | | ○ |
| 26 | 45.6 | 36.9 | 33.3 | 87.1 | 78.7 | 72.8 | 4.5 | ○ |
| 27 | 57.1 | 40.1 | 32.7 | 97.4 | 81.6 | 72.2 | 20.5 | ○ |
| 28 | 40.2 | 34.3 | 32.7 | 82.3 | 76.3 | 73.2 | | ○ |
| 29 | 34.9 | 34.1 | 33.4 | 78.8 | 76.1 | 72.7 | | |
| 30 | 34.9 | 34.0 | 33.4 | 79.3 | 75.8 | 73.6 | | |
| 月　間 | 57.1 | 34.7 | 32.4 | 97.4 | 76.3 | 70.7 | 420.0 | |
| 標準偏差 | | 2.8 | | | 2.9 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.4 | | | 0.4 | | | |

令和8年度

表－３－１－３　　９月における空間ガンマ線量率測定結果　（５）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 鮫浦 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 51.2 | 49.4 | 48.5 | 100.6 | 97.0 | 94.0 | | ○ |
| 2 | 51.3 | 49.7 | 48.5 | 102.2 | 98.6 | 94.9 | 0.5 | ○ |
| 3 | 68.6 | 52.5 | 48.4 | 119.1 | 100.7 | 94.6 | 35.5 | ○ |
| 4 | 50.6 | 49.7 | 48.7 | 101.6 | 98.3 | 94.0 | | |
| 5 | 50.8 | 49.6 | 48.7 | 101.6 | 97.9 | 94.1 | | ○ |
| 6 | 50.6 | 49.6 | 48.7 | 103.2 | 97.6 | 94.4 | | |
| 7 | 55.7 | 51.7 | 48.4 | 106.1 | 99.9 | 95.0 | 136.5 | ○ |
| 8 | 54.2 | 50.1 | 48.3 | 102.9 | 98.5 | 92.6 | 8.5 | ○ |
| 9 | 56.1 | 51.5 | 48.7 | 106.6 | 99.8 | 94.3 | 10.5 | ○ |
| 10 | 50.1 | 49.2 | 48.5 | 101.4 | 96.9 | 94.2 | | |
| 11 | 62.5 | 51.4 | 48.9 | 108.6 | 98.5 | 94.3 | 2.5 | ○ |
| 12 | 51.0 | 49.6 | 48.5 | 101.9 | 97.0 | 93.3 | | ○ |
| 13 | 58.5 | 50.3 | 48.7 | 106.2 | 98.0 | 93.8 | 1.5 | ○ |
| 14 | 53.2 | 49.8 | 48.7 | 102.6 | 98.7 | 94.6 | 1.0 | ○ |
| 15 | 55.1 | 51.1 | 48.5 | 103.9 | 98.9 | 94.0 | 7.5 | ○ |
| 16 | 67.4 | 52.3 | 48.5 | 113.5 | 99.5 | 93.5 | 22.5 | ○ |
| 17 | 49.9 | 49.0 | 48.0 | 99.8 | 97.0 | 94.2 | | ○ |
| 18 | 55.6 | 49.4 | 47.9 | 102.8 | 96.9 | 93.2 | 1.5 | ○ |
| 19 | 54.3 | 49.7 | 48.0 | 102.8 | 97.4 | 93.6 | 1.5 | ○ |
| 20 | 52.4 | 49.4 | 47.9 | 101.3 | 97.5 | 94.1 | 14.0 | ○ |
| 21 | 55.6 | 50.6 | 47.8 | 104.5 | 98.9 | 93.7 | 113.0 | ○ |
| 22 | 50.0 | 48.9 | 47.7 | 102.1 | 97.9 | 93.6 | | |
| 23 | 50.5 | 49.6 | 48.8 | 100.5 | 97.3 | 94.4 | | ○ |
| 24 | 77.3 | 54.4 | 48.3 | 122.6 | 102.4 | 93.9 | 24.0 | ○ |
| 25 | 50.4 | 49.5 | 48.5 | 101.0 | 97.4 | 93.8 | | ○ |
| 26 | 62.4 | 53.1 | 48.3 | 111.1 | 100.6 | 93.6 | 6.5 | ○ |
| 27 | 65.2 | 53.1 | 48.2 | 111.6 | 101.1 | 93.6 | 11.0 | ○ |
| 28 | 58.1 | 50.0 | 48.3 | 108.2 | 98.6 | 93.5 | 0.5 | ○ |
| 29 | 50.4 | 49.6 | 48.8 | 102.5 | 98.2 | 94.4 | | |
| 30 | 50.6 | 49.6 | 48.8 | 101.2 | 97.5 | 94.6 | | |
| 月　間 | 77.3 | 50.4 | 47.7 | 122.6 | 98.5 | 92.6 | 398.5 | |
| 標準偏差 | 2.9 | | | 3.0 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.4 | | | 0.4 | | | | |

令和8年度

表－３－１－３　　９月における空間ガンマ線量率測定結果　（６）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 谷　川 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 49.6 | 46.8 | 45.6 | 83.0 | 79.6 | 77.3 | | |
| 2 | 50.4 | 47.5 | 45.5 | 83.8 | 80.8 | 78.4 | | |
| 3 | 63.7 | 49.7 | 45.6 | 95.0 | 82.8 | 78.4 | | |
| 4 | 47.8 | 46.8 | 46.0 | 82.2 | 80.2 | 78.1 | | |
| 5 | 47.7 | 46.7 | 45.7 | 83.6 | 80.1 | 77.9 | | |
| 6 | 47.8 | 46.6 | 45.7 | 82.0 | 79.6 | 77.8 | | |
| 7 | 53.8 | 48.8 | 45.1 | 87.0 | 82.3 | 78.0 | | |
| 8 | 51.8 | 47.4 | 45.2 | 86.7 | 80.7 | 77.6 | | |
| 9 | 55.4 | 49.0 | 45.6 | 90.0 | 82.0 | 77.8 | | |
| 10 | 47.0 | 46.1 | 45.4 | 81.0 | 78.9 | 77.0 | | |
| 11 | 60.0 | 48.8 | 46.0 | 92.4 | 81.3 | 77.6 | | |
| 12 | 47.6 | 46.6 | 45.4 | 81.0 | 79.2 | 76.4 | | |
| 13 | 56.7 | 47.9 | 45.2 | 88.2 | 80.6 | 77.5 | | |
| 14 | 50.7 | 47.1 | 45.8 | 83.7 | 80.5 | 78.4 | | |
| 15 | 51.9 | 48.0 | 45.6 | 85.8 | 81.3 | 77.9 | | |
| 16 | 64.1 | 49.2 | 45.4 | 95.2 | 81.8 | 76.9 | | |
| 17 | 47.1 | 46.1 | 45.3 | 81.4 | 78.9 | 77.1 | | |
| 18 | 53.7 | 46.5 | 45.1 | 85.6 | 79.1 | 76.7 | | |
| 19 | 50.0 | 46.6 | 45.1 | 82.7 | 79.5 | 77.1 | | |
| 20 | 49.2 | 46.4 | 44.8 | 82.6 | 79.5 | 77.1 | | |
| 21 | 51.1 | 47.1 | 44.5 | 84.8 | 80.7 | 76.9 | | |
| 22 | 48.1 | 45.9 | 44.5 | 83.1 | 79.7 | 77.6 | | |
| 23 | 48.6 | 46.6 | 45.5 | 82.6 | 79.7 | 77.7 | | |
| 24 | 85.5 | 52.9 | 45.2 | 114.4 | 85.7 | 77.7 | | |
| 25 | 47.1 | 46.3 | 45.4 | 82.1 | 79.8 | 77.7 | | |
| 26 | 58.3 | 49.6 | 45.6 | 90.8 | 82.6 | 77.9 | | |
| 27 | 60.8 | 50.1 | 45.1 | 93.9 | 83.2 | 77.6 | | |
| 28 | 56.0 | 47.1 | 45.1 | 89.0 | 80.8 | 77.6 | | |
| 29 | 47.5 | 46.5 | 45.8 | 82.3 | 80.2 | 78.4 | | |
| 30 | 47.8 | 46.5 | 45.7 | 81.9 | 79.8 | 78.0 | | |
| 月　間 | 85.5 | 47.6 | 44.5 | 114.4 | 80.7 | 76.4 | | |
| 標準偏差 | | 3.3 | | | 3.1 | | | |
| 欠測率（%） | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

令和8年度

表－３－１－３　　９月における空間ガンマ線量率測定結果　（７）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 荻浜 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 55.1 | 53.7 | 52.8 | 89.8 | 87.2 | 84.9 | 0.5 | ○ |
| 2 | 56.5 | 54.4 | 52.6 | 90.7 | 88.3 | 85.4 | 0.5 | ○ |
| 3 | 73.2 | 57.0 | 52.7 | 108.3 | 91.0 | 85.6 | 32.5 | ○ |
| 4 | 54.6 | 53.7 | 52.5 | 90.7 | 87.8 | 85.6 | | |
| 5 | 54.4 | 53.5 | 52.7 | 90.4 | 87.6 | 85.2 | | ○ |
| 6 | 54.5 | 53.6 | 52.8 | 89.8 | 87.5 | 85.5 | | |
| 7 | 59.1 | 55.5 | 52.4 | 94.4 | 89.8 | 85.3 | 138.0 | ○ |
| 8 | 58.1 | 54.1 | 52.1 | 92.8 | 88.3 | 85.5 | 8.5 | ○ |
| 9 | 63.2 | 55.8 | 52.2 | 97.3 | 89.8 | 85.4 | 10.0 | ○ |
| 10 | 53.8 | 53.0 | 52.1 | 89.1 | 86.6 | 84.4 | | ○ |
| 11 | 64.1 | 54.9 | 52.5 | 97.9 | 88.4 | 84.4 | 2.5 | ○ |
| 12 | 54.6 | 53.4 | 52.4 | 89.2 | 86.9 | 85.0 | | ○ |
| 13 | 63.5 | 54.1 | 51.8 | 96.4 | 87.7 | 84.4 | 1.5 | ○ |
| 14 | 55.8 | 53.8 | 52.4 | 90.5 | 87.9 | 85.2 | 0.5 | ○ |
| 15 | 57.4 | 54.5 | 52.4 | 93.3 | 88.6 | 85.2 | 4.0 | ○ |
| 16 | 69.4 | 55.5 | 52.5 | 102.4 | 89.1 | 84.7 | 18.5 | ○ |
| 17 | 54.1 | 53.0 | 52.1 | 89.1 | 86.5 | 84.5 | | ○ |
| 18 | 59.4 | 53.5 | 52.2 | 92.2 | 86.7 | 84.0 | 2.5 | ○ |
| 19 | 55.4 | 53.4 | 51.9 | 89.9 | 87.0 | 84.3 | 1.5 | ○ |
| 20 | 56.5 | 53.2 | 51.7 | 90.4 | 87.1 | 85.2 | 20.0 | ○ |
| 21 | 56.5 | 53.6 | 51.5 | 91.7 | 88.0 | 85.0 | 90.5 | ○ |
| 22 | 53.7 | 52.7 | 51.6 | 89.9 | 87.0 | 84.8 | | ○ |
| 23 | 55.7 | 53.2 | 52.3 | 89.1 | 87.1 | 84.6 | | ○ |
| 24 | 84.4 | 58.5 | 52.1 | 117.7 | 92.4 | 85.3 | 24.0 | ○ |
| 25 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 90.0 | 87.2 | 84.8 | | ○ |
| 26 | 64.8 | 56.0 | 52.4 | 98.5 | 90.1 | 85.5 | 4.0 | ○ |
| 27 | 59.8 | 54.0 | 52.0 | 94.5 | 88.3 | 85.3 | 2.5 | ○ |
| 28 | 62.7 | 53.9 | 52.1 | 97.5 | 88.5 | 84.9 | 0.5 | ○ |
| 29 | 55.2 | 53.3 | 52.5 | 90.8 | 87.9 | 85.7 | | ○ |
| 30 | 54.5 | 53.3 | 52.5 | 89.8 | 87.5 | 85.4 | | |
| 月間 | 84.4 | 54.2 | 51.5 | 117.7 | 88.1 | 84.0 | 362.5 | |
| 標準偏差 | 2.8 | | | 2.8 | | | | |
| 欠測率（%） | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和8年度

表－３－１－３　　9月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 塚浜 NaI(Tl) 最大 | NaI(Tl) 平均 | NaI(Tl) 最小 | 電離箱 最大 | 電離箱 平均 | 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.9 | 45.8 | 45.0 | 77.2 | 75.4 | 74.0 | | |
| 2 | 48.4 | 46.2 | 45.1 | 78.4 | 76.2 | 74.6 | | |
| 3 | 69.0 | 49.3 | 44.9 | 98.3 | 79.6 | 74.7 | | |
| 4 | 46.4 | 45.6 | 45.1 | 77.5 | 76.1 | 74.6 | | |
| 5 | 46.5 | 45.6 | 44.9 | 77.3 | 75.8 | 74.2 | | |
| 6 | 46.6 | 45.7 | 45.2 | 77.0 | 75.6 | 74.1 | | |
| 7 | 51.2 | 47.9 | 44.9 | 83.2 | 78.3 | 74.0 | | |
| 8 | 50.4 | 46.3 | 44.6 | 80.5 | 76.6 | 74.4 | | |
| 9 | 54.0 | 48.1 | 45.1 | 84.5 | 78.2 | 74.6 | | |
| 10 | 46.2 | 45.4 | 44.6 | 76.4 | 75.0 | 73.4 | | |
| 11 | 56.5 | 47.3 | 45.2 | 85.2 | 76.9 | 74.2 | | |
| 12 | 46.9 | 45.9 | 45.0 | 77.0 | 75.3 | 74.0 | | |
| 13 | 55.0 | 46.4 | 44.8 | 84.1 | 76.0 | 73.7 | | |
| 14 | 47.1 | 45.9 | 45.2 | 78.1 | 76.1 | 74.2 | | |
| 15 | 51.6 | 47.4 | 44.9 | 81.5 | 77.3 | 74.1 | | |
| 16 | 63.8 | 48.3 | 44.2 | 93.4 | 77.7 | 73.3 | | |
| 17 | 47.1 | 45.3 | 44.7 | 76.7 | 74.9 | 73.5 | | |
| 18 | 50.0 | 45.6 | 44.5 | 79.6 | 74.8 | 72.8 | | |
| 19 | 48.0 | 45.7 | 44.8 | 77.4 | 75.2 | 73.8 | | |
| 20 | 49.5 | 45.9 | 44.4 | 79.4 | 75.8 | 73.8 | | |
| 21 | 52.5 | 47.2 | 44.6 | 82.8 | 77.6 | 74.4 | | |
| 22 | 46.0 | 45.2 | 44.4 | 77.1 | 75.6 | 74.1 | | |
| 23 | 47.5 | 45.7 | 45.1 | 77.7 | 75.6 | 74.1 | | |
| 24 | 67.3 | 49.8 | 44.6 | 96.5 | 79.7 | 74.5 | | |
| 25 | 46.7 | 45.5 | 44.5 | 77.2 | 75.7 | 74.4 | | |
| 26 | 58.1 | 49.5 | 45.0 | 87.9 | 79.4 | 74.8 | | |
| 27 | 60.3 | 49.0 | 44.4 | 89.4 | 79.0 | 74.3 | | |
| 28 | 53.9 | 46.0 | 44.6 | 84.9 | 76.5 | 74.5 | | |
| 29 | 46.6 | 46.0 | 45.5 | 77.8 | 76.4 | 74.9 | | |
| 30 | 46.4 | 45.7 | 45.0 | 77.4 | 75.9 | 74.3 | | |
| 月　間 | 69.0 | 46.6 | 44.2 | 98.3 | 76.6 | 72.8 | | |
| 標準偏差 | | 2.9 | | | 2.8 | | | |
| 欠測率（%） | | 1.9 | | | 1.9 | | | |

令和8年度

表－３－１－３　　9月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 寺間 NaI(Tl) 最大 | 寺間 NaI(Tl) 平均 | 寺間 NaI(Tl) 最小 | 寺間 電離箱 最大 | 寺間 電離箱 平均 | 寺間 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.8 | 36.0 | 35.2 | 73.0 | 69.8 | 68.0 | | ○ |
| 2 | 38.0 | 36.5 | 35.7 | 72.7 | 70.9 | 69.2 | 1.0 | ○ |
| 3 | 59.2 | 39.7 | 35.6 | 92.3 | 74.1 | 69.6 | 29.0 | ○ |
| 4 | 37.2 | 36.5 | 36.0 | 72.6 | 71.1 | 69.8 | | |
| 5 | 37.2 | 36.3 | 35.5 | 72.9 | 70.8 | 68.9 | | ○ |
| 6 | 36.9 | 36.3 | 35.5 | 72.1 | 70.4 | 68.3 | | |
| 7 | 41.8 | 38.5 | 35.6 | 77.0 | 73.1 | 69.0 | 116.0 | ○ |
| 8 | 41.3 | 37.1 | 35.5 | 76.0 | 71.6 | 69.0 | 7.5 | ○ |
| 9 | 44.1 | 38.7 | 36.0 | 78.2 | 72.8 | 69.3 | 8.5 | ○ |
| 10 | 37.3 | 36.4 | 35.6 | 71.9 | 70.1 | 68.8 | | |
| 11 | 45.9 | 38.0 | 36.0 | 79.7 | 71.5 | 68.9 | 2.0 | ○ |
| 12 | 37.8 | 36.7 | 35.8 | 72.9 | 70.4 | 68.4 | | |
| 13 | 42.6 | 37.1 | 35.6 | 76.4 | 70.8 | 68.5 | 0.5 | ○ |
| 14 | 38.1 | 36.9 | 36.0 | 73.2 | 71.3 | 69.9 | 0.5 | ○ |
| 15 | 42.2 | 37.9 | 36.3 | 76.9 | 71.8 | 69.2 | 2.5 | ○ |
| 16 | 55.2 | 39.6 | 36.3 | 87.7 | 72.9 | 68.7 | 16.5 | ○ |
| 17 | 38.6 | 36.7 | 36.0 | 72.8 | 70.0 | 67.7 | 0.5 | ○ |
| 18 | 38.6 | 36.5 | 35.7 | 73.1 | 69.9 | 67.6 | | ○ |
| 19 | 38.5 | 36.9 | 35.9 | 72.3 | 70.4 | 68.8 | | ○ |
| 20 | 41.0 | 37.2 | 35.6 | 74.4 | 70.9 | 68.9 | 18.5 | ○ |
| 21 | 44.4 | 39.0 | 35.8 | 79.4 | 73.2 | 69.0 | 121.5 | ○ |
| 22 | 37.5 | 36.8 | 35.8 | 73.0 | 71.1 | 69.4 | | ○ |
| 23 | 38.1 | 37.4 | 36.7 | 74.4 | 71.0 | 69.1 | | ○ |
| 24 | 59.6 | 41.5 | 36.2 | 91.8 | 75.1 | 69.5 | 20.0 | ○ |
| 25 | 39.9 | 37.2 | 36.1 | 73.5 | 71.0 | 69.3 | | ○ |
| 26 | 49.1 | 41.2 | 36.7 | 82.1 | 74.7 | 70.2 | 7.0 | ○ |
| 27 | 55.0 | 41.9 | 36.2 | 87.4 | 75.5 | 69.5 | 12.5 | ○ |
| 28 | 45.5 | 37.6 | 36.3 | 79.5 | 71.8 | 69.6 | 0.5 | ○ |
| 29 | 38.0 | 37.4 | 36.9 | 72.9 | 71.5 | 69.7 | | |
| 30 | 38.4 | 37.3 | 36.8 | 72.6 | 71.1 | 69.1 | | ○ |
| 月　間 | 59.6 | 37.8 | 35.2 | 92.3 | 71.7 | 67.6 | 364.5 | |
| 標準偏差 | | 3.0 | | | 2.8 | | | |
| 欠測率（%） | | 1.9 | | | 1.9 | | | |

令和8年度

表－３－１－３　　9月における空間ガンマ線量率測定結果（１０）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 江島 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 | 感雨 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | (mm) | 有無 |
| 1 | 31.6 | 30.8 | 30.3 | 62.6 | 61.3 | 59.9 | | ○ |
| 2 | 32.4 | 31.2 | 30.5 | 63.4 | 62.1 | 60.8 | 0.5 | ○ |
| 3 | 50.9 | 34.5 | 30.8 | 80.8 | 65.3 | 61.5 | 29.0 | ○ |
| 4 | 32.1 | 31.6 | 30.9 | 63.9 | 62.7 | 61.4 | | |
| 5 | 32.3 | 31.1 | 30.4 | 63.9 | 62.1 | 60.1 | | ○ |
| 6 | 32.0 | 31.1 | 30.4 | 63.3 | 61.9 | 60.3 | | |
| 7 | 36.4 | 33.2 | 30.4 | 68.3 | 64.4 | 61.0 | 119.5 | ○ |
| 8 | 35.7 | 31.9 | 30.3 | 67.0 | 63.0 | 60.9 | 9.5 | ○ |
| 9 | 39.3 | 33.8 | 30.6 | 69.8 | 64.5 | 61.0 | 11.0 | ○ |
| 10 | 32.3 | 31.3 | 30.6 | 63.9 | 61.7 | 60.0 | 0.5 | ○ |
| 11 | 32.8 | 31.6 | 30.7 | 63.3 | 61.8 | 59.6 | | ○ |
| 12 | 32.6 | 31.6 | 30.5 | 63.7 | 61.8 | 59.6 | | |
| 13 | 39.5 | 32.4 | 30.3 | 68.9 | 62.6 | 59.8 | 1.0 | ○ |
| 14 | 33.7 | 31.5 | 30.7 | 65.2 | 62.4 | 60.8 | 0.5 | ○ |
| 15 | 37.6 | 33.0 | 30.9 | 67.8 | 63.6 | 60.9 | 6.5 | ○ |
| 16 | 52.2 | 34.9 | 31.1 | 81.0 | 65.0 | 60.9 | 31.0 | ○ |
| 17 | 32.0 | 31.2 | 30.6 | 63.1 | 61.3 | 59.7 | 0.5 | ○ |
| 18 | 31.5 | 30.9 | 30.4 | 62.4 | 60.9 | 59.9 | | ○ |
| 19 | 33.2 | 31.3 | 30.5 | 63.4 | 61.4 | 59.6 | | ○ |
| 20 | 33.1 | 31.4 | 30.4 | 63.7 | 62.0 | 60.2 | 6.5 | ○ |
| 21 | 37.5 | 32.6 | 30.2 | 68.5 | 63.7 | 60.7 | 145.5 | ○ |
| 22 | 32.5 | 31.3 | 30.3 | 64.8 | 62.5 | 61.1 | | ○ |
| 23 | 32.7 | 31.9 | 31.2 | 63.5 | 62.3 | 60.7 | | ○ |
| 24 | 53.2 | 36.1 | 30.8 | 83.4 | 66.7 | 61.3 | 18.0 | ○ |
| 25 | 32.2 | 31.6 | 30.9 | 63.9 | 62.3 | 61.1 | | ○ |
| 26 | 43.6 | 35.2 | 31.0 | 73.8 | 65.7 | 61.7 | 5.0 | ○ |
| 27 | 39.1 | 32.4 | 30.7 | 69.8 | 63.3 | 60.9 | 3.0 | ○ |
| 28 | 40.0 | 32.4 | 30.8 | 71.4 | 63.5 | 61.2 | | ○ |
| 29 | 33.1 | 32.1 | 31.5 | 64.6 | 63.1 | 61.7 | | |
| 30 | 32.7 | 31.9 | 31.3 | 64.3 | 62.7 | 61.4 | | ○ |
| 月　間 | 53.2 | 32.3 | 30.2 | 83.4 | 62.9 | 59.6 | 387.5 | |
| 標準偏差 | 2.7 | | | 2.6 | | | | |
| 欠測率（%） | 2.1 | | | 2.1 | | | | |

令和8年度

表－３－１－３　　9月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

| 局 / 項目 / 日 | 前網 NaI(Tl) 最大 | 前網 NaI(Tl) 平均 | 前網 NaI(Tl) 最小 | 前網 電離箱 最大 | 前網 電離箱 平均 | 前網 電離箱 最小 | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.7 | 50.7 | 50.0 | 81.2 | 79.3 | 77.8 | | |
| 2 | 52.3 | 51.1 | 50.3 | 81.8 | 80.3 | 78.9 | | |
| 3 | 67.1 | 53.7 | 50.4 | 96.0 | 83.0 | 78.8 | | |
| 4 | 51.7 | 50.9 | 50.4 | 82.4 | 80.5 | 79.2 | | |
| 5 | 51.9 | 51.0 | 50.3 | 81.5 | 80.2 | 78.6 | | |
| 6 | 51.7 | 51.0 | 50.2 | 81.6 | 79.8 | 78.4 | | |
| 7 | 55.7 | 52.5 | 49.7 | 86.1 | 81.9 | 78.7 | | |
| 8 | 55.1 | 51.3 | 49.8 | 84.3 | 80.7 | 78.5 | | |
| 9 | 57.7 | 52.9 | 50.2 | 87.5 | 81.9 | 78.0 | | |
| 10 | 51.4 | 50.7 | 50.0 | 80.4 | 79.1 | 77.8 | | |
| 11 | 61.8 | 52.7 | 50.6 | 89.3 | 81.1 | 78.4 | | |
| 12 | 52.1 | 51.1 | 50.2 | 81.9 | 79.4 | 77.4 | | |
| 13 | 59.4 | 51.8 | 50.1 | 87.6 | 80.2 | 78.2 | | |
| 14 | 53.9 | 51.2 | 50.2 | 82.9 | 80.4 | 78.7 | | |
| 15 | 56.6 | 52.3 | 50.2 | 85.8 | 81.1 | 77.7 | | |
| 16 | 67.6 | 54.5 | 50.3 | 95.7 | 82.7 | 77.9 | | |
| 17 | 51.3 | 50.5 | 49.9 | 80.4 | 79.0 | 77.5 | | |
| 18 | 53.2 | 50.4 | 49.7 | 81.9 | 79.0 | 77.5 | | |
| 19 | 52.8 | 50.9 | 49.8 | 82.0 | 79.6 | 78.0 | | |
| 20 | 53.5 | 50.7 | 49.6 | 82.5 | 79.8 | 78.1 | | |
| 21 | 56.8 | 51.8 | 49.4 | 87.1 | 81.4 | 78.6 | | |
| 22 | 51.1 | 50.2 | 49.2 | 81.1 | 79.7 | 78.3 | | |
| 23 | 51.8 | 51.1 | 50.3 | 81.2 | 79.8 | 78.4 | | |
| 24 | 72.2 | 54.5 | 49.6 | 100.2 | 83.3 | 78.3 | | |
| 25 | 51.6 | 50.9 | 50.1 | 81.8 | 79.8 | 78.5 | | |
| 26 | 61.8 | 54.2 | 50.6 | 90.6 | 83.0 | 79.1 | | |
| 27 | 67.8 | 56.0 | 49.8 | 96.4 | 84.8 | 78.3 | | |
| 28 | 57.8 | 51.4 | 49.9 | 87.0 | 80.7 | 78.3 | | |
| 29 | 51.7 | 51.1 | 50.4 | 81.9 | 80.3 | 78.5 | | |
| 30 | 51.8 | 51.1 | 50.4 | 81.7 | 80.2 | 78.9 | | |
| 月　間 | 72.2 | 51.8 | 49.2 | 100.2 | 80.7 | 77.4 | | |
| 標準偏差 | | 2.7 | | | 2.6 | | | |
| 欠測率（%） | | 1.8 | | | 1.8 | | | |

令和8年度

（2）海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

表－3－2－1　　7月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

| 項目 / 日 | 放水口モニター | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1号機（A） | | | 1号機（B） | | | 2号機 | | | 3号機 | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 1 | 315 | 277 | 262 | 269 | 246 | 228 | 421 | 407 | 389 | 486 | 466 | 444 |
| 2 | 308 | 280 | 259 | 268 | 247 | 230 | 428 | 409 | 389 | 485 | 468 | 449 |
| 3 | 305 | 275 | 251 | 260 | 243 | 225 | 432 | 402 | 385 | 477 | 459 | 444 |
| 4 | 295 | 274 | 255 | 267 | 243 | 224 | 419 | 403 | 387 | 477 | 461 | 446 |
| 5 | 292 | 270 | 253 | 255 | 241 | 225 | 423 | 404 | 391 | 485 | 464 | 447 |
| 6 | 295 | 273 | 253 | 266 | 244 | 227 | 420 | 405 | 390 | 485 | 467 | 451 |
| 7 | 293 | 274 | 257 | 259 | 245 | 227 | 424 | 407 | 394 | 482 | 466 | 443 |
| 8 | 294 | 276 | 261 | 263 | 247 | 229 | 417 | 403 | 385 | 481 | 465 | 448 |
| 9 | 301 | 274 | 255 | 269 | 246 | 231 | 417 | 401 | 382 | 482 | 464 | 448 |
| 10 | 304 | 278 | 255 | 267 | 246 | 230 | 421 | 403 | 381 | 486 | 466 | 450 |
| 11 | 300 | 275 | 258 | 274 | 246 | 228 | 425 | 405 | 392 | 482 | 465 | 441 |
| 12 | 302 | 278 | 248 | 269 | 247 | 223 | 457 | 413 | 391 | 491 | 469 | 453 |
| 13 | 311 | 283 | 263 | 275 | 251 | 239 | 421 | 408 | 392 | 484 | 468 | 449 |
| 14 | 315 | 282 | 252 | 273 | 247 | 231 | 424 | 408 | 388 | 485 | 465 | 446 |
| 15 | 321 | 281 | 262 | 271 | 246 | 228 | 424 | 409 | 387 | 499 | 466 | 450 |
| 16 | 305 | 280 | 254 | 260 | 245 | 229 | 422 | 408 | 387 | 484 | 466 | 448 |
| 17 | 307 | 279 | 256 | 267 | 245 | 232 | 427 | 409 | 392 | 483 | 467 | 447 |
| 18 | 300 | 281 | 262 | 261 | 247 | 230 | 422 | 406 | 389 | 492 | 467 | 447 |
| 19 | 307 | 278 | 262 | 269 | 245 | 228 | 422 | 407 | 385 | 483 | 467 | 449 |
| 20 | 301 | 282 | 260 | 264 | 248 | 233 | 424 | 407 | 391 | 484 | 467 | 448 |
| 21 | 308 | 281 | 264 | 266 | 249 | 237 | 426 | 409 | 392 | 485 | 468 | 445 |
| 22 | 302 | 280 | 260 | 266 | 247 | 231 | 426 | 410 | 395 | 488 | 468 | 439 |
| 23 | 300 | 278 | 255 | 266 | 245 | 232 | 424 | 409 | 391 | 482 | 464 | 447 |
| 24 | 301 | 274 | 254 | 263 | 243 | 225 | 428 | 408 | 393 | 493 | 464 | 447 |
| 25 | 305 | 277 | 261 | 263 | 244 | 227 | 429 | 410 | 387 | 486 | 467 | 444 |
| 26 | 307 | 280 | 256 | 268 | 248 | 230 | 431 | 413 | 394 | 493 | 470 | 449 |
| 27 | 318 | 285 | 260 | 270 | 249 | 235 | 423 | 404 | 387 | 481 | 459 | 435 |
| 28 | 332 | 277 | 259 | 278 | 245 | 232 | 427 | 405 | 386 | 482 | 463 | 443 |
| 29 | 295 | 274 | 258 | 261 | 244 | 226 | 427 | 409 | 396 | 485 | 469 | 445 |
| 30 | 337 | 280 | 263 | 281 | 246 | 230 | 427 | 409 | 390 | 479 | 464 | 443 |
| 31 | 296 | 274 | 255 | 261 | 240 | 225 | 427 | 408 | 392 | 483 | 463 | 445 |
| 月間 | 337 | 278 | 248 | 281 | 246 | 223 | 457 | 407 | 381 | 499 | 466 | 435 |
| 標準偏差 | 10 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | |
| 欠測率(%) | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.9 | | | 0.7 | | |

令和8年度

表－３－２－２　　8月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

| 項目 / 日 | 放水口モニター | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | １号機（A） | | | １号機（B） | | | ２号機 | | | ３号機 | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 1 | 307 | 272 | 255 | 265 | 243 | 225 | 430 | 409 | 384 | 483 | 465 | 443 |
| 2 | 327 | 270 | 249 | 266 | 237 | 222 | 425 | 395 | 376 | 476 | 446 | 426 |
| 3 | 289 | 265 | 242 | 257 | 235 | 221 | 410 | 392 | 374 | 465 | 439 | 421 |
| 4 | 283 | 264 | 246 | 254 | 236 | 219 | 421 | 404 | 385 | 476 | 456 | 440 |
| 5 | 290 | 271 | 257 | 254 | 240 | 226 | 419 | 404 | 388 | 486 | 462 | 444 |
| 6 | 290 | 273 | 255 | 257 | 241 | 229 | 415 | 402 | 388 | 481 | 462 | 443 |
| 7 | 297 | 272 | 246 | 263 | 241 | 220 | 422 | 404 | 384 | 486 | 463 | 446 |
| 8 | 293 | 272 | 255 | 258 | 242 | 225 | 422 | 406 | 386 | 487 | 464 | 440 |
| 9 | 305 | 277 | 260 | 273 | 246 | 231 | 424 | 405 | 383 | 483 | 464 | 450 |
| 10 | 304 | 276 | 253 | 267 | 244 | 226 | 414 | 401 | 385 | 479 | 460 | 438 |
| 11 | 293 | 273 | 253 | 264 | 244 | 225 | 416 | 402 | 383 | 475 | 458 | 441 |
| 12 | 297 | 273 | 252 | 267 | 243 | 229 | 424 | 404 | 385 | 477 | 460 | 439 |
| 13 | 297 | 273 | 252 | 260 | 243 | 222 | 418 | 405 | 384 | 489 | 463 | 440 |
| 14 | 296 | 272 | 252 | 257 | 242 | 220 | 422 | 406 | 392 | 481 | 466 | 446 |
| 15 | 296 | 273 | 252 | 261 | 243 | 229 | 421 | 407 | 388 | 487 | 469 | 452 |
| 16 | 291 | 272 | 259 | 260 | 242 | 228 | 424 | 406 | 388 | 487 | 466 | 450 |
| 17 | 287 | 269 | 251 | 259 | 238 | 224 | 422 | 406 | 393 | 480 | 464 | 442 |
| 18 | 289 | 268 | 253 | 253 | 239 | 223 | 419 | 405 | 389 | 481 | 465 | 448 |
| 19 | 290 | 269 | 253 | 256 | 240 | 227 | 422 | 406 | 387 | 484 | 463 | 446 |
| 20 | 290 | 269 | 254 | 257 | 241 | 226 | 420 | 408 | 392 | 484 | 463 | 441 |
| 21 | 288 | 270 | 252 | 257 | 242 | 229 | 423 | 407 | 394 | 484 | 465 | 448 |
| 22 | 288 | 270 | 250 | 255 | 239 | 227 | 422 | 405 | 391 | 489 | 465 | 445 |
| 23 | 292 | 270 | 252 | 263 | 239 | 224 | 421 | 406 | 390 | 490 | 465 | 442 |
| 24 | 298 | 267 | 248 | 253 | 238 | 218 | 432 | 408 | 389 | 488 | 466 | 447 |
| 25 | 288 | 267 | 248 | 254 | 238 | 223 | 423 | 409 | 392 | 485 | 466 | 444 |
| 26 | 290 | 268 | 250 | 257 | 240 | 224 | 427 | 410 | 391 | 482 | 465 | 441 |
| 27 | 287 | 267 | 243 | 251 | 237 | 222 | 433 | 410 | 396 | 481 | 466 | 448 |
| 28 | 315 | 269 | 248 | 277 | 240 | 225 | 426 | 411 | 391 | 487 | 467 | 446 |
| 29 | 282 | 265 | 250 | 252 | 237 | 225 | 430 | 410 | 390 | 485 | 463 | 442 |
| 30 | 285 | 268 | 253 | 252 | 240 | 227 | 426 | 409 | 392 | 487 | 465 | 448 |
| 31 | 291 | 270 | 253 | 254 | 240 | 227 | 424 | 408 | 394 | 489 | 460 | 442 |
| 月間 | 327 | 270 | 242 | 277 | 240 | 218 | 433 | 405 | 374 | 490 | 462 | 421 |
| 標準偏差 | 9 | | | 7 | | | 8 | | | 10 | | |
| 欠測率(%) | 0.8 | | | 0.8 | | | 0.7 | | | 0.9 | | |

令和8年度

表－３－２－３　　9月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

| 項目 / 日 | 放水口モニター | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | １号機（A） | | | １号機（B） | | | ２号機 | | | ３号機 | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 1 | 296 | 273 | 258 | 259 | 243 | 228 | 423 | 406 | 390 | 482 | 464 | 438 |
| 2 | 290 | 272 | 255 | 257 | 242 | 227 | 429 | 409 | 393 | 485 | 467 | 445 |
| 3 | 290 | 271 | 257 | 258 | 241 | 225 | 440 | 413 | 396 | 489 | 469 | 451 |
| 4 | 306 | 272 | 257 | 265 | 241 | 226 | 425 | 412 | 399 | 483 | 467 | 448 |
| 5 | 290 | 273 | 251 | 261 | 241 | 222 | 426 | 408 | 385 | 480 | 462 | 442 |
| 6 | 284 | 264 | 246 | 246 | 232 | 214 | 423 | 404 | 388 | 473 | 453 | 439 |
| 7 | 285 | 262 | 246 | 251 | 232 | 216 | 428 | 408 | 392 | 473 | 458 | 442 |
| 8 | 289 | 267 | 250 | 250 | 236 | 218 | 426 | 410 | 395 | 482 | 462 | 438 |
| 9 | 301 | 272 | 255 | 262 | 241 | 223 | 428 | 411 | 397 | 488 | 467 | 451 |
| 10 | 294 | 268 | 249 | 262 | 239 | 223 | 426 | 408 | 393 | 481 | 463 | 441 |
| 11 | 296 | 271 | 249 | 262 | 240 | 225 | 431 | 408 | 386 | 475 | 461 | 447 |
| 12 | 304 | 273 | 252 | 262 | 241 | 225 | 420 | 407 | 391 | 484 | 466 | 449 |
| 13 | 288 | 269 | 253 | 251 | 239 | 223 | 427 | 409 | 395 | 488 | 467 | 446 |
| 14 | 295 | 272 | 255 | 255 | 241 | 223 | 431 | 412 | 396 | 489 | 470 | 453 |
| 15 | 301 | 274 | 256 | 260 | 243 | 227 | 426 | 408 | 391 | 490 | 465 | 442 |
| 16 | 300 | 276 | 252 | 267 | 244 | 231 | 420 | 403 | 388 | 476 | 460 | 445 |
| 17 | 288 | 270 | 253 | 255 | 236 | 215 | 418 | 392 | 376 | 466 | 447 | 418 |
| 18 | 275 | 257 | 239 | 241 | 226 | 213 | 405 | 389 | 375 | 464 | 442 | 426 |
| 19 | 281 | 260 | 243 | 241 | 229 | 213 | 423 | 400 | 385 | 479 | 453 | 431 |
| 20 | 281 | 264 | 249 | 248 | 234 | 220 | 418 | 403 | 385 | 481 | 462 | 446 |
| 21 | 286 | 269 | 254 | 254 | 236 | 222 | 425 | 405 | 387 | 476 | 461 | 441 |
| 22 | 300 | 271 | 255 | 257 | 239 | 226 | 420 | 405 | 387 | 476 | 458 | 439 |
| 23 | 298 | 272 | 254 | 254 | 240 | 227 | 422 | 404 | 383 | 483 | 464 | 447 |
| 24 | 297 | 273 | 257 | 258 | 241 | 221 | 433 | 409 | 387 | 486 | 467 | 451 |
| 25 | 298 | 275 | 259 | 264 | 243 | 228 | 423 | 408 | 391 | 484 | 463 | 447 |
| 26 | 298 | 277 | 258 | 266 | 245 | 227 | 423 | 408 | 396 | 489 | 466 | 444 |
| 27 | 305 | 277 | 262 | 261 | 245 | 234 | 429 | 410 | 385 | 488 | 467 | 449 |
| 28 | 303 | 275 | 258 | 264 | 243 | 229 | 425 | 409 | 395 | 480 | 464 | 449 |
| 29 | 302 | 275 | 258 | 266 | 244 | 227 | 423 | 410 | 394 | － | － | － |
| 30 | 309 | 278 | 257 | 267 | 245 | 229 | 426 | 410 | 395 | － | － | － |
| 月間 | 309 | 271 | 239 | 267 | 239 | 213 | 440 | 407 | 375 | 490 | 462 | 418 |
| 標準偏差 | 9 | | | 8 | | | 8 | | | 10 | | |
| 欠測率(%) | 0.3 | | | 0.3 | | | 2.7 | | | 4.9 | | |

－：有効データ数が１日の半数に満たないこと（日欠測）を示す。
（注）３号機放水口モニターの９月２９日～３０日の日欠測は、定期点検によるものである。

令和8年度

（３）ダストモニタによる大気中の放射性物質の濃度

表３－３　大気中の放射性物質の全アルファ及び全ベータ放射能濃度測定結果

| 調査機関 | 局名 | 測定項目 | 項目 | 7月 | 8月 | 9月 | 過去5年度の測定値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 飯子浜 | 全ベータ放射能濃度 | 平均値 | 1.28 | 1.27 | 1.39 | 1.38 | Bq/m$^3$ |
| | | | 標準偏差 | 1.44 | 1.69 | 1.29 | 1.34 | |
| | | | 最大値 | 13.14 | 15.28 | 11.82 | 26.54 | |
| | | | 最小値 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | |
| | | 全アルファ放射能濃度 | 平均値 | 1.18 | 1.17 | 1.29 | 1.10 | |
| | | | 標準偏差 | 1.32 | 1.55 | 1.18 | 1.05 | |
| | | | 最大値 | 11.61 | 13.04 | 11.14 | 20.63 | |
| | | | 最小値 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | |
| | | 全ベータ／全アルファ放射能濃度比 | 平均値 | 1.10 | 1.13 | 1.08 | 1.25 | |
| | | | 標準偏差 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | |
| | | | 最大値 | 1.70 | 2.18 | 1.59 | 2.83 | |
| | | | 最小値 | 0.93 | 0.87 | 0.93 | 0.22 | |
| | | 欠測率 | | 0.4 | 0.0 | 0.1 | | % |
| | 鮫浦 | 全ベータ放射能濃度 | 平均値 | 1.30 | 1.26 | 1.30 | 1.34 | Bq/m$^3$ |
| | | | 標準偏差 | 1.32 | 1.77 | 1.18 | 1.23 | |
| | | | 最大値 | 9.88 | 15.75 | 11.39 | 35.89 | |
| | | | 最小値 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
| | | 全アルファ放射能濃度 | 平均値 | 1.19 | 1.17 | 1.13 | 1.06 | |
| | | | 標準偏差 | 1.20 | 1.65 | 1.01 | 0.96 | |
| | | | 最大値 | 8.69 | 15.12 | 9.52 | 26.67 | |
| | | | 最小値 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | |
| | | 全ベータ／全アルファ放射能濃度比 | 平均値 | 1.11 | 1.16 | 1.15 | 1.25 | |
| | | | 標準偏差 | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.10 | |
| | | | 最大値 | 1.77 | 2.77 | 1.76 | 4.92 | |
| | | | 最小値 | 0.93 | 0.85 | 0.92 | 0.42 | |
| | | 欠測率 | | 0.1 | 0.0 | 0.1 | | % |

令和８年度

（４）移動観測車による空間ガンマ線量率測定結果

表－３－４（１）　宮城県調査分

単位：nGy/h

| 調査年月日 | | R８年９月14日 | |
|---|---|---|---|
| 天候 | | 曇りのち晴れ | |
| No | 地点名 | 測定値 | 前年度までの測定値[*1] 最小値～最大値（参考）<br>（上段）S60年度～H22年度第3四半期<br>（下段）H24年度～R7年度[*2] |
| 1 | 女川駅前 | 29.9 | 33.9 ～ 42.6<br>27.7 ～ 46.8 |
| 2 | コバルトライン入口 | 32.5 | 25.2 ～ 35.7<br>27.5 ～ 46.4 |
| 3 | コバルトライン料金所跡 | 33.4 | 24.3 ～ 35.7<br>32.7 ～ 53.3 |
| 4 | 大六天駐車場 | 32.4 | 22.1 ～ 34.8<br>31.0 ～ 50.9 |
| 5 | コバルトライン横浦西 | 43.2 | 27.5 ～ 39.2<br>42.4 ～ 66.5 |
| 6 | コバルトライン大石原西 | 45.8 | 31.8 ～ 49.7<br>43.9 ～ 78.1 |
| 7 | コバルトライン野々浜西 | 53.2 | 42.9 ～ 61.8<br>51.4 ～ 86.5 |
| 8 | コバルトライン小積インター | 53.0 | 38.3 ～ 55.8<br>54.8 ～ 133.0 |
| 9 | コバルトライン小積展望所 | 37.6 | 27.0 ～ 38.2<br>36.7 ～ 50.5 |
| 10 | コバルトライン大谷川林道 | 40.4 | 27.0 ～ 36.8<br>40.8 ～ 77.2 |
| 11 | コバルトライン大原インター | 40.8 | 28.7 ～ 46.8<br>40.5 ～ 76.8 |
| 12 | 水産技術総合センター<br>旧養殖生産部構内 | 37.9 | 27.0 ～ 39.4<br>34.5 ～ 54.4 |
| 13 | 旧大谷川ポンプ小屋付近 | 36.4 | 27.0 ～ 39.8<br>34.0 ～ 54.2 |
| 14 | 宮城県漁業協同組合<br>旧鮫浦支所前 | 38.7 | 24.7 ～ 37.4<br>37.6 ～ 48.2 |
| 15 | 付替県道牡鹿側交差点 | 39.7 | 28.6 ～ 44.4<br>37.8 ～ 77.3 |
| 16 | 発電所牡鹿ゲート | 37.3 | 24.4 ～ 42.6<br>36.0 ～ 78.0 |
| 17 | 寄磯小学校入口 | 42.9 | 33.9 ～ 44.8<br>42.2 ～ 73.1 |
| 18 | 東北電力ＰＲセンター前 | 34.5 | 24.7 ～ 35.7<br>33.6 ～ 56.0 |
| 19 | 小屋取駐車場 | 34.0 | 24.6 ～ 35.7<br>31.0 ～ 47.4 |
| 20 | 旧夏浜海水浴場前 | 35.1 | 23.5 ～ 33.1<br>33.6 ～ 52.8 |
| 21 | 旧飯子浜バス停前 | 31.8 | 20.0 ～ 31.5<br>29.6 ～ 50.6 |
| 22 | 野々浜旧六小・四中前 | 37.9 | 27.0 ～ 43.1<br>37.7 ～ 63.0 |
| 23 | 横浦入口 | 36.1 | 26.1 ～ 37.3<br>32.0 ～ 49.1 |
| 24 | 高白 | 32.1 | 23.5 ～ 33.2<br>31.1 ～ 61.4 |

*1　測定地点を固定した昭和60年度からの測定値の範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。

*2　平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は、震災の影響により欠測となった。
また、集落の被災状況や復旧工事等の影響により、欠測期間や代替箇所での測定期間等がある。

表－３－４（２）　東北電力調査分

単位：nGy/h

| 調査年月日 | | R８年８月18日 | |
|---|---|---|---|
| 天候 | | 晴れ | |
| No | 地点名 | 測定値 | 前年度までの測定値[*1]<br>最小値～最大値（参考）<br>（上段）S60年度～H22年度<br>（下段）H23年度～R7年度 |
| 1 | 野々浜県道交差点 | 33.2 *2 | 33.1 ～ 47.9<br>31.2 ～ 73.9 |
| 2 | 大石原入口 | 45.2 | 42.9 ～ 54.8<br>45.2 ～ 114.1 |
| 3 | 横浦入口 | 34.2 *2 | 26.1 ～ 35.7<br>33.9 ～ 102.0 |
| 4 | 高白入口 | 28.3 *2 | 28.7 ～ 38.3<br>28.0 ～ 102.4 |
| 5 | 桐ヶ崎 | 29.2 *2 | 20.0 ～ 29.6<br>28.1 ～ 51.7 |
| 6 | 竹浦 | 31.5 *2 | 25.2 ～ 35.7<br>30.4 ～ 54.8 |
| 7 | 飯子浜入口 | 38.1 | 31.3 ～ 45.2<br>38.4 ～ 79.1 |
| 8 | 小積防波堤付近 | 41.7 *2 | 29.6 ～ 45.6 *3<br>39.2 ～ 110.7 |
| 9 | 荻浜 | 35.5 *2 | 30.5 ～ 40.1<br>33.7 ～ 67.8 |
| 10 | 発電所女川ゲート | 35.1 | 31.8 ～ 40.9<br>33.5 ～ 101.6 |
| 11 | 付替県道第四駐車場 | 32.3 | 29.0 ～ 47.0<br>31.9 ～ 123.3 |
| 12 | 発電所牡鹿ゲート | 31.8 | 25.2 ～ 33.3<br>30.6 ～ 100.7 |
| 13 | 寄磯岸壁 | 34.3 *2 | 24.7 ～ 31.3<br>33.8 ～ 53.4 |
| 14 | 鮫浦ＭＰ前 | 32.2 *2 | 32.2 ～ 45.2<br>31.7 ～ 92.9 |
| 15 | 大谷川ポンプ小屋前 | 34.2 *2 | 31.3 ～ 43.5<br>32.8 ～ 71.4 |
| 16 | 水産技術総合センター<br>旧養殖生産部前（谷川） | 40.7 *2 | 30.7 ～ 41.8<br>40.4 ～ 101.3 |
| 17 | 泊コミュニティセンター付近 | 50.7 | 44.5 ～ 59.2<br>48.6 ～ 107.0 |

*1　測定地点を固定した昭和60年度からの測定値範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。
*2　震災の影響により、従来の測定地点付近において測定した。
*3　平成9年度第１四半期に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

## （６）環境試料の核種分析結果

### ア　ゲルマニウム半導体検出器による分析結果

表－３－５－１　月間降下物の核種分析結果（１）

単位：Bq/$m^2$

| 調査機関 | | 宮　　城　　県 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 料 名 | | 降　下　物 | | | | | |
| | | 雨水・ちり | | | | | |
| 採取地点 | | 女川町浦宿浜(女川オフサイトセンター) | | | 仙台市宮城野区幸町(環境放射線監視センター) | | |
| 採取期間 | | R8.7.1 ～ R8.8.3 | R8.8.3 ～ R8.9.1 | R8.9.1 ～ R8.10.1 | R8.7.1 ～ R8.8.3 | R8.8.3 ～ R8.9.1 | R8.9.1 ～ R8.10.1 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | (0.068) | (0.055) | ＮＤ | 0.075±0.018 | (0.059) | ＮＤ |
| 天然核種 | Be- 7 | 211±1 | 36.7±0.5 | 151±1 | 188±1 | 62.7±0.7 | 131.6±0.9 |
| | K - 40 | 1.3±0.4 | (0.81) | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | 0.94±0.26 |
| 試料採取面積($m^2$) | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 蒸発残渣量(g/$m^2$) | | 2.7 | 2.7 | 5.6 | 2.0 | 2.8 | 3.7 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | | | 対照地点 | | |

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（　）書きで示す。

表－３－５－２　月間降下物の核種分析結果（２）

単位：Bq/$m^2$

| 調査機関 | | 東　北　電　力 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 料 名 | | 降　下　物 | | | | | |
| | | 雨水・ちり | | | | | |
| 採取地点 | | 小　屋　取 | | | 牡　鹿　ゲ　ー　ト | | |
| 採取期間 | | R8.7.1 ～ R8.8.3 | R8.8.3 ～ R8.9.1 | R8.9.1 ～ R8.10.1 | R8.7.1 ～ R8.8.3 | R8.8.3 ～ R8.9.1 | R8.9.1 ～ R8.10.1 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | 0.049±0.014 | 0.27±0.02 | 0.064±0.018 | 0.072±0.012 | 0.10±0.01 | 0.082±0.013 |
| 天然核種 | Be- 7 | 237±1 | 40.1±0.5 | 123.9±0.8 | 182±1 | 45.8±0.5 | 88.1±0.7 |
| | K - 40 | ＮＤ | ＮＤ | 1.1±0.2 | 1.7±0.2 | 5.8±0.3 | 4.0±0.3 |
| 試料採取面積（$m^2$） | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 蒸発残渣量(g/$m^2$) | | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 7.4 | 5.6 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | | | | | |

表－３－５－３　四半期間降下物の核種分析結果

単位：Bq/m$^2$

| 調査機関 | | 宮　　城　　県 | | | 東　北　電　力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 料 名 | | 降　下　物 | | | | |
| | | 雨水・ちり | | | | |
| 採取地点 | | 飯子浜 | 鮫浦 | 谷川浜 | 塚浜 | 付替県道 |
| 採取期間 | | R8.7.1 ～ R8.10.1 | R8.7.1 ～ R8.10.1 | R8.7.1 ～ R8.10.1 | R8.7.1 ～ R8.10.1 | R8.7.1 ～ R8.10.1 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | 0.22±0.05 | 0.20±0.05 | 0.22±0.06 | 0.23±0.04 | 0.19±0.03 |
| 天然核種 | Be- 7 | 332±3 | 375±3 | 396±3 | 128±1 | 323±2 |
| | K - 40 | ＮＤ | 2.0±0.6 | (2.9) | 1.9±0.5 | 2.0±0.5 |
| 試料採取面積(m$^2$) | | 0.1886 | 0.1886 | 0.1886 | 0.173 | 0.173 |
| 蒸発残渣量(g/m$^2$) | | 9.8 | 10.7 | 9.7 | 6.6 | 6.2 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | | | | |

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（　）書きで示す。

表－３－５－４　陸水の核種分析結果

単位：mBq/L

| 調査機関 | | 宮　城　県 | | 東北電力 |
|---|---|---|---|---|
| 試 料 名 | | 陸　　水 | | |
| | | 水道原水 | | |
| 採取地点 | | 女川浜 | 泊浜 | 針浜 |
| 採取月日 | | R8.7.6 | R8.7.6 | R8.9.28 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| 天然核種 | Be- 7 | 132±7 | (18) | ＮＤ |
| | K - 40 | ＮＤ | 34±9 | (14) |
| 試料量(L) | | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | | |

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（　）書きで示す。

表－３－５－５　浮遊じんの核種分析結果（１）

単位：mBq/$m^3$

| 調査機関 | | 宮　　城　　県 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 料 名 | | 浮遊じん | | | | | |
| | | － | | | | | |
| 採取地点 | | 女川ＭＳ | | | 寄磯ＭＳ | | |
| 採取期間 | | R8.6.30 ～ R8.7.31 | R8.7.31 ～ R8.8.31 | R8.8.31 ～ R8.9.30 | R8.6.30 ～ R8.7.31 | R8.7.31 ～ R8.8.31 | R8.8.31 ～ R8.9.30 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| 天然核種 | Be- 7 | 1.78±0.09 | 2.4±0.1 | 3.4±0.1 | 1.97±0.09 | 2.42±0.10 | 3.0±0.1 |
| | K - 40 | ＮＤ | (0.33) | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| 試料量($m^3$) | | 1332 | 1342 | 1291 | 1344 | 1464 | 1366 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | | | | | |

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（　）書きで示す。

表－３－５－６　浮遊じんの核種分析結果（２）

単位：mBq/$m^3$

| 調査機関 | | 東　北　電　力 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 料 名 | | 浮遊じん | | | | | |
| | | － | | | | | |
| 採取地点 | | 塚浜ＭＳ | | | 前網ＭＳ | | |
| 採取期間 | | R8.7.1 ～ R8.8.3 | R8.8.3 ～ R8.9.1 | R8.9.1 ～ R8.10.1 | R8.7.1 ～ R8.8.3 | R8.8.3 ～ R8.9.1 | R8.9.1 ～ R8.10.1 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| 天然核種 | Be- 7 | 1.53±0.03 | 2.22±0.03 | 2.98±0.03 | 1.56±0.03 | 2.22±0.03 | 2.95±0.03 |
| | K - 40 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| 試料量($m^3$) | | 7009 | 6188 | 6680 | 7316 | 6506 | 6551 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | | | | | |

表－３－５－７　浮遊じんの核種分析結果（３）

単位：mBq/$m^3$

| 調査機関 | | 東北電力 | |
|---|---|---|---|
| 試 料 名 | | 浮遊じん | |
| | | ― | |
| 採取地点 | | 寺間ＭＳ | 江島ＭＳ |
| 採取期間 | | R8.6.22 ～ R8.9.24 | R8.6.24 ～ R8.9.24 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | ＮＤ | ＮＤ |
| 天然核種 | Be- 7 | 1.61±0.02 | 1.63±0.02 |
| | K - 40 | ＮＤ | ＮＤ |
| 試料量($m^3$) | | 20713 | 19956 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | |

表－３－５－８　指標植物の核種分析結果

単位：Bq/kg生

| 調査機関 | | 宮　城　県 | | 東北電力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 試 料 名 | | ヨモギ | | | 松葉 |
| | | 葉 | | | ― |
| 採取地点 | | 谷川浜 | 大崎市岩出山 | 付替県道 | 小屋取 |
| 採取月日 | | R8.7.6 | R8.7.2 | R8.7.1 | R8.8.19 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | 0.68±0.03 | 2.57±0.04 | 0.46±0.02 | 0.157±0.009 |
| 天然核種 | Be- 7 | 221±1 | 73.6±0.6 | 175.6±0.8 | 57.9±0.3 |
| | K - 40 | 283±2 | 243±1 | 273±1 | 43.0±0.4 |
| 試料量(kg生) | | 1.65 | 2.05 | 1.50 | 2.00 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | 対照地点 | | |

表－３－５－９　魚介類の核種分析結果

単位：Bq/kg生

| 調査機関 | | 宮城県 | 東北電力 | |
|---|---|---|---|---|
| 試料名 | | アイナメ | マボヤ | キタムラサキウニ |
| | | 皮・筋肉 | 筋肉層 | 生殖巣 |
| 採取地点 | | 前面海域 | 小屋取 | 小屋取 |
| 採取月日 | | R8.7.16 | R8.7.22 | R8.8.18 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | 0.14±0.01 | (0.027) | 0.038±0.010 |
| 天然核種 | Be- 7 | ＮＤ | 8.3±0.2 | 0.77±0.07 |
| | K - 40 | 101.5±0.7 | 99.5±0.6 | 123.8±0.7 |
| 試料量(kg生) | | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | | |

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（　）書きで示す。

表－３－５－１０　海水の核種分析結果（１）

単位：mBq/L

| 調査機関 | | 宮　城　県 | |
|---|---|---|---|
| 試料名 | | 海　水 | |
| | | 表層水 | |
| 採取地点 | | 放水口付近 | |
| 採取月日 | | R8.8.24 | R8.9.15 |
| 処理方法 | | 迅速法 | 迅速法 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | ＮＤ | ＮＤ |
| 天然核種 | Be- 7 | ＮＤ | ＮＤ |
| | K - 40 | 11000±400 | 11100±500 |
| 参考核種 | I- 131 | ＮＤ | ＮＤ |
| 試料量(L) | | 2.0 | 2.0 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | |

表－３－５－１１　海水の核種分析結果（２）

単位：mBq/L

| 調査機関 | | 東　北　電　力 | | |
|---|---|---|---|---|
| 試料名 | | 海　水 | | |
| | | 表層水 | | |
| 採取地点 | | 放水口付近 | | 取水口付近 |
| 採取月日 | | R8.7.15 | R8.7.15 | R8.7.15 |
| 処理方法 | | 共沈法 | 迅速法 | 共沈法 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | (2.6) | ＮＤ | (2.3) |
| 天然核種 | Be- 7 | | ＮＤ | |
| | K - 40 | | 11500±400 | |
| 参考核種 | I- 131 | | ＮＤ | |
| 試料量(L) | | 20.0 | 2.0 | 20.0 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | | |

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（　）書きで示す。

表－３－５－１２　海底土の核種分析結果

単位：Bq/kg乾土

| 調査機関 | | 東北電力 | |
|---|---|---|---|
| 試料名 | | 海底土 | |
| | | 表層土 | |
| 採取地点 | | 放水口付近 | 取水口付近 |
| 採取月日 | | R8.7.15 | R8.7.15 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ |
| | Cs-137 | (0.56) | 5.6±0.3 |
| 天然核種 | Be- 7 | (7.0) | ＮＤ |
| | K - 40 | 467±6 | 576±7 |
| 試料量(g乾土) | | 155 | 151 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | |

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（　）書きで示す。

表－３－５－１３　指標海産物の核種分析結果（１）

単位：Bq/kg生

| 調査機関 | | | 宮　城　県 | | | 東　北　電　力 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 料 名 | | | ア　ラ　メ<br>葉　部 | | | | | |
| 採取地点 | | | 放水口付近 | 牡鹿半島北側 | 牡鹿半島西側 | 前面海域 | 周辺海域 | 牡鹿半島南側 |
| 採取月日 | | | R8.8.20 | R8.8.19 | R8.8.18 | R8.8.18 | R8.8.29 | R8.8.20 |
| 灰化法 | 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | | Co- 58 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | | Fe- 59 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | | Co- 60 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | | Cs-134 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | | Cs-137 | ＮＤ | ＮＤ | 0.11±0.03 | (0.063) | 0.074±0.014 | (0.062) |
| | 天然核種 | Be- 7 | 1.1±0.2 | 0.63±0.21 | ＮＤ | 0.87±0.14 | 1.4±0.1 | ＮＤ |
| | | K - 40 | 333±2 | 256±2 | 336±2 | 317±1 | 301±1 | 332±2 |
| | 試料量(kg生) | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| | 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 迅速法 | 参考核種 | I- 131 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ |
| | 試料量(kg生) | | 1.97 | 1.93 | 1.67 | 1.81 | 1.62 | 1.74 |
| | 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備　　考 | | | | 対照海域 | 対照海域 | 迅速法におけるその他検出核種<br>Cs-137:(0.090) | | 対照海域 |

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（　）書きで示す。

表－３－５－１４　指標海産物の核種分析結果（２）

単位：Bq/kg生

| 調査機関 | | 東北電力 |
|---|---|---|
| 試 料 名 | | ムラサキイガイ<br>軟体部 |
| 採取地点 | | 前面海域 |
| 採取月日 | | R8.7.22 |
| 対象核種 | Mn- 54 | ＮＤ |
| | Co- 58 | ＮＤ |
| | Fe- 59 | ＮＤ |
| | Co- 60 | ＮＤ |
| | Cs-134 | ＮＤ |
| | Cs-137 | (0.029) |
| 天然核種 | Be- 7 | 6.6±0.2 |
| | K - 40 | 67.3±0.6 |
| 試料量(kg生) | | 1.50 |
| 測定時間(秒) | | 80000 |
| 備　　考 | | |

（注）NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（　）書きで示す。

イ　Ｓｒ(ストロンチウム)－９０の分析結果

表－３－５－１５　Ｓｒ－９０の分析結果

| 調査機関 | 試料名 | 部位 | 採取地点 | 採取年月日 | Ｓｒ－９０　濃度 | | Ｃａ濃度 (g/kg生) | Ｓｒ単位 (Bq/g・Ca) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 測定値 | 単位 | | |
| 宮城県 | ヨモギ | 葉 | 谷川浜 | R8.7.6 | 0.30±0.02 | Bq/kg生 | 2.68 | 0.110±0.007 |
| | | | 大崎市岩出山（対照地点） | R8.7.2 | 0.25±0.01 | Bq/kg生 | 1.86 | 0.133±0.008 |
| | アイナメ | 皮・筋肉 | 前面海域 | R8.7.16 | ＮＤ | Bq/kg生 | 1.58 | ＮＤ |
| | アラメ | 葉部 | 放水口付近 | R8.8.20 | ＮＤ | Bq/kg生 | 2.26 | ＮＤ |
| 東北電力 | ヨモギ | 葉 | 付替県道 | R8.7.1 | 0.10±0.01 | Bq/kg生 | 1.87 | 0.056±0.007 |
| | マボヤ | 筋肉層 | 小屋取 | R8.7.22 | ＮＤ | Bq/kg生 | 0.20 | ＮＤ |
| | アラメ | 葉部 | 前面海域 | R8.8.18 | ＮＤ | Bq/kg生 | 4.67 | ＮＤ |
| | ムラサキイガイ | 軟体部 | 前面海域 | R8.7.22 | ＮＤ | Bq/kg生 | 0.47 | ＮＤ |

ウ　Ｈ－３(トリチウム)の分析結果

表－３－５－１６　Ｈ－３の分析結果

| 調査機関 | 試料名 | | 採取地点 | 採取年月日 | Ｈ－３濃度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 測定値 | 単位 |
| 宮城県 | 陸水 | 水道原水 | 女川浜 | R8.7.6 | ＮＤ | mBq/L |
| | | | 泊浜 | R8.7.6 | ＮＤ | |
| 東北電力 | 海水 | 表層水 | 放水口付近 | R8.7.15 | ＮＤ | |
| | | | 取水口付近 | R8.7.15 | ＮＤ | |


## 4．女川原子力発電所の運転状況

### （1） 1号機の廃止措置の状況

H30/12/21　運転終了
R2/3/18　廃止措置計画認可
R2/7/28～　廃止措置作業（核燃料物質による汚染の除去）に着手
R2/8/3～　「核燃料物質の搬出」，「汚染状況の調査」，「設備の解体撤去」に係る詳細な検討に着手


### （2） 2号機の運転状況

| 項目＼月 | | 7月 | 8月 | 9月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発電日数 | （日） | 31 | 31 | 30 | 92 |
| 発電時間数 | （時間） | 744 | 744 | 720 | 2,208 |
| 電力量（発電端） | （$10^3$kWh） | 620,600 | 620,086 | 599,759 | 1,840,445 |
| 最大電力 | （kW） | 836,000 | 835,000 | 834,000 | 836,000 |
| 時間稼動率[*1] | （%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 設備利用率[*2] | （%） | 101.1 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
| 備　　考 | | R8/7/17～18 制御棒パターン調整 | | | |

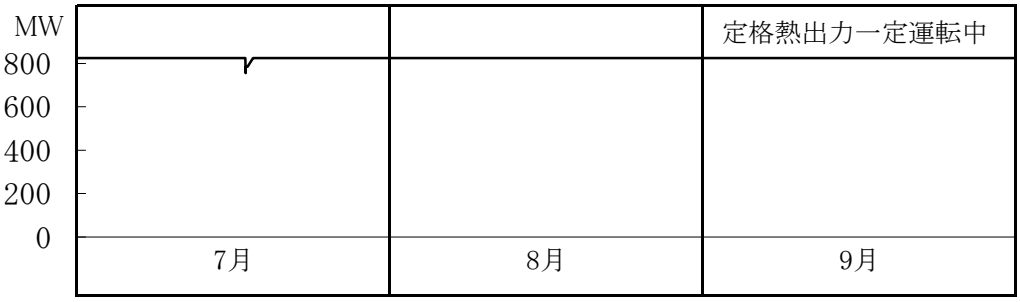

（３） ３号機の運転状況

| 項目＼月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 発電日数 （日） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発電時間数 （時間） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力量（発電端） （$10^3$kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大電力 （kW） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時間稼動率*1 （%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 設備利用率*2 （%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 備　　考 | H23/3/11　地震による原子炉自動停止<br>H23/9/10～　第７回定期事業者検査 | | | |

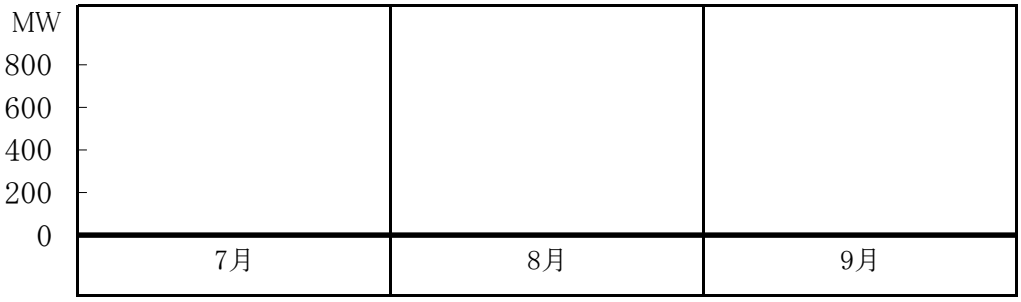


*1　時間稼動率＝（発電時間／暦時間）×１００（%）

*2　設備利用率＝（発電電力量／（認可出力×暦時間））×１００（%）

(4) 放射性廃棄物の管理状況

単位:Bq


| | 放射性気体廃棄物 | | | | | | 放射性液体廃棄物 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 放射性希ガス *1 | | | Ｉ－131 *2 | | | Ｈ－3を除く *3 | | | Ｈ－3 | | |
| | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 1 号 | 2 号 | 3 号 |
| 令和8年 7月 ～ 9月 | Ｎ Ｄ | Ｎ Ｄ | Ｎ Ｄ | Ｎ Ｄ | Ｎ Ｄ | Ｎ Ｄ | *4 --- | Ｎ Ｄ | *4 --- | *4 --- | $4.1\times10^{8}$ | *4 --- |
| 令和8年度 累 計 | Ｎ Ｄ | Ｎ Ｄ | Ｎ Ｄ | Ｎ Ｄ | Ｎ Ｄ | Ｎ Ｄ | *4 --- | Ｎ Ｄ | *4 --- | *4 --- | $5.9\times10^{8}$ | *4 --- |
| | Ｎ Ｄ | | | Ｎ Ｄ | | | Ｎ Ｄ | | | $5.9\times10^{8}$ | | |
| 年間放出管理目標値 *5 | $2.3\times10^{15}$ | | | $4.1\times10^{10}$ | | | $7.4\times10^{9}$ | | | *6 | | |

*1 測定下限濃度は$2\times10^{-2}$Bq/$cm^3$である。
*2 測定下限濃度は$7\times10^{-9}$Bq/$cm^3$である。
*3 測定下限濃度は$2\times10^{-2}$Bq/$cm^3$である。($^{60}$Coで代表した。)
*4 ---は当該号機放水路からの放射性廃棄物の放出がなかったことを表す。
*5 放出管理目標値は原子炉設置変更許可申請書において設定した値。また、原子炉施設保安規定で定める値である。
*6 原子炉施設保安規定で定める放出管理の基準値は年間$7.4\times10^{12}$Bqである。


（５）モニタリングポスト測定結果　　（単位　nGy/h）

| | 7月 | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | 過去の測定値範囲*1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最大 | 平均 | 最小 | 標準偏差 | 最大 | 平均 | 最小 | 標準偏差 | 最大 | 平均 | 最小 | 標準偏差 | 最大 | 最小 |
| MP-1 | 61 | 36 | 33 | 3.2 | 56 | 35 | 33 | 2.2 | 54 | 35 | 33 | 2.3 | 70 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | 64 | 34 |
| MP-2 | 58 | 33 | 30 | 3.2 | 54 | 33 | 30 | 2.2 | 51 | 33 | 30 | 2.3 | 65 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | 63 | 31 |
| MP-3 | 63 | 36 | 32 | 3.5 | 59 | 35 | 32 | 2.5 | 56 | 35 | 32 | 2.4 | 69 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | 66 | 33 |
| MP-4 | 58 | 34 | 31 | 3.4 | 55 | 34 | 30 | 2.3 | 51 | 33 | 31 | 2.3 | 67 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | 64 | 32 |
| MP-5 | 64 | 43 | 39 | 3.1 | 61 | 42 | 39 | 2.1 | 57 | 42 | 39 | 2.0 | 68 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | 68 | 40 |
| MP-6 | 66 | 42 | 38 | 3.3 | 65 | 41 | 38 | 2.5 | 59 | 41 | 39 | 2.3 | 81 | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | 73 | 40 |
| 備考 | 測定器：2” φ×2” NaI（Tl)シンチレーション検出器　温度補償型<br>・定期点検による欠測<br>MP-1：7/16（5個）、MP-2：7/16（4個）、MP-3：7/17（6個）、MP-4：7/17（4個）、MP-5：7/29（6個）、<br>MP-6：7/16（5個）、8/26（28個） | | | | | | | | | | | | | |

*1上段：平成21年4月～平成23年3月11日までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故前）。
　下段：令和6年4月～令和8年3月までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故後）。

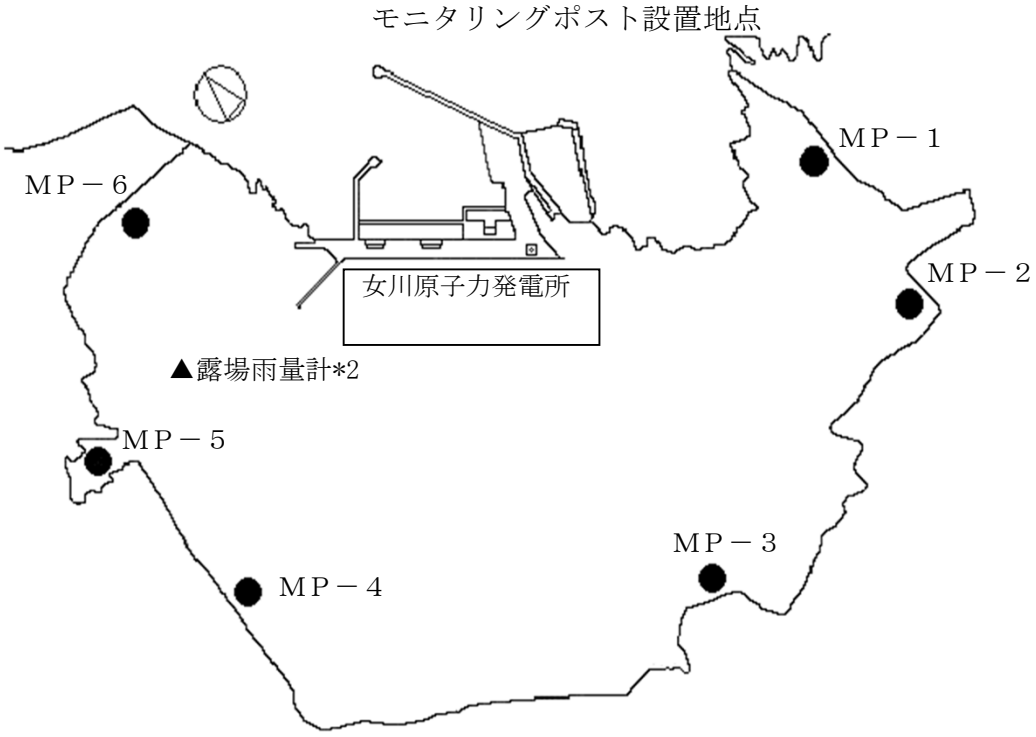



＊2 次ページ以降の各モニタリングポストの時系列グラフ中に記載した降水量データは、▲で示した地点に設置した雨量計によって測定した。

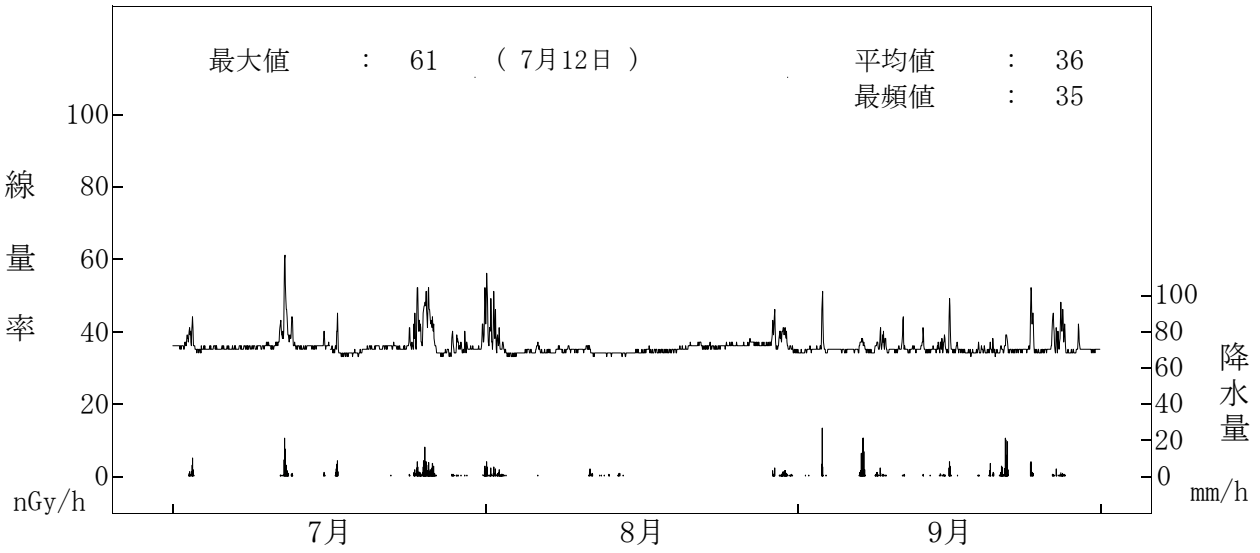



空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－１)

（注）７月１５日の欠測は、定期点検によるものである。

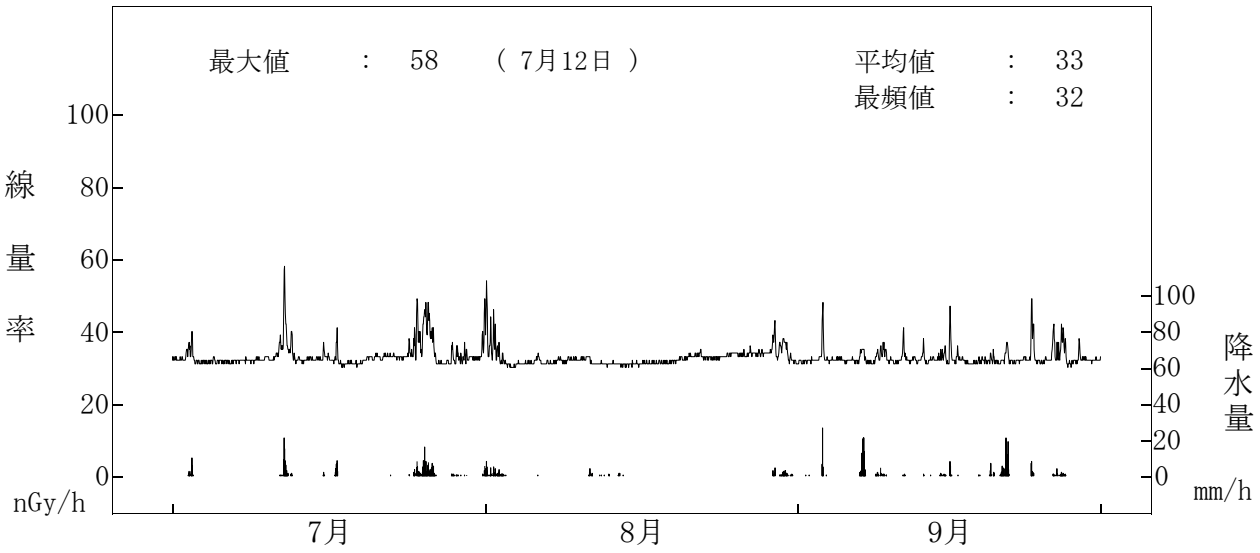



空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－２)

令和8年度

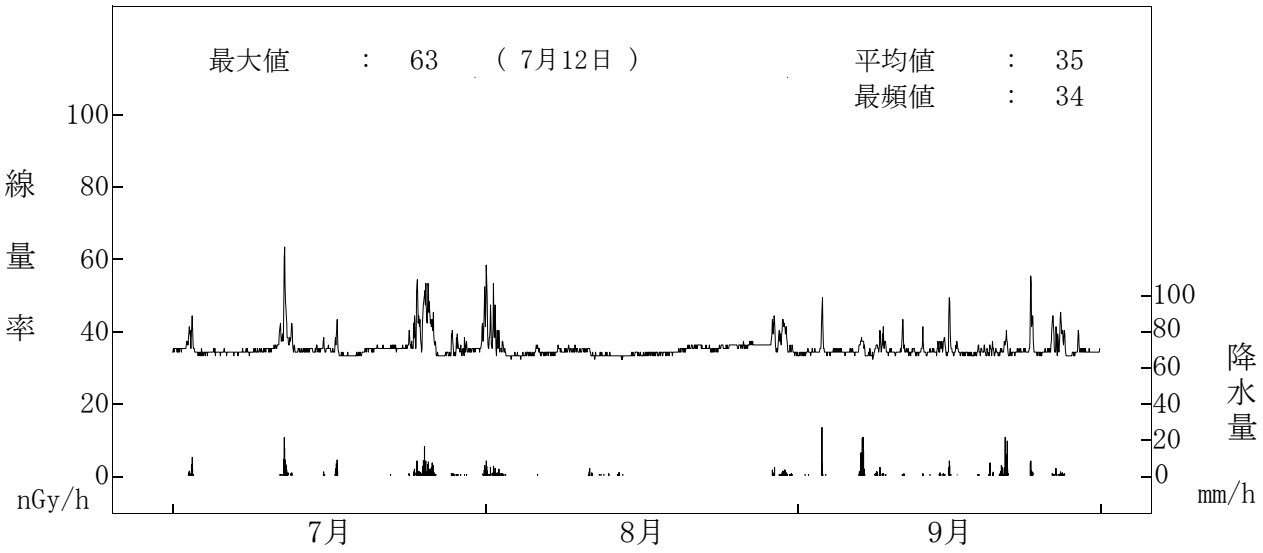



空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－３)

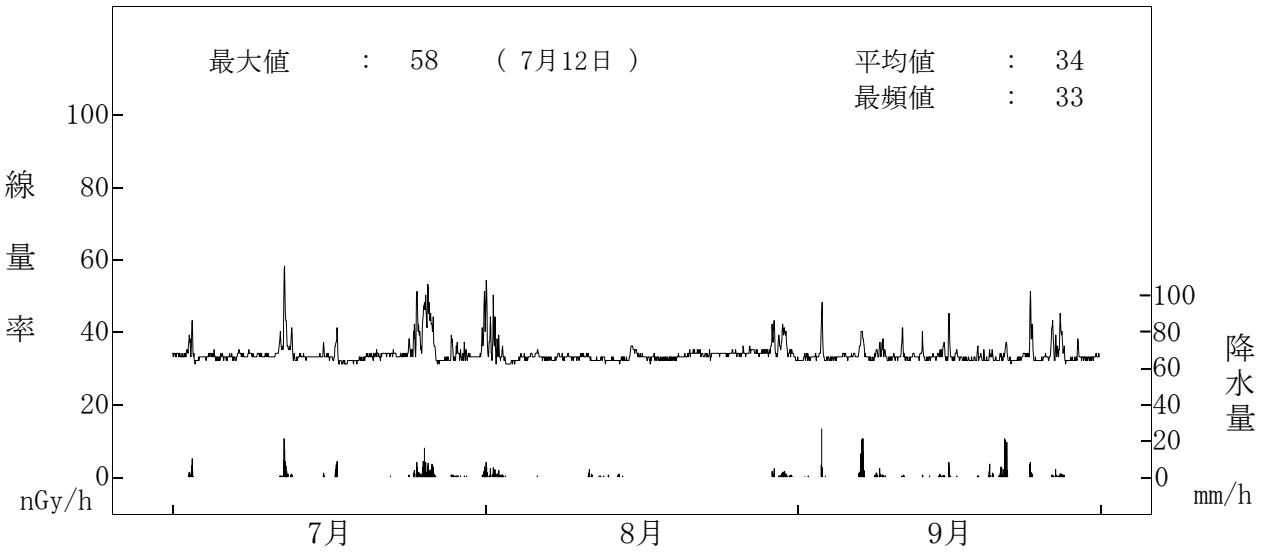



空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－４)

令和8年度

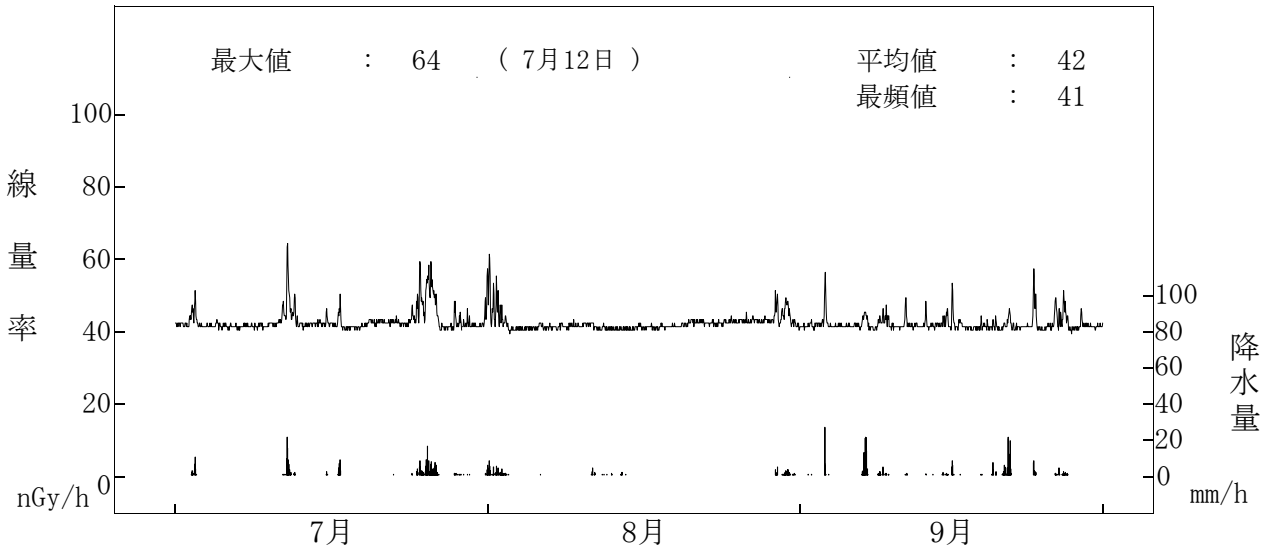


空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－５)

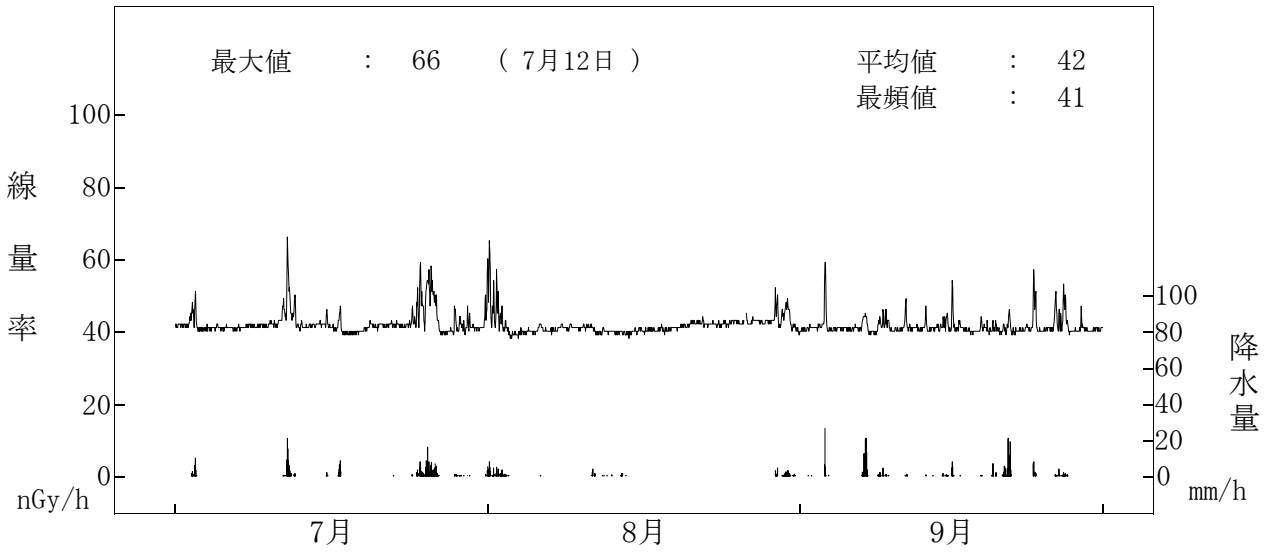


空間ガンマ線量率監視結果(ＭＰ－６)

（注）８月２６日の欠測は、定期点検によるものである。

令和8年度