

地震・津波による主要設備への 軽微な被害の対応完了

< 関連報告 >

平成27年8月20日
東北電力株式会社


東日本大震災における女川原子力発電所の主要設備への軽微な被害への対応について

- 当社は、3.11地震後の初期対応として、地震後のパトロール等を実施し、地震・津波による設備への影響を早期に確認。
- この結果、地震・津波の影響による女川原子力発電所の主要設備への軽微な被害を61件確認し、平成26年9月までに60件の対応を完了。

【第1回検討会(平成26年11月11日)においてご説明済】

- 残り1件の「2号機タービン建屋外壁のひび割れ」について、平成27年7月に復旧し、主要設備への軽微な被害計61件全ての対応が完了。

(本件については、安全協定に基づき、「女川原子力発電所の状況」(平成27年7月分)において、関係自治体へ報告済。)

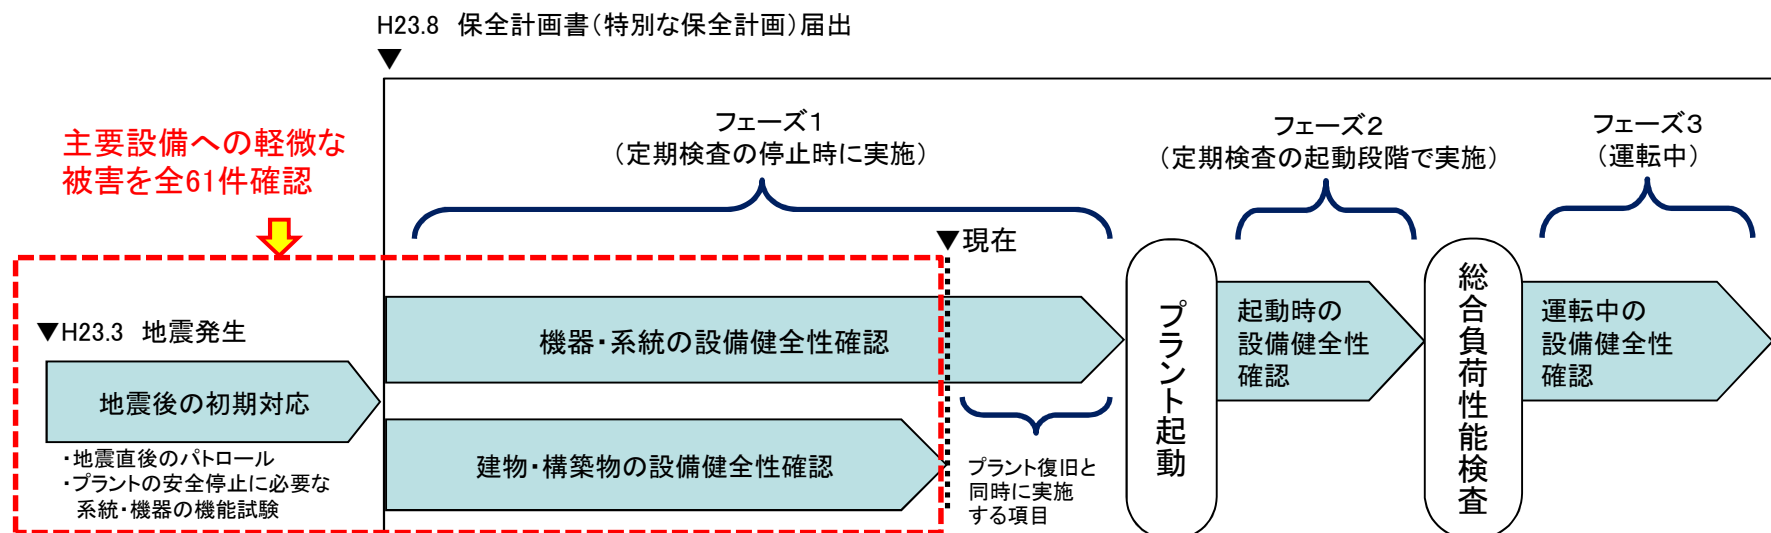

地震後の設備点検の全体像