



指標線量率関連資料

令和4年度第2四半期


女川局

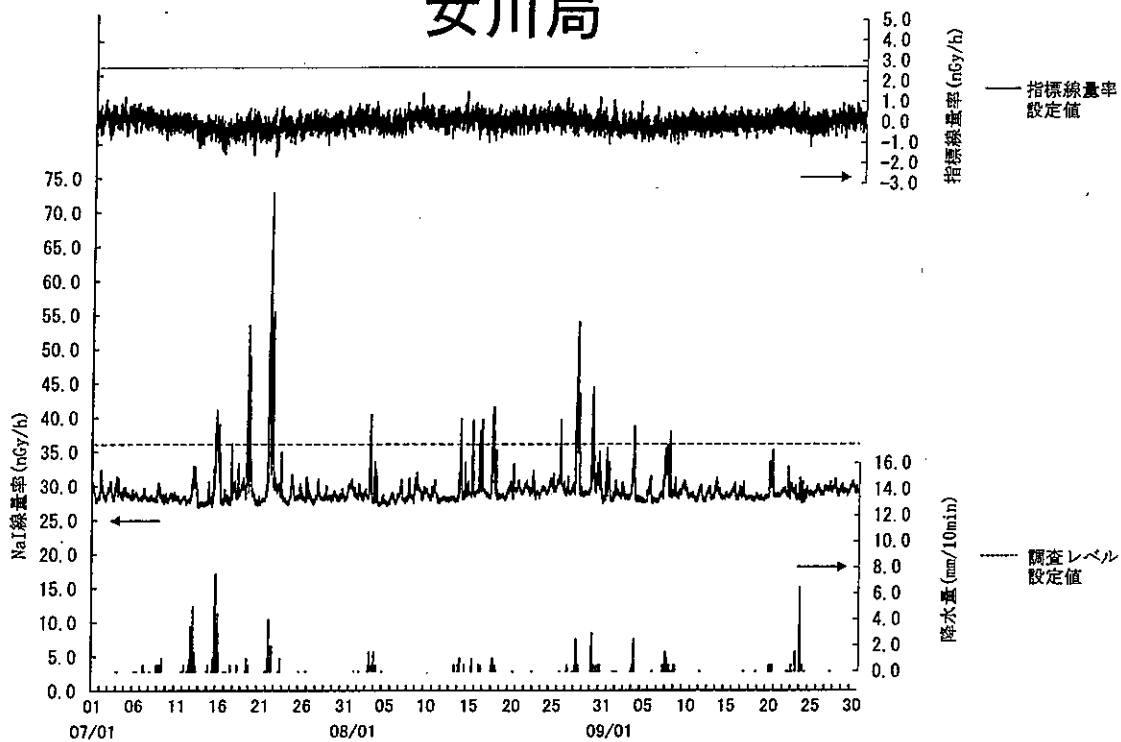


飯子浜局

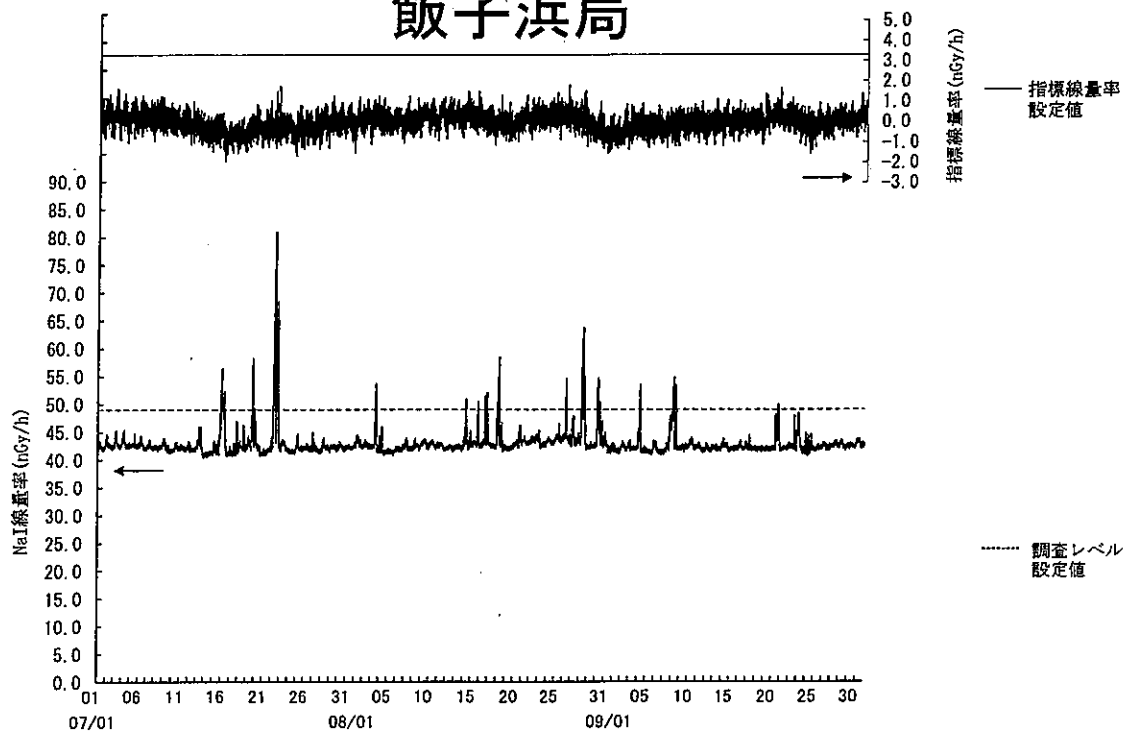


小屋取局

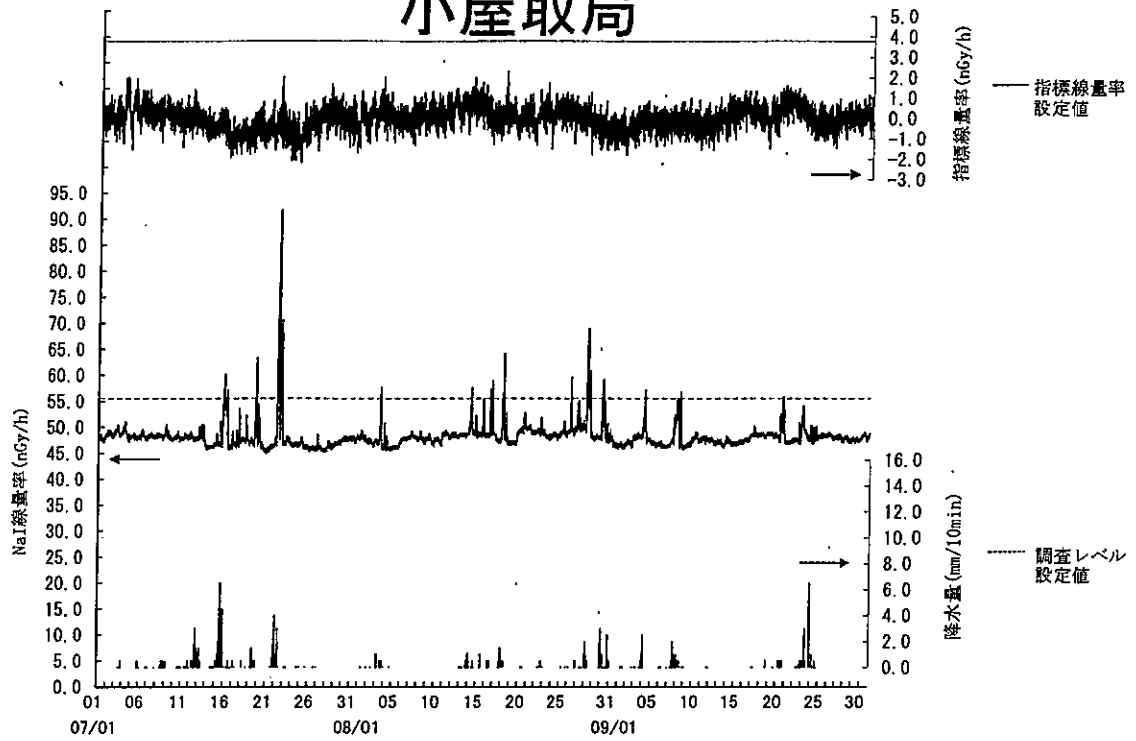


寄磯局

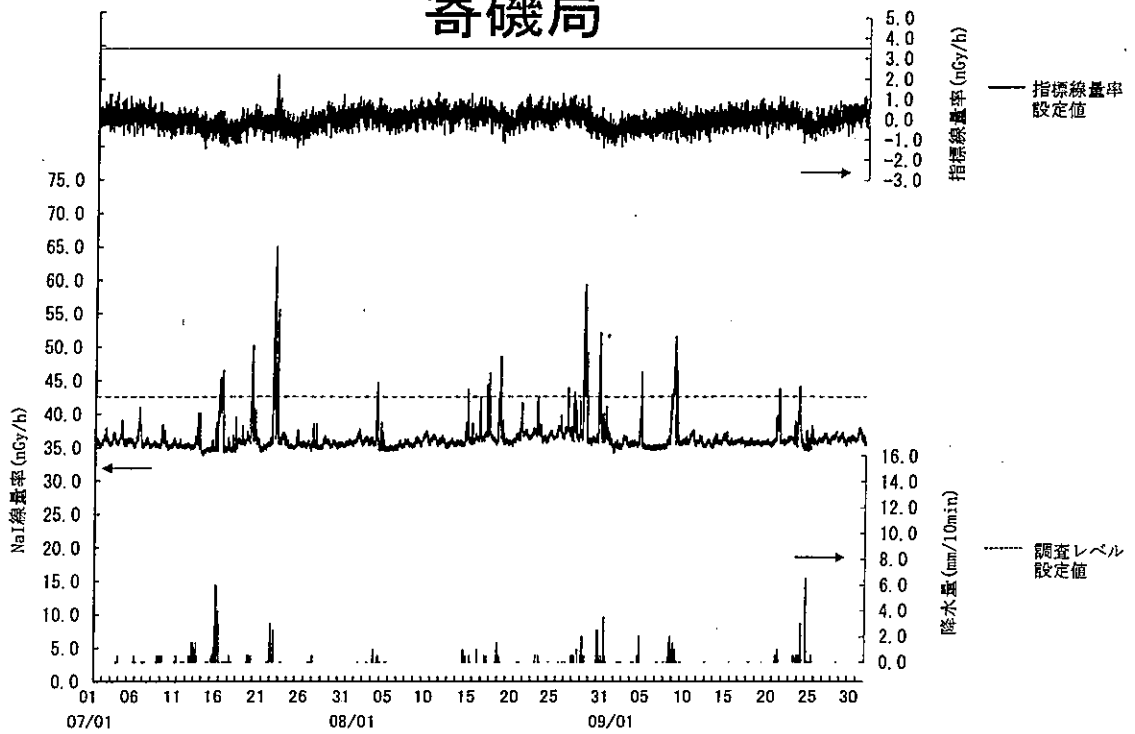


鮫浦局

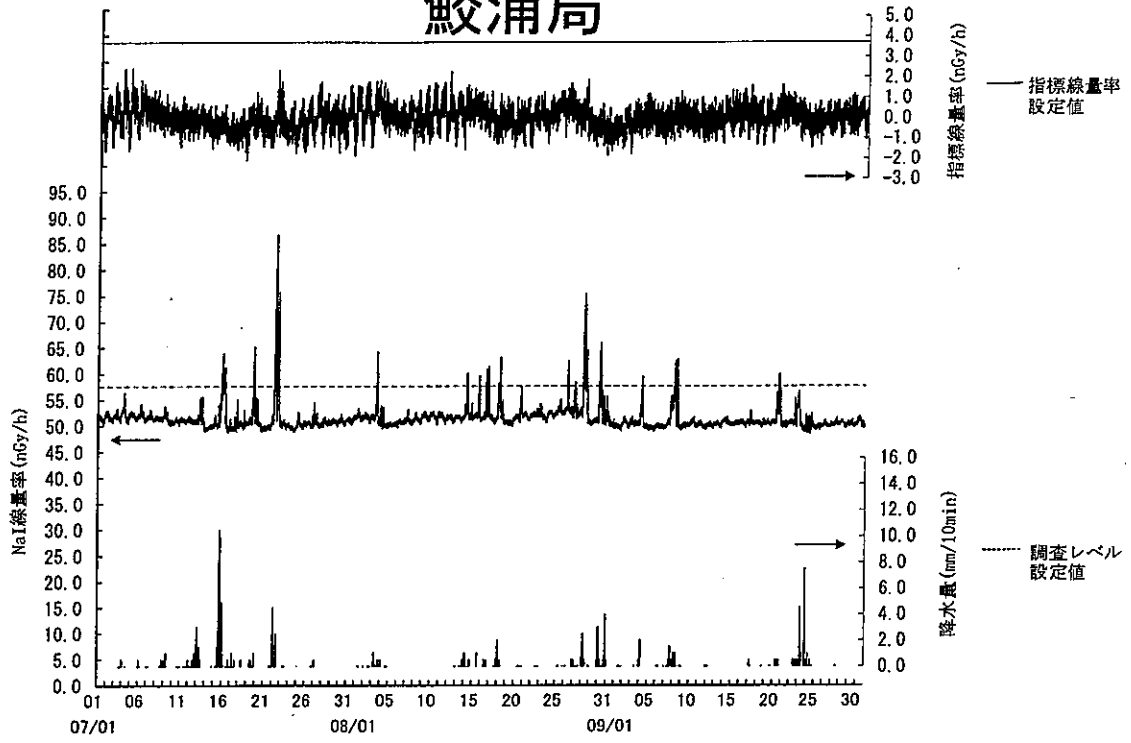

谷川局

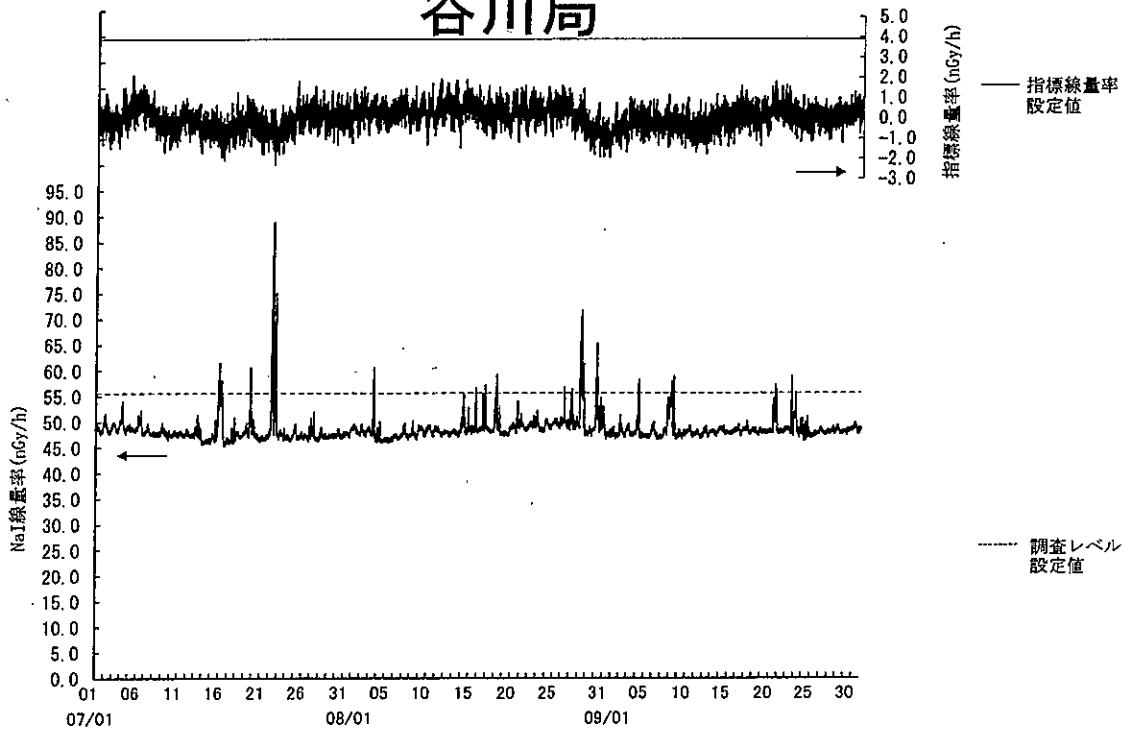


荻浜局

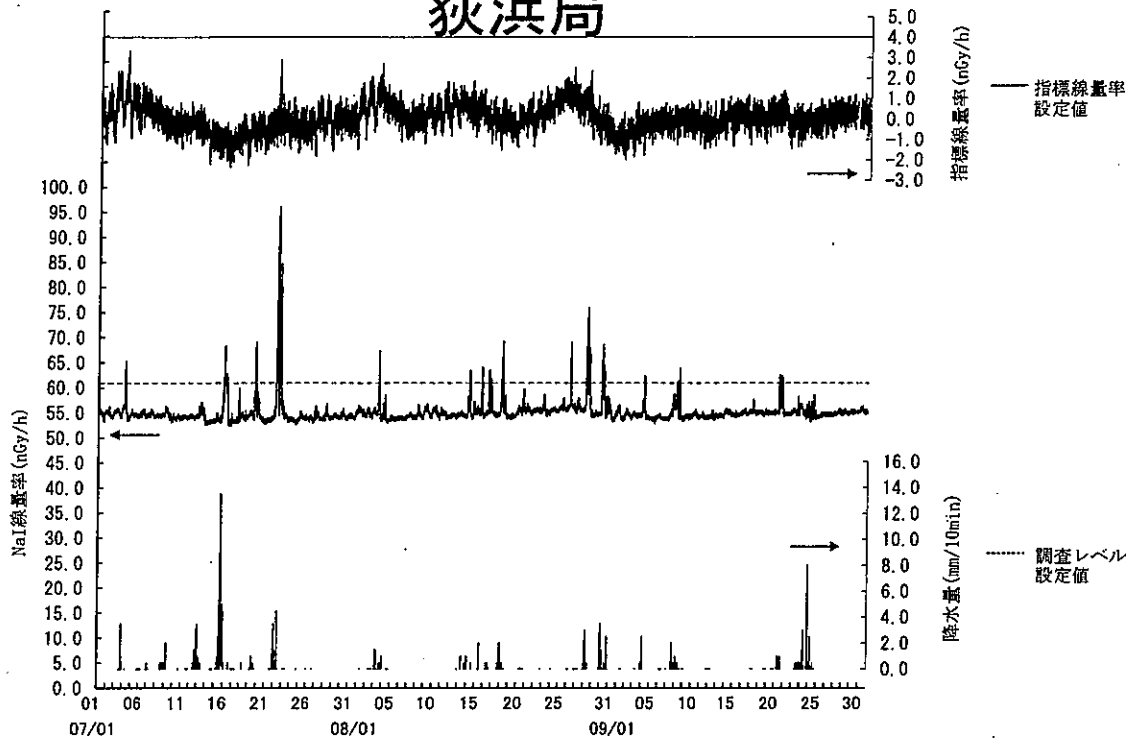


(注) 9月29日欠測は定期点検によるものである。

塚浜局

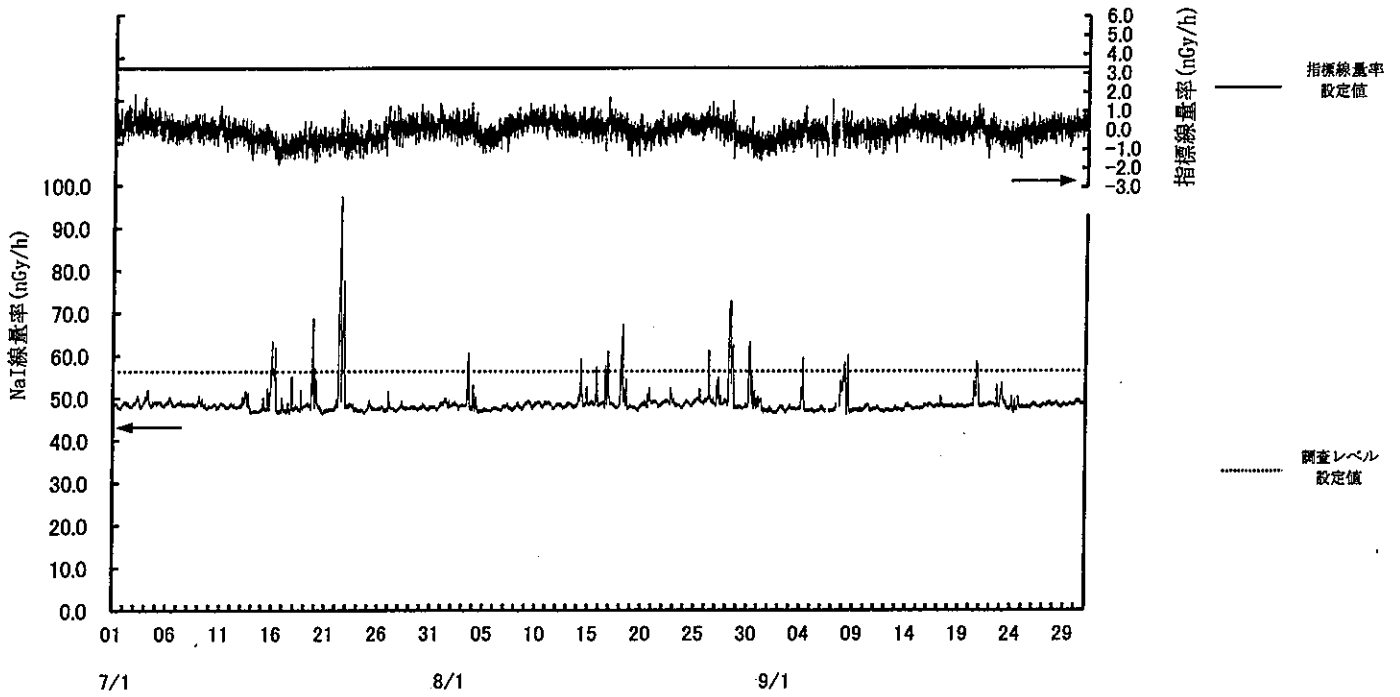


(注) 9月6日及び7日の欠測は、定期点検によるものである。

寺間局

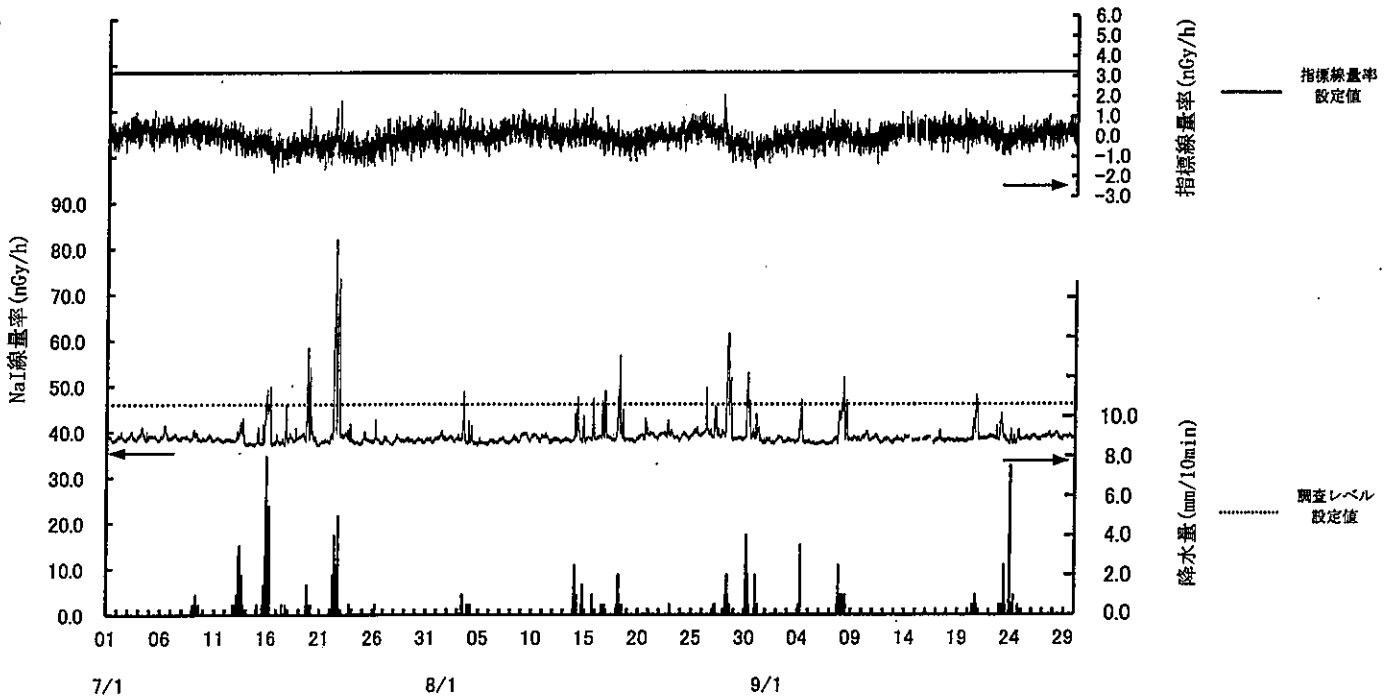


(注) 9月14日、15日及び16日の欠測は、定期点検によるものである。

江島局

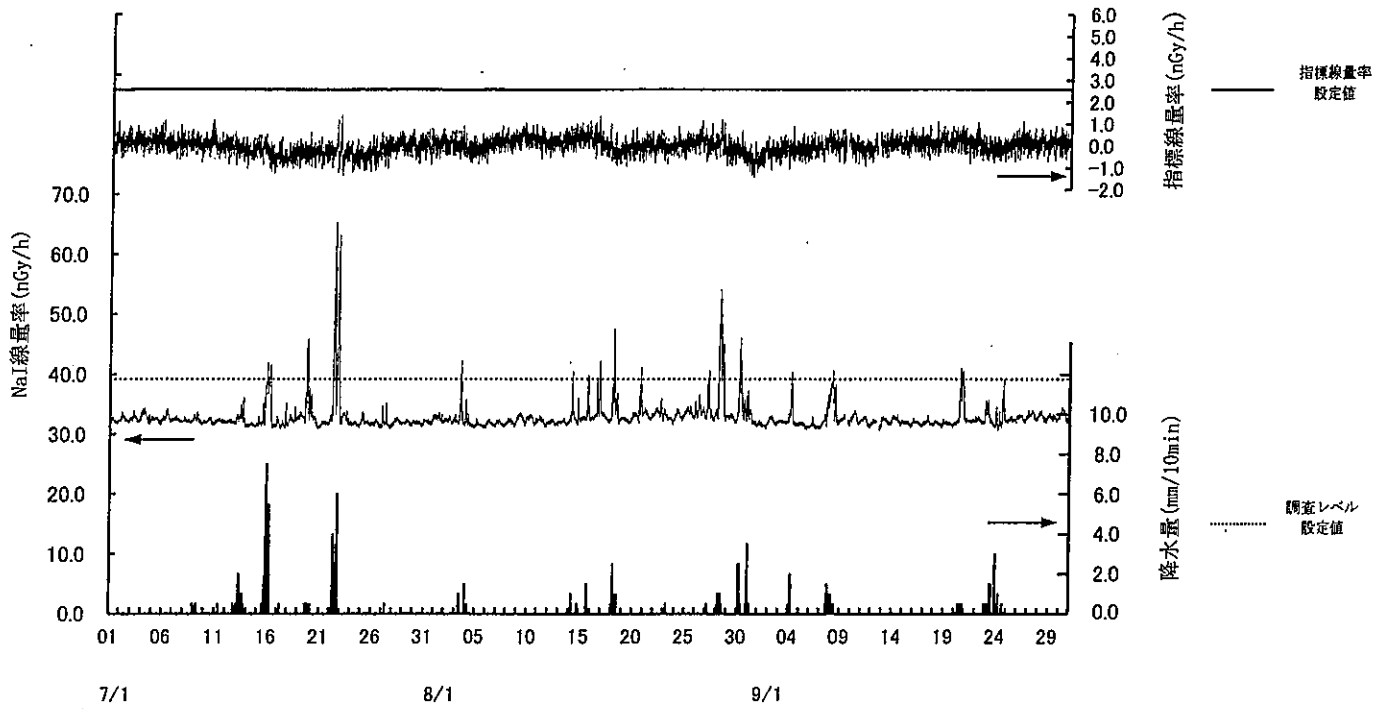

(注) 9月9日及び12日の欠測は、定期点検によるものである。

前網局

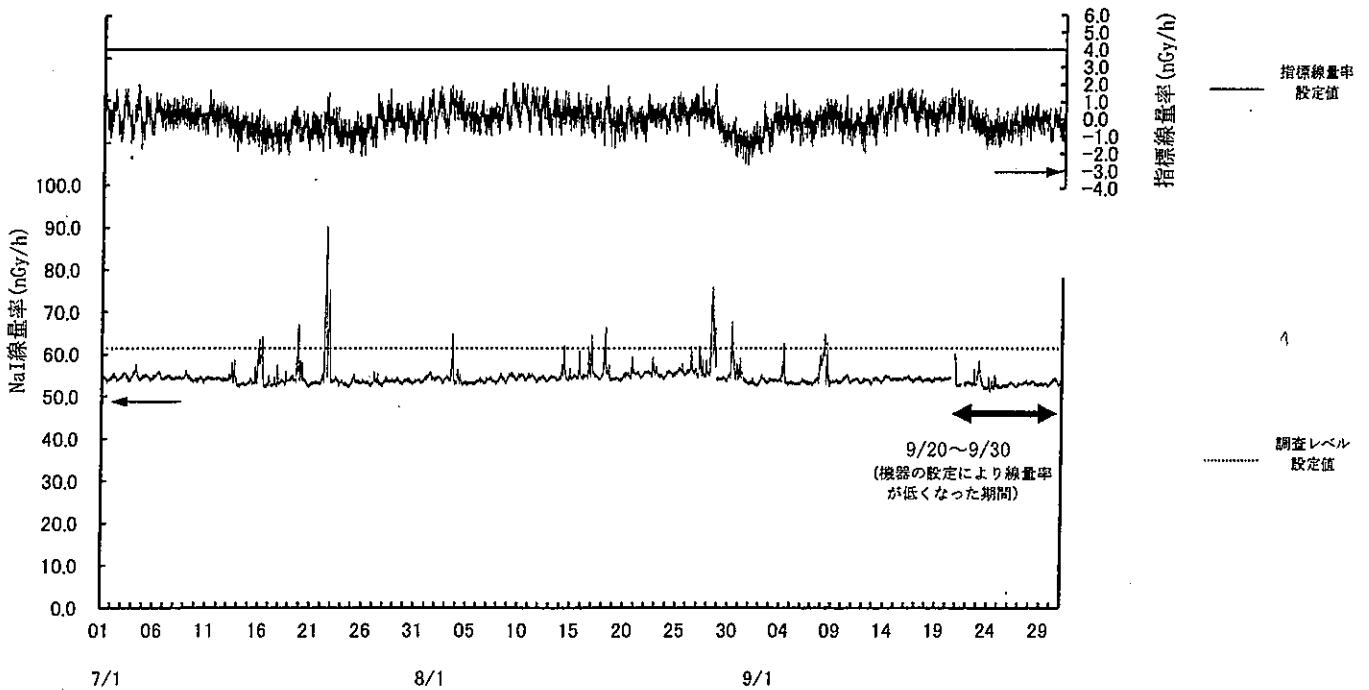

(注) 9月20日及び21日の欠測は、定期点検によるものである。
9月20日～9月30日の測定値は、本来測定するエネルギー領域を約50keV～3MeVに設定するところ、設備点検後、約90keV～3MeVになっていたことにより、線量率が1～2nGy/h程度低くなっていた。このため、当該期間を参考値扱いとし、統計処理から除外した。

