


# 指標線量率関連資料


平成 2 8 年度第 4 四半期

# 女川局

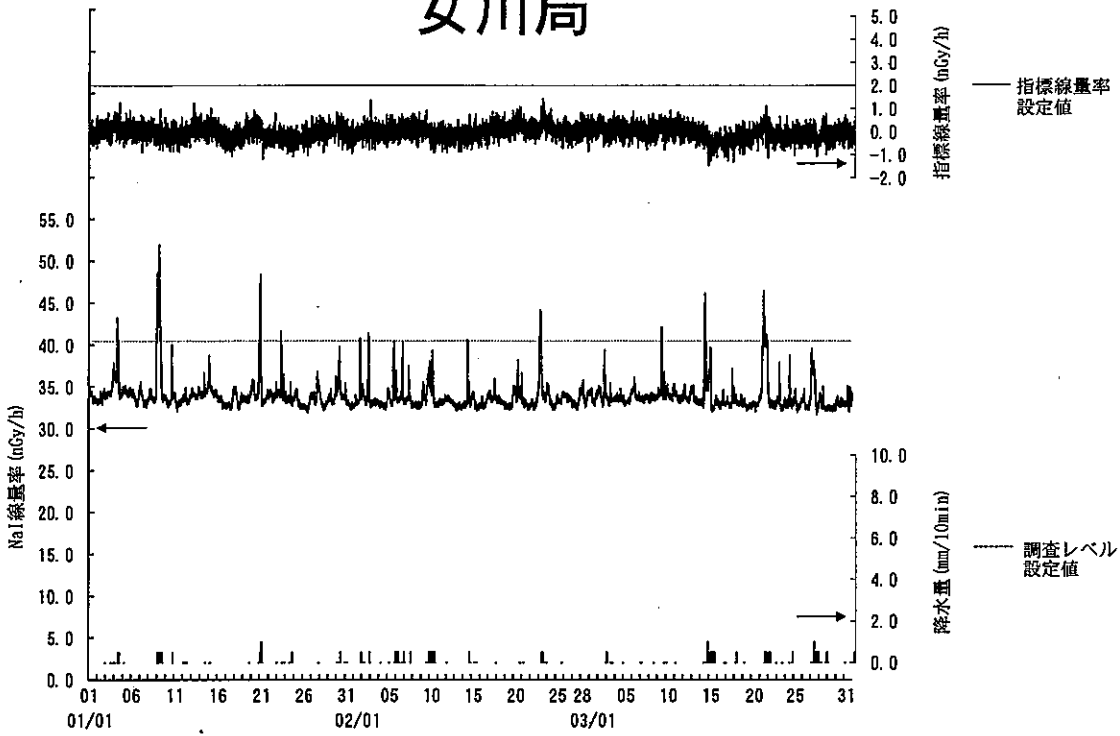


(注) 6月10日からNaI (TI) 検出器の鉛遮蔽を取り外している。

# 小屋取局

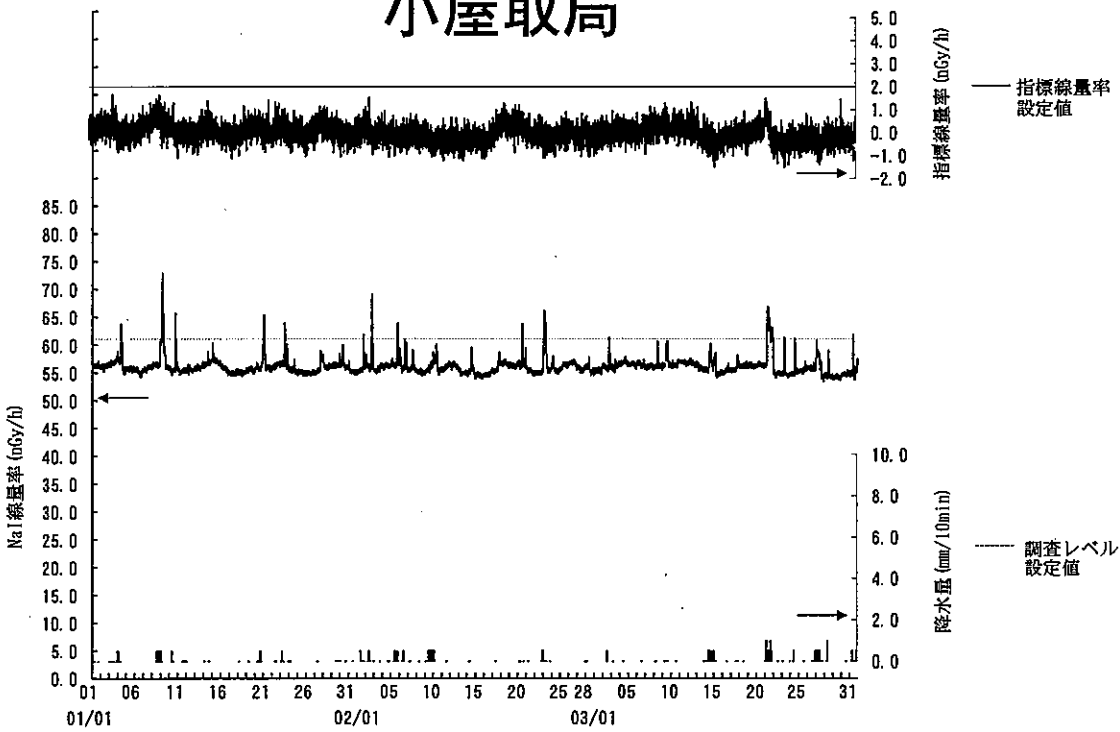


(注) 6月10日からNaI (TI) 検出器の鉛遮蔽を取り外している。  
3月9日の欠測は、定期点検によるものである。

# 寄磯局

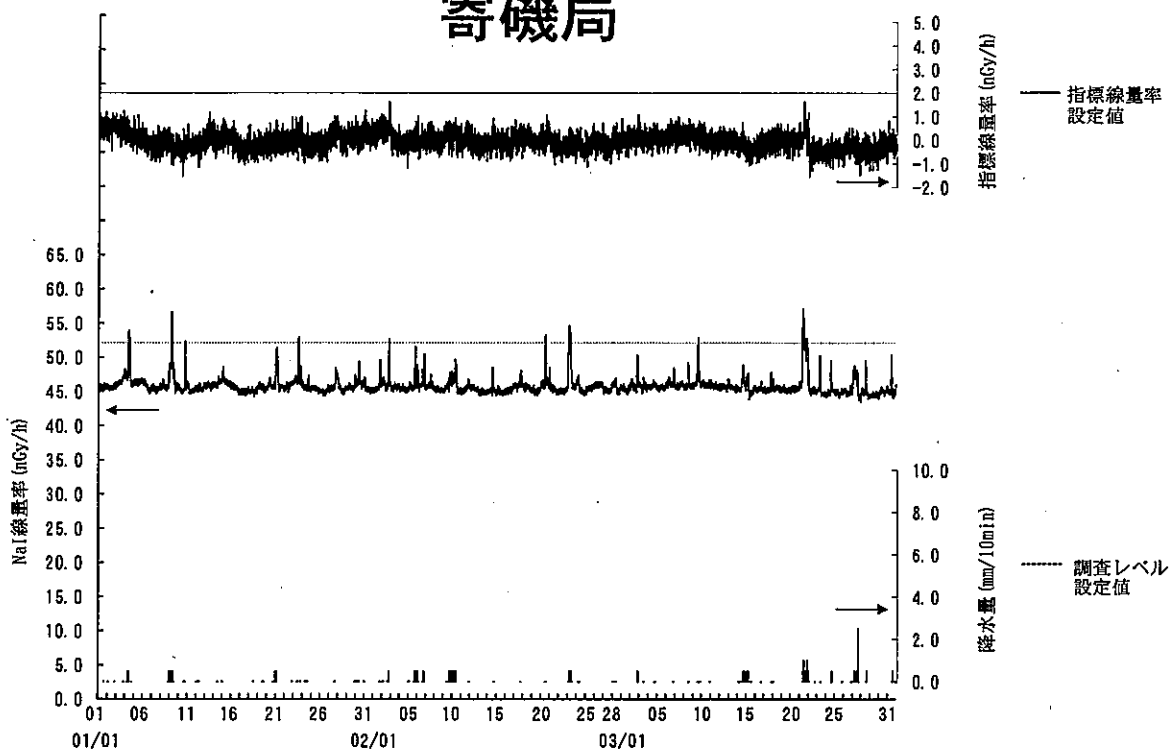


(注) 6月10日からNaI (TI) 検出器の鉛遮蔽を取り外している。

# 塚浜局

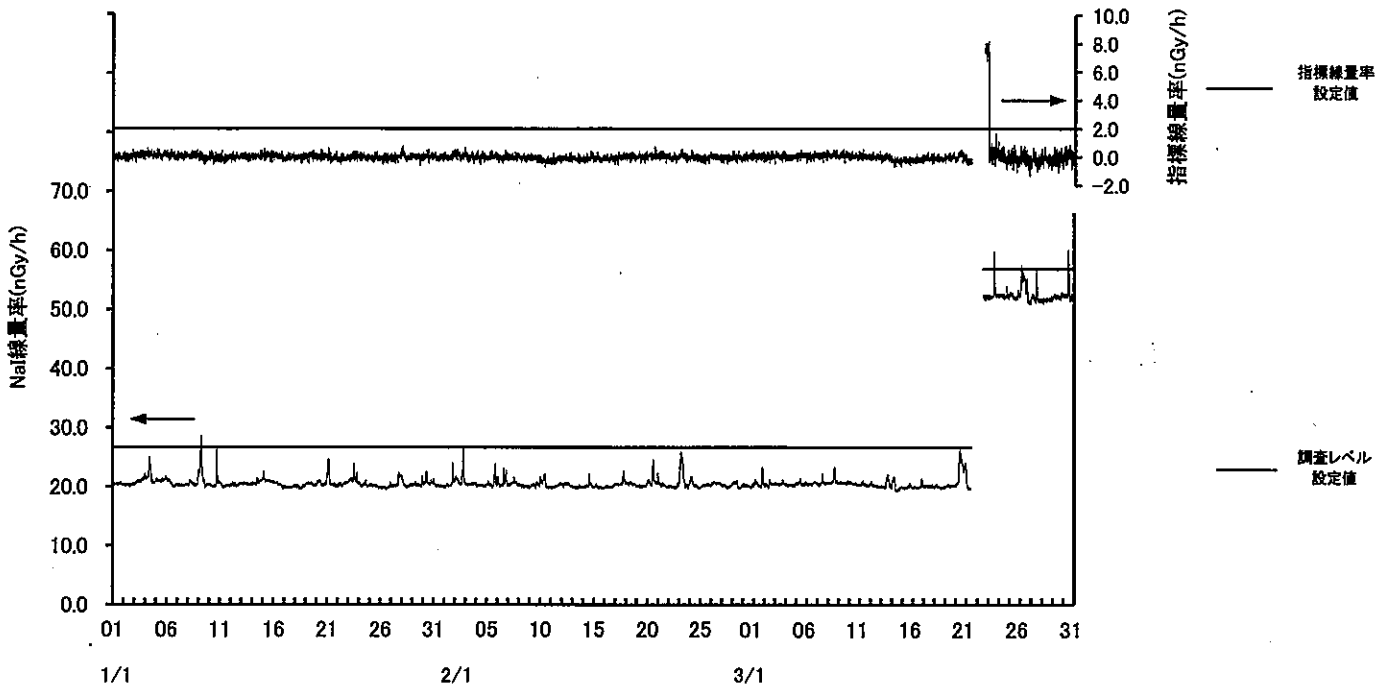


(注) 3月23日からNa I (T1) 検出器の鉛遮へいを取り外している。  
3月22日～23日の欠測は、鉛遮へい取り外し作業および定期点検によるものである。

# 寺間局

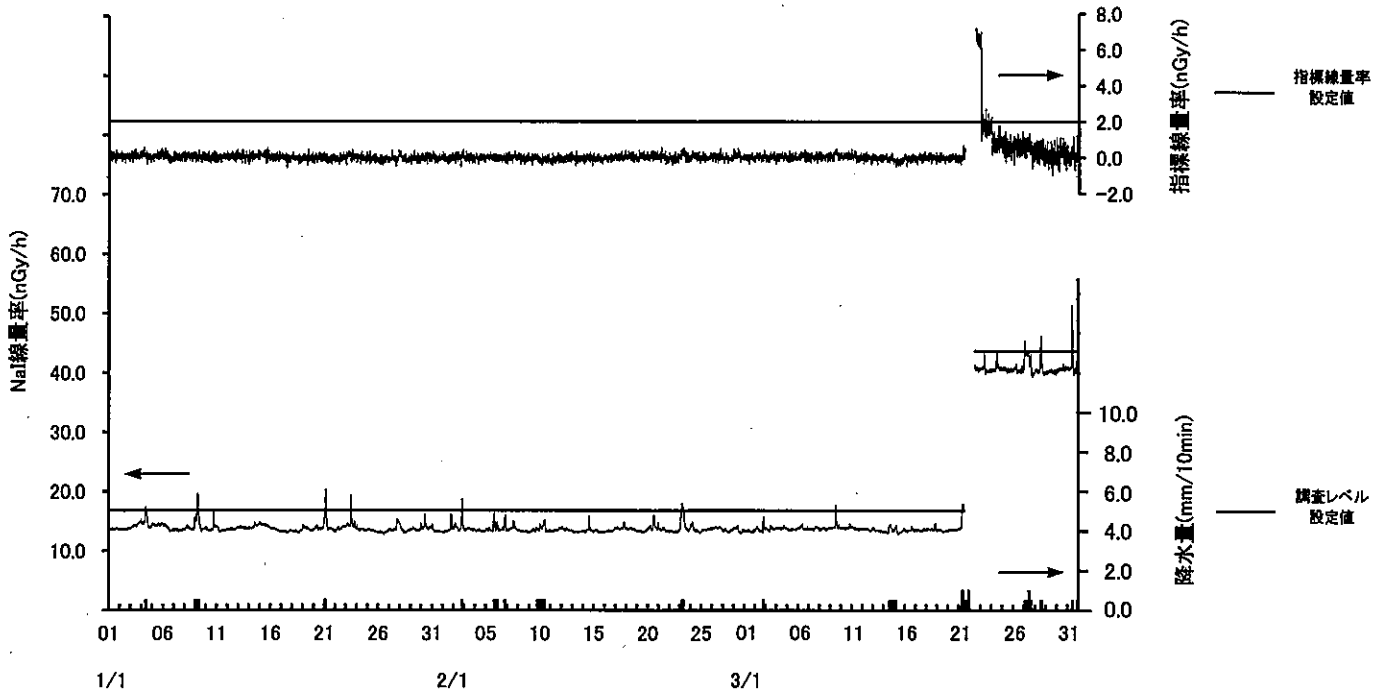


(注) 3月22日からNa I (T1) 検出器の鉛遮へいを取り外している。  
3月21日～22日の欠測は、鉛遮へい取り外し作業および定期点検によるものである。

# 江島局

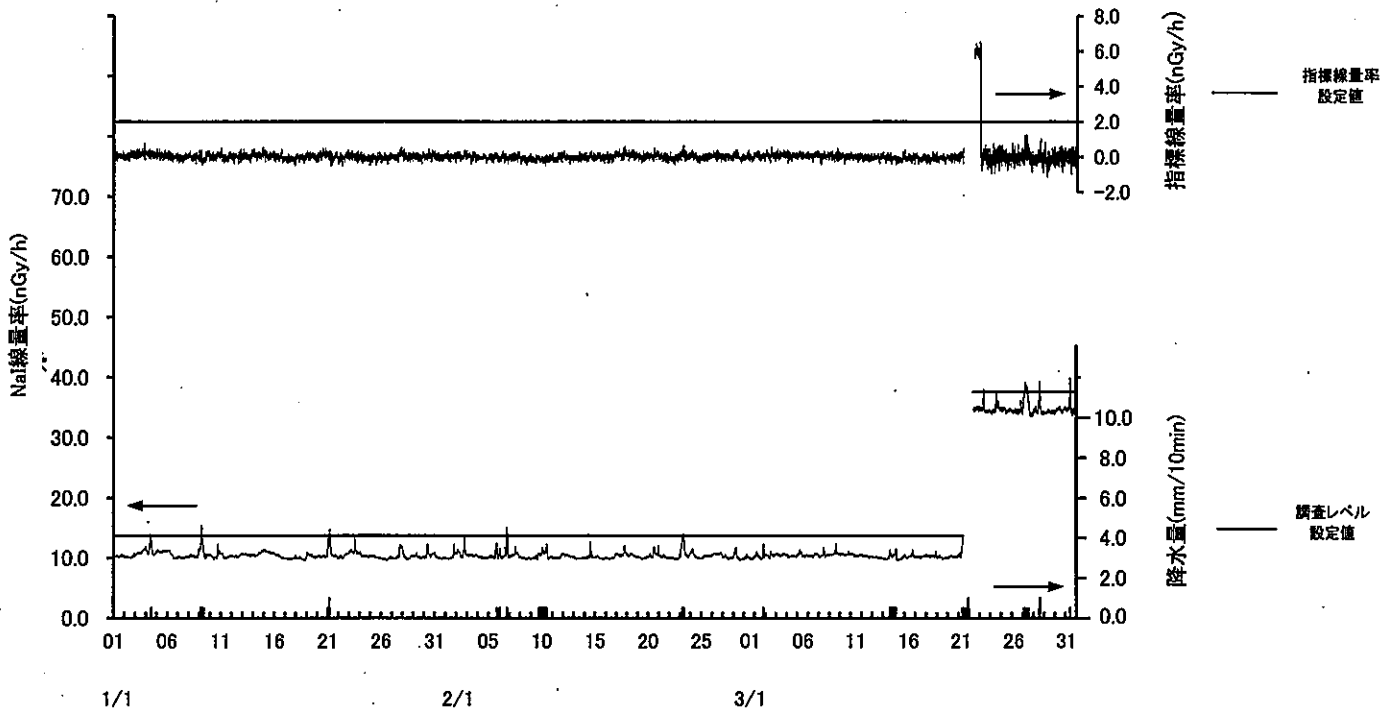

(注) 3月22日からNaI (T1) 検出器の鉛遮へいを取り外している。  
 3月21日～22日の欠測は、鉛遮へい取り外し作業および定期点検によるものである。

# 前網局

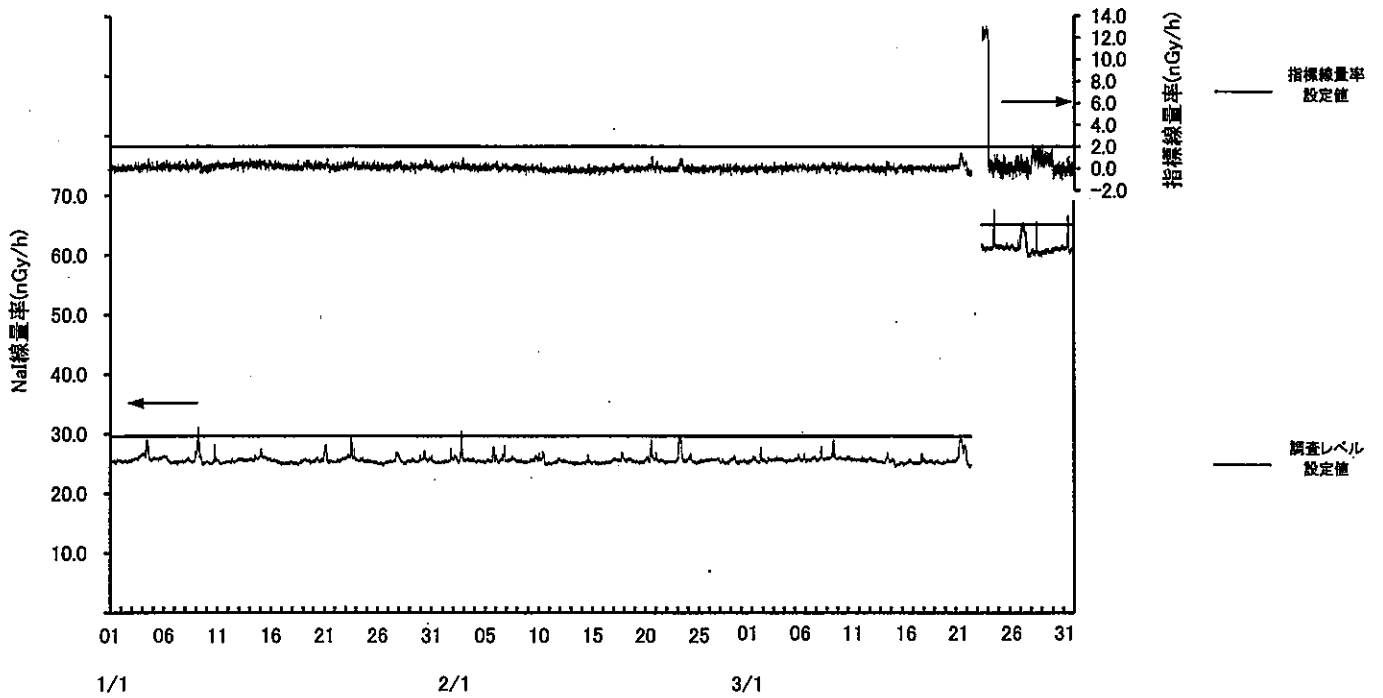

(注) 3月23日からNaI (T1) 検出器の鉛遮へいを取り外している。  
 3月22日～23日の欠測は、鉛遮へい取り外し作業および定期点検によるものである。