




東北電力設置MSの電源・通信の 多重化に係る対応について

令和元年 8月 5日

東北電力株式会社

1. 敷地境界付近に設置しているモニタリングポストの改善状況について

 : 新規制基準の要求事項

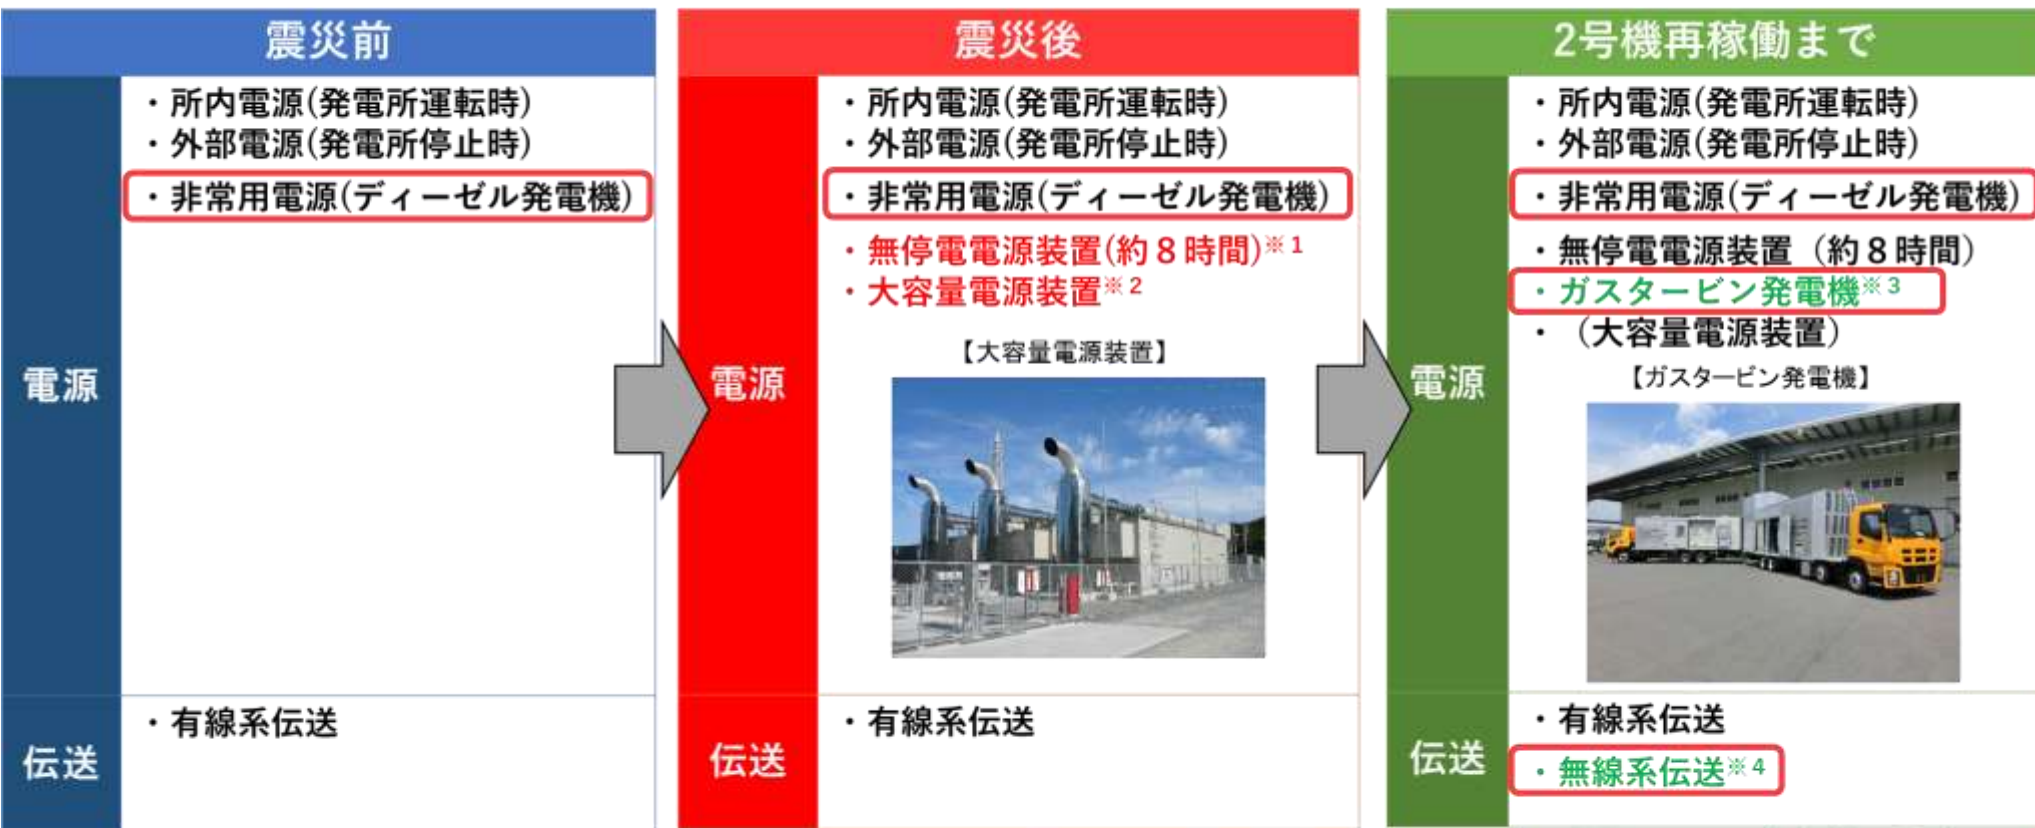

※1 2012年3月から運用開始

※2 2012年2月から運用開始

※3 2020年度竣工予定

※4 2019年度竣工予定

2. 敷地外に設置しているモニタリングステーションの改善状況について

震災前	
電源	<ul style="list-style-type: none">・ 一般配電線・ 無停電電源装置(約24時間)
伝送	<ul style="list-style-type: none">・ 有線系伝送



震災後	
電源	<ul style="list-style-type: none">・ 一般配電線・ 無停電電源装置(約24時間)・ 非常用発電機(約72時間)^{※1}
伝送	<ul style="list-style-type: none">・ 有線系伝送・ 衛星系伝送^{※2}

※1 2019年4月から運用開始

※2 2017年3月から運用開始