

のり漁場栄養塩情報(第8報)

宮城県のり養殖安定化対策本部

(調査機関:宮城県漁業協同組合, 仙台地方
振興事務所水産漁港部, 水産技術総合セン
ター)

栄養塩分析の結果(平成26年10月7日採水)をお知らせします。

台風第18号による降雨の影響で栄養塩が増えており、特に、湾奥では非常に高い値となっています。

- 三態窒素濃度は、松島湾内が6.4～141.1 $\mu\text{g-at}/\text{l}$ 、松島湾外が7.2～12.4 $\mu\text{g-at}/\text{l}$ です。

※ 三態窒素:硝酸態窒素, 亜硝酸態窒素, アンモニア態窒素の合計値。

5 $\mu\text{g-at}/\text{l}$ 以上で色調が維持され、3 $\mu\text{g-at}/\text{l}$ を下回るようになると色落ちする傾向にあります。

- リン酸態リンは、松島湾内が0.7～5.0 $\mu\text{g-at}/\text{l}$ 、松島湾外が0.7～0.9 $\mu\text{g-at}/\text{l}$ です。

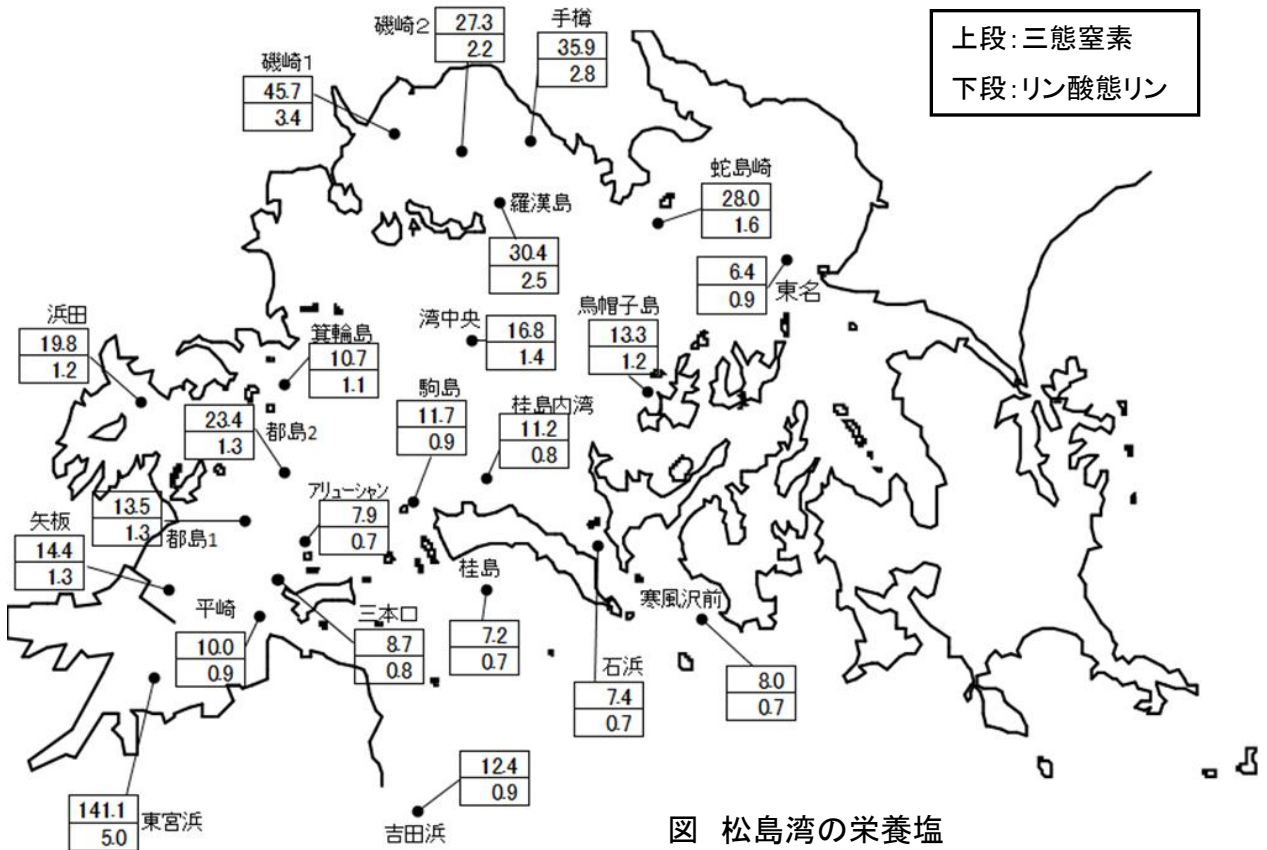


図 松島湾の栄養塩

・本通報は、水産技術総合センターのホームページ及び携帯電話でもご覧になれます。

ホームページアドレス <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mtsc/>



このQRコードを携帯電話のカメラ機能(バーコードリーダー等)で撮影することにより、ホームページアドレスを簡単に取得することができます。

携帯HPアドレス(直接入力の場合)

<http://www.geocities.jp/tbqfg349/info/gyogyoushi.html>

携帯ホームページ

携帯ホームページでは調査概要、注意事項等の情報をご覧になれます。

次回の発行は10月10日(金)を
予定しています。

問い合わせ先 TEL

水産技術総合センター:0225-25-1032

仙台地方振興事務所水産漁港部:022-365-0192

宮城県漁協塩釜総合支所:022-363-1241