
名取川水系増田川・田高沢川 洪水浸水想定区域図（想定最大規模）

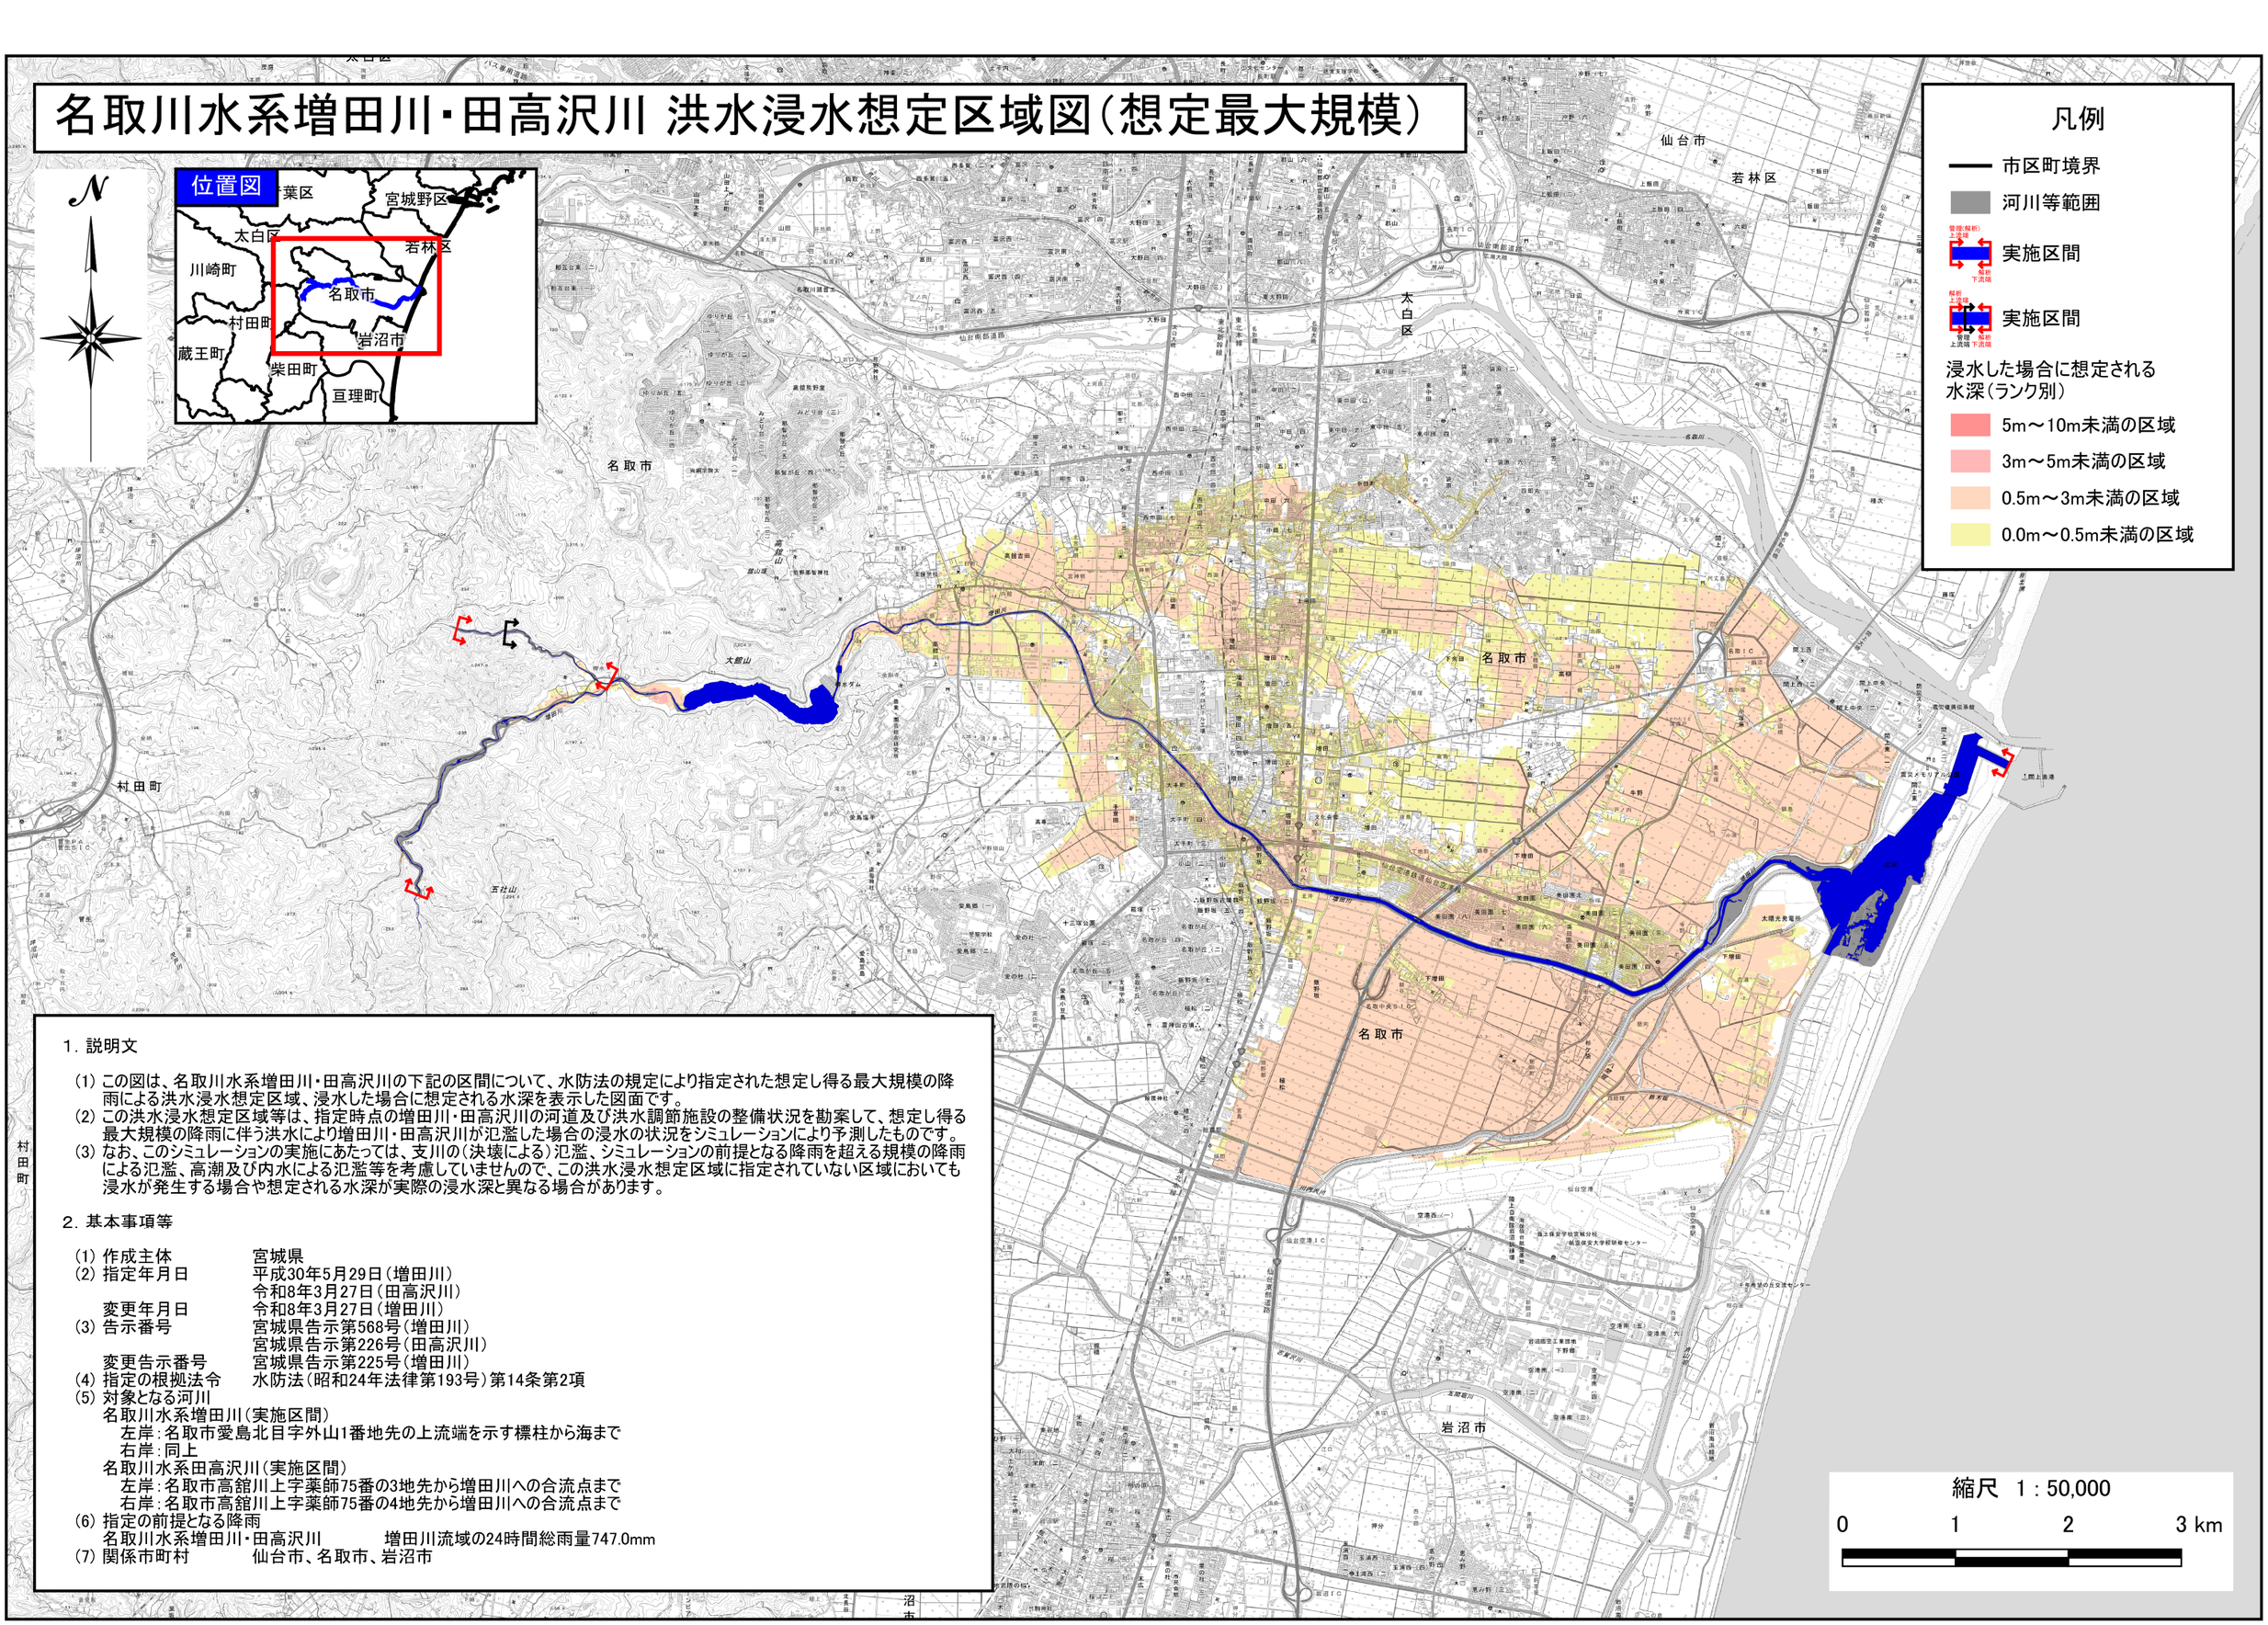

1．説明文

(1) この図は、名取川水系増田川・田高沢川の下記の区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
(2) この洪水浸水想定区域等は、指定時点の増田川・田高沢川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により増田川・田高沢川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2．基本事項等

(1) 作成主体　宮城県
(2) 指定年月日　平成30年5月29日（増田川）
　令和8年3月27日（田高沢川）
　変更年月日　令和8年3月27日（増田川）
(3) 告示番号　宮城県告示第568号（増田川）
　宮城県告示第226号（田高沢川）
　変更告示番号　宮城県告示第225号（増田川）
(4) 指定の根拠法令　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
(5) 対象となる河川
　名取川水系増田川（実施区間）
　　左岸：名取市愛島北目字外山1番地先の上流端を示す標柱から海まで
　　右岸：同上
　名取川水系田高沢川（実施区間）
　　左岸：名取市高舘川上字薬師75番の3地先から増田川への合流点まで
　　右岸：名取市高舘川上字薬師75番の4地先から増田川への合流点まで
(6) 指定の前提となる降雨
　名取川水系増田川・田高沢川　増田川流域の24時間総雨量747.0mm
(7) 関係市町村　仙台市、名取市、岩沼市

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 724